


|   |          |       |      |        |           |              |   |                      |                |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
|---|----------|-------|------|--------|-----------|--------------|---|----------------------|----------------|-----------|------------------|--|---------|-------|----------|--------------|--|----------------------|----------------|--|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|-------|-----------|--|--|------------------|--|---------|--|-------|----------|-------|------|------|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|
|   | 1        | 2     | 3    | 4      | 5         | 6            | 7 | 8                    |                |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| A   |          |       |      |        |           |              |   |                      | A              |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| B   |          |       |      |        |           |              |   |                      | B              |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| C   |          |       |      |        |           |              |   |                      | C              |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| D   |          |       |      |        |           |              |   |                      | D              |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| E   |          |       |      |        |           |              |   |                      | E              |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| F   |          |       |      |        |           |              |   |                      | F              |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!   |          |       |      |        |           |              |   |                      |                |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| Diese Zeichnung ist weder rechtlich geschützt, noch darf das Marken-Verständnis durch weitere Angaben zu Dritten verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!  |          |       |      |        |           |              |   |                      |                |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| <div><div><div>Montageplatte<br/>electric box</div><div>:</div><div>51 53 002</div></div><div>Stromlaufplan<br/>wiring diagram</div><div>:</div><div>53 54 002</div><div>Gerätetyp<br/>type</div><div>:</div><div>C4e 10.10 EB</div><div>Bemessungsspannung<br/>rated voltage</div><div>:</div><div>3N~400V</div><div>Frequenz<br/>frequency</div><div>:</div><div>50/60Hz</div><div>Bemessungsaufnahme<br/>rated power consumption</div><div>:</div><div>19,5kW</div><div>Bemessungsstrom<br/>rated current</div><div>:</div><div>28,1A</div></div> <div><div>Elektrogeräte GmbH<br/>Ovens &amp; Advanced Cooking EMEA<br/>Manitowoc Foodservice<br/>Talstr. 35<br/>82436 Eglfing, Germany<br/>Tel.: +49 8847 67-0<br/>Fax: +49 8847 67-191</div><div>Elektro-Dokumentation<br/>electrical-documentation</div></div> <div><div>Absicherung bauseits!<br/>Örtliche EVU-Vorschriften beachten!<br/>Please look at local supply regulations!<br/>fuses on site!</div></div> |          |       |      |        |           |              |   |                      |                |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>03.07.14</td><td rowspan="3">C4e 10.10 EB</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Deckblatt<br/>overlay</td><td colspan="2">Projekt-Nummer</td><td colspan="2">=10.10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td>Schmid</td><td colspan="2">51 53 002</td><td colspan="2">+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td>Böttinger</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Zeichnungsnummer</td><td colspan="2">Blatt 1</td></tr><tr><td>Vers.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td><td>DIN 81346</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53 54 002</td><td colspan="2">von 1 Bl.</td></tr></table>   |          |       |      |        |           |              |   |                      |                |           |                  |  |         | Datum | 03.07.14 | C4e 10.10 EB |  | Deckblatt<br>overlay | Projekt-Nummer |  | =10.10 |  |  |  |  |  | Bearb. | Schmid | 51 53 002 |  | + |  |  |  |  |  | Gepr. | Böttinger |  |  | Zeichnungsnummer |  | Blatt 1 |  | Vers. | Änderung | Datum | Name | Norm | DIN 81346 |  |  |  |  | 53 54 002 | von 1 Bl. |  |
|   |          |       |      | Datum  | 03.07.14  | C4e 10.10 EB |   | Deckblatt<br>overlay | Projekt-Nummer |           | =10.10           |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
|   |          |       |      | Bearb. | Schmid    |              |   |                      | 51 53 002      |           | +                |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
|   |          |       |      | Gepr.  | Böttinger |              |   |                      |                |           | Zeichnungsnummer |  | Blatt 1 |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
| Vers.   | Änderung | Datum | Name | Norm   | DIN 81346 |              |   |                      |                | 53 54 002 | von 1 Bl.        |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |
|   | 1        | 2     | 3    | 4      | 5         | 6            | 7 | 8                    |                |           |                  |  |         |       |          |              |  |                      |                |  |        |  |  |  |  |  |        |        |           |  |   |  |  |  |  |  |       |           |  |  |                  |  |         |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |  |           |           |  |

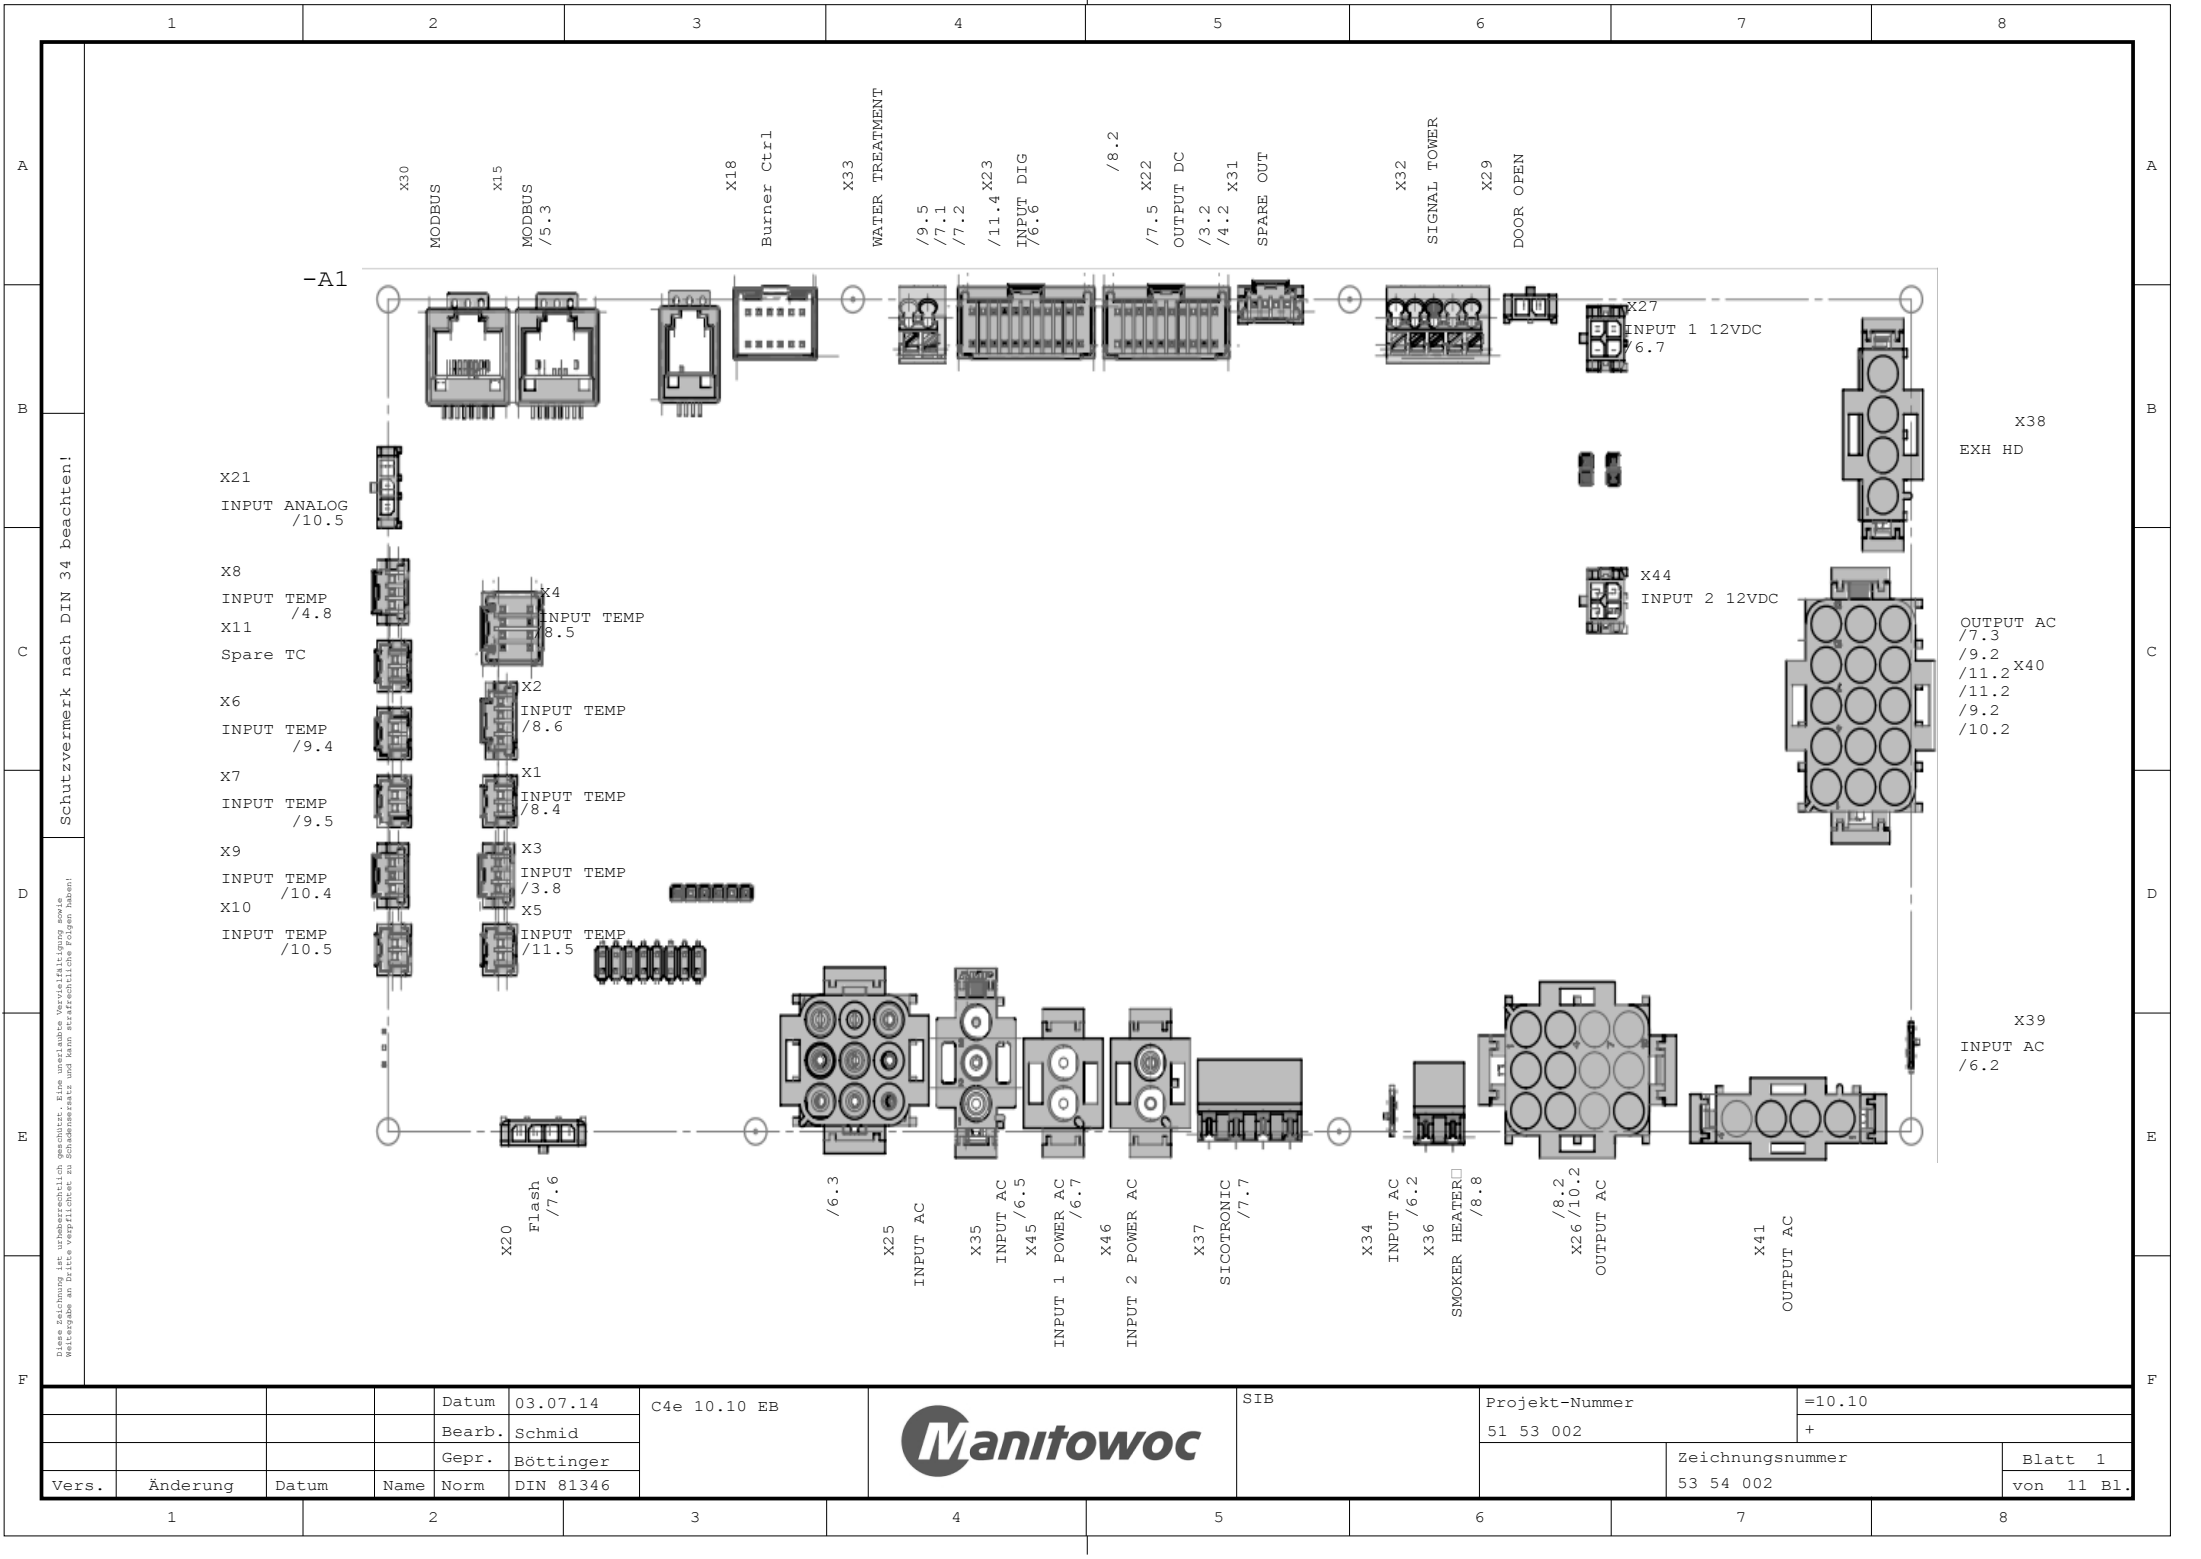

|       |          |       |      |        |           |              |   |     |                |           |                  |  |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|--------------|---|-----|----------------|-----------|------------------|--|
|       |          |       |      | Datum  | 03.07.14  | C4e 10.10 EB |  | SIB | Projekt-Nummer |           | =10.10           |  |
|       |          |       |      | Bearb. | Schmid    |              |   |     | 51 53 002      |           | +                |  |
|       |          |       |      | Gepr.  | Böttinger |              |   |     |                |           | Zeichnungsnummer |  |
| Vers. | Änderung | Datum | Name | Norm   | DIN 81346 |              |   |     |                | 53 54 002 | von 11 Bl.       |  |

1

2

3

4


5


6

7

8



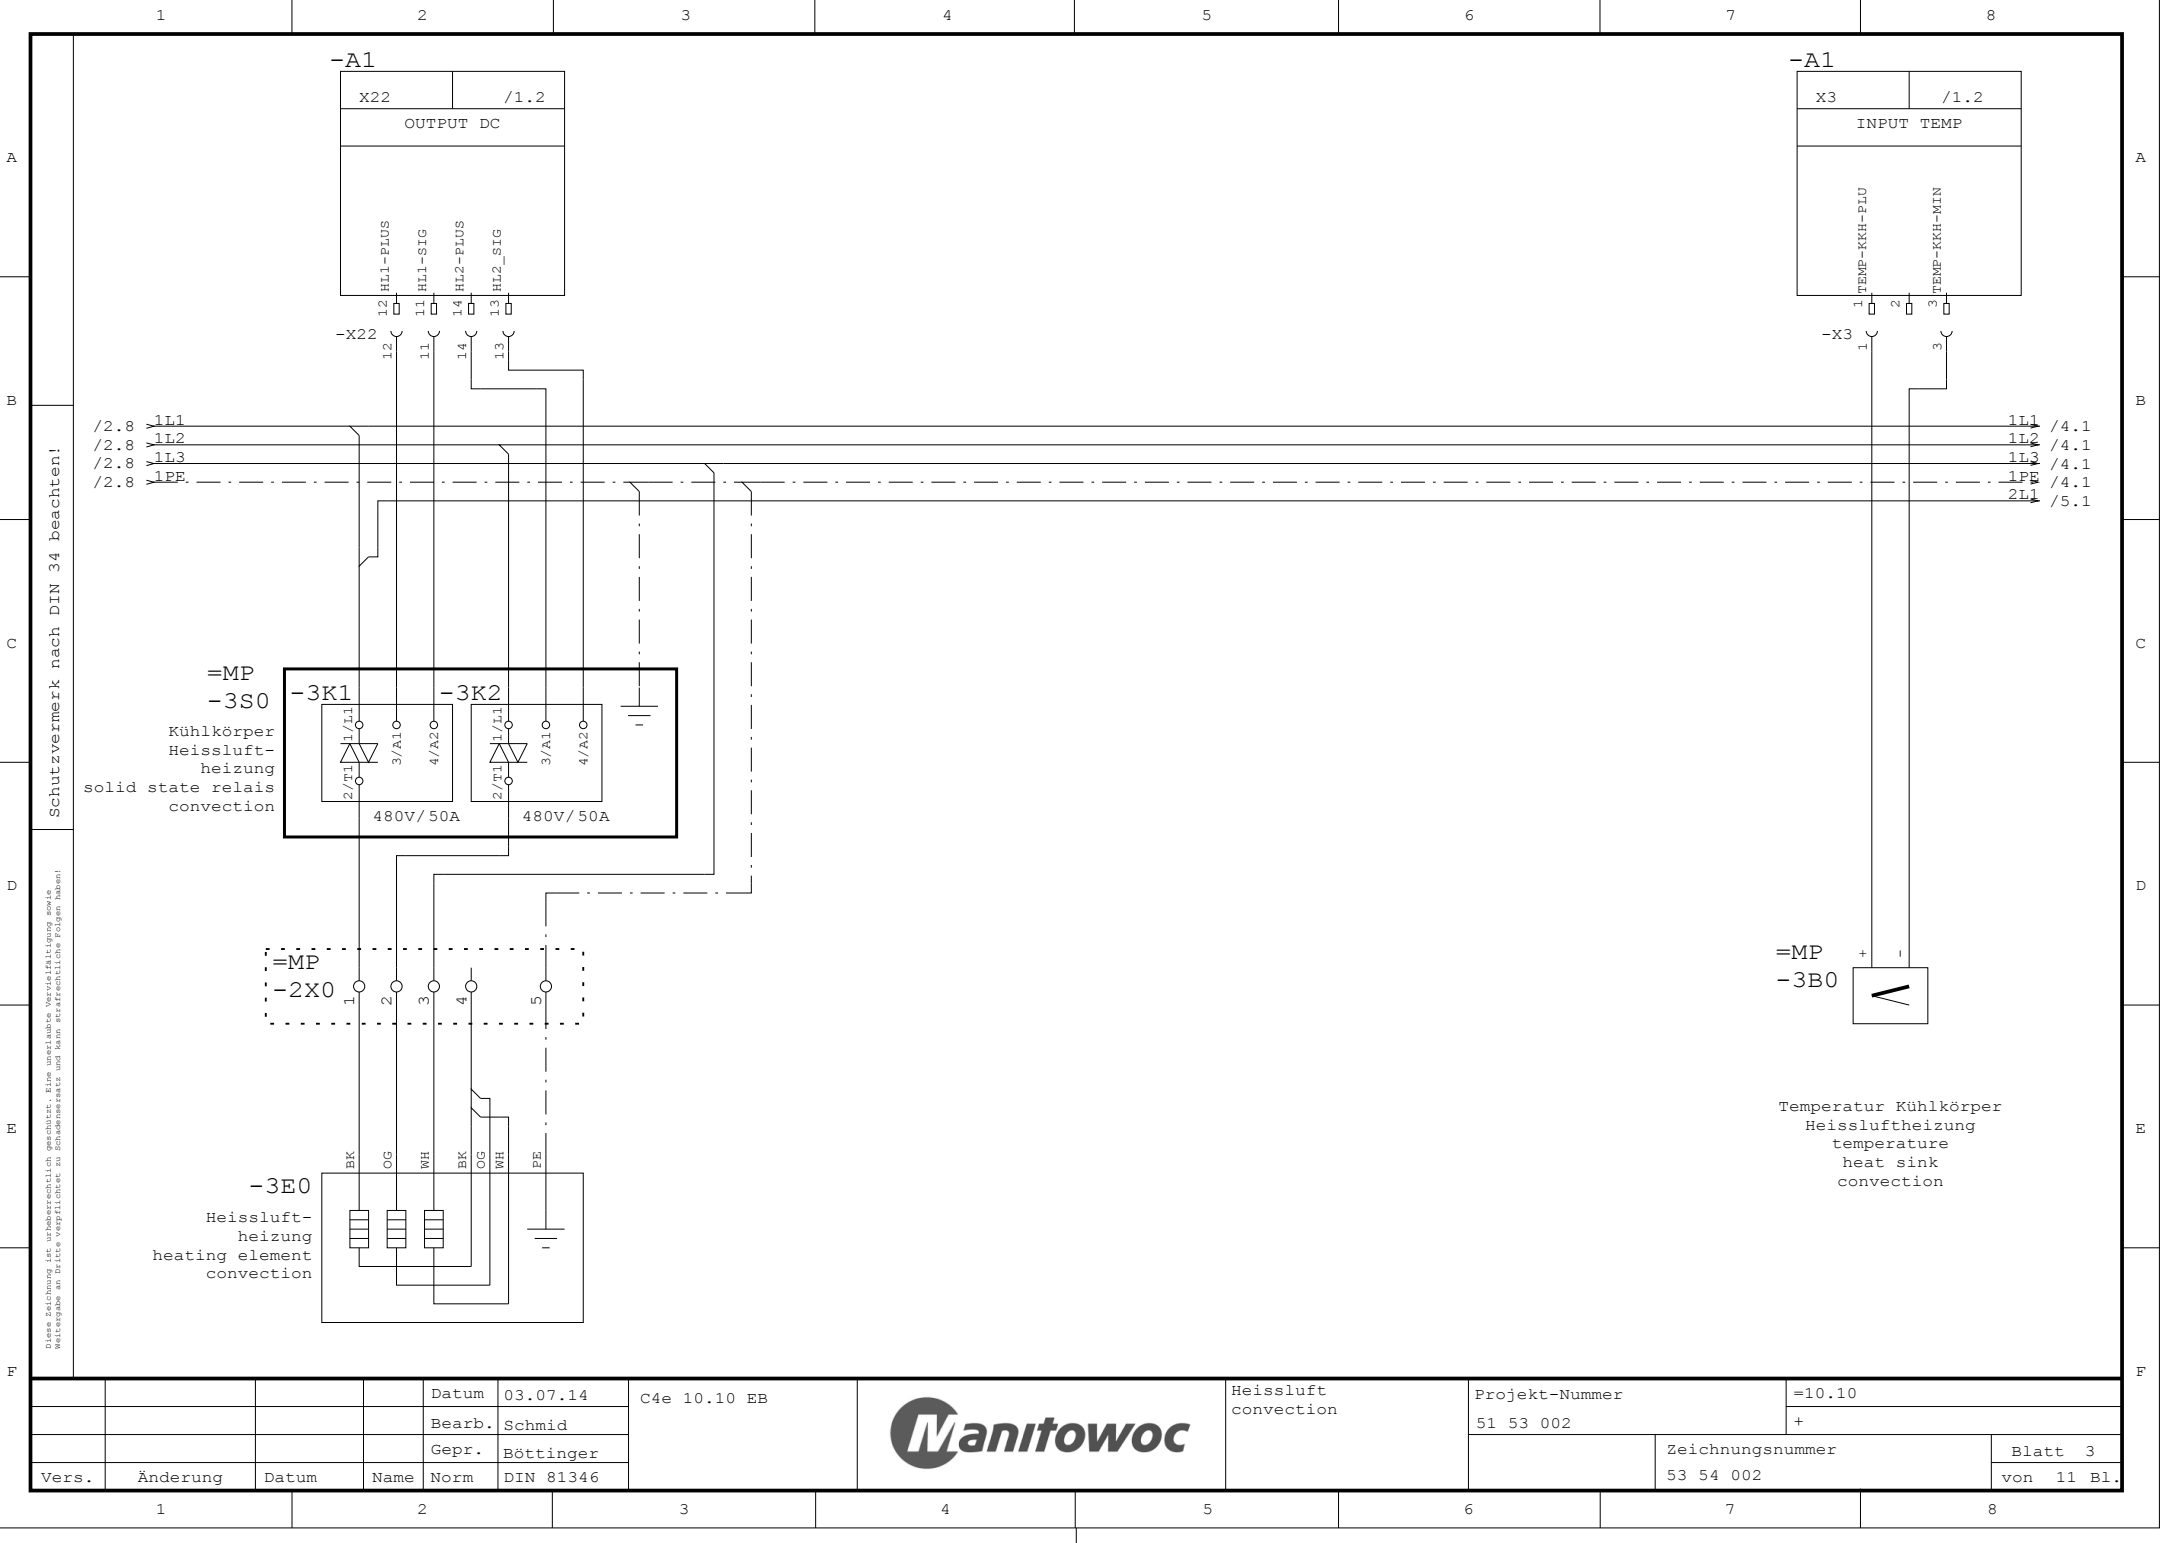

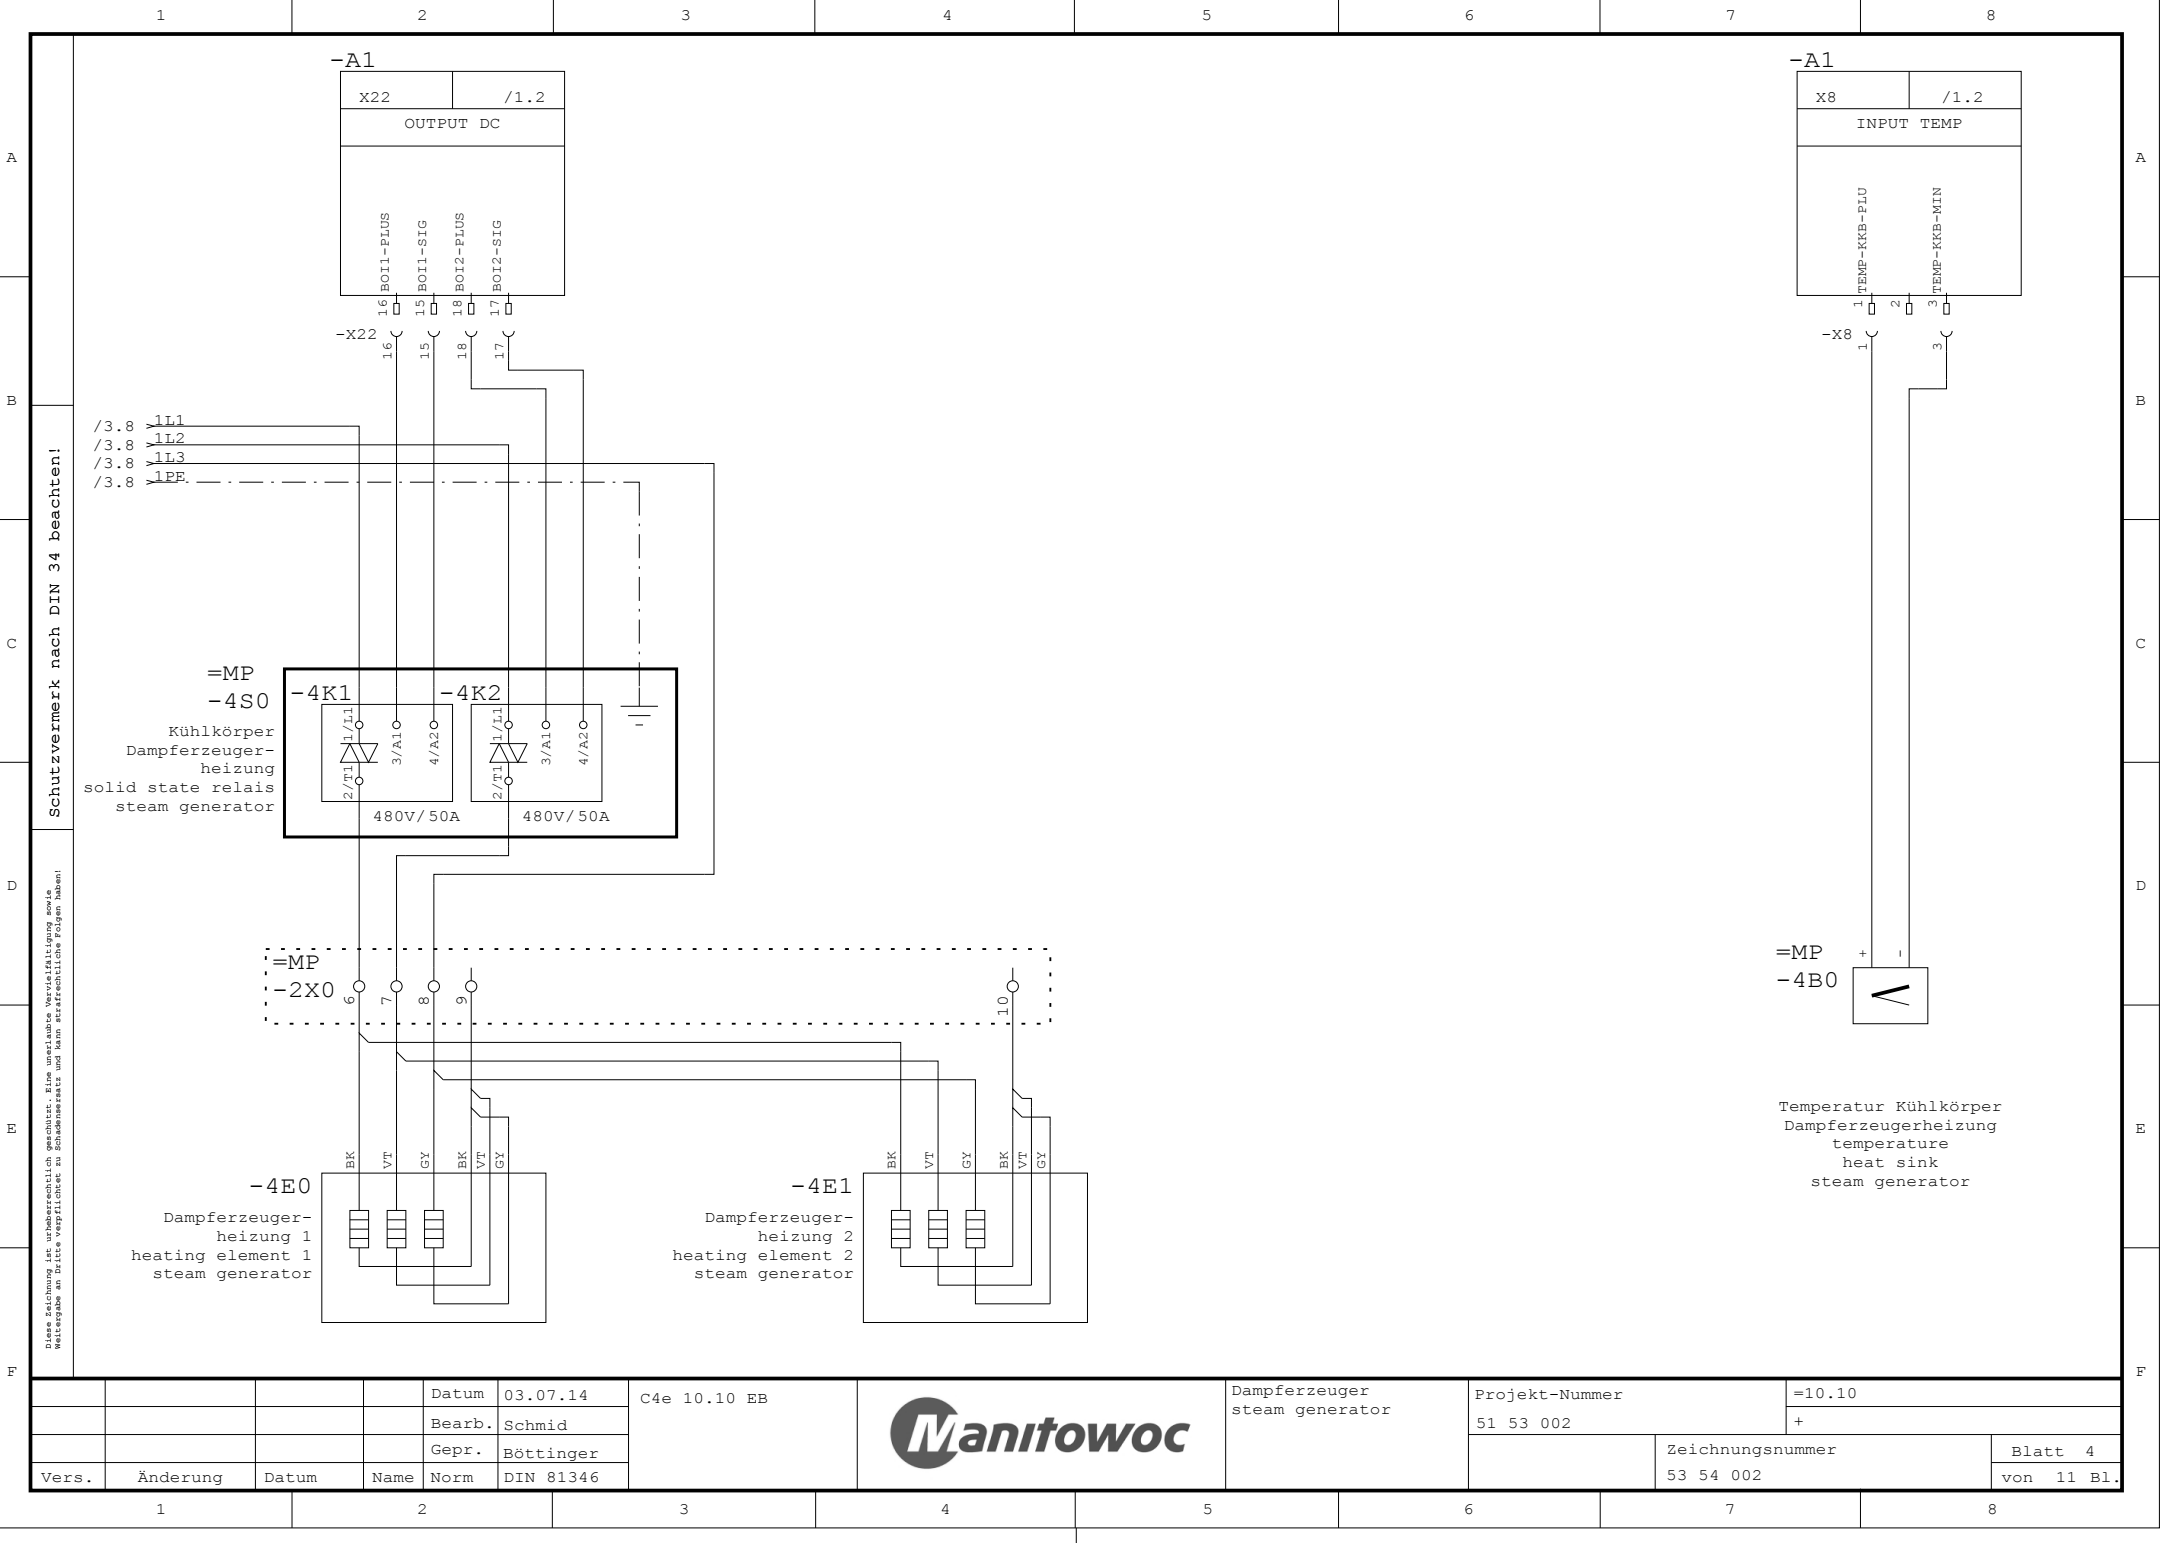

|       |          |       |      |        |           |              |  |                                  |                  |  |            |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|--------------|--|----------------------------------|------------------|--|------------|
|       |          |       |      | Datum  | 03.07.14  | C4e 10.10 EB |  | Dampferzeuger<br>steam generator | Projekt-Nummer   |  | =10.10     |
|       |          |       |      | Bearb. | Schmid    |              |  |                                  | 51 53 002        |  | +          |
|       |          |       |      | Gepr.  | Böttinger |              |  |                                  | Zeichnungsnummer |  | Blatt 4    |
| Vers. | Änderung | Datum | Name | Norm   | DIN 81346 |              |  |                                  | 53 54 002        |  | von 11 Bl. |

