

Enodis

Talstr. 35

82436 Eglfing

Tel. +49 8847 67-0

Fax +49 8847 67-191

Elektro-Dokumentation

electrical-documentation

Montageplatte electric box	: 5115723
Stromlaufplan wiring diagram	: 5315539
Gerätetyp type	: OEB 12.20
Spannung voltage	: 3/PE~ 208-240V
Frequenz frequency	: 50/60Hz
Nennleistung power consumption	: 34,7kW
Nennstrom current	: 84,0A

Absicherung bauseits!


Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

Please look at local supply regulations!


fuses on site!

			Datum	07.07.2004	OEB 12.20 3/PE~ 208-240V 50/60Hz				Stromlaufpläne 1	5115723 / 5315539		
			Bearbeiter	Böttinger								
A	ÄM18/06	15.03.2006	KEE	Geprüft						Huber		
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Deckblatt / overlay		5115723 / 5315539	Blatt 1 5 Bl.


Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²



			Datum	07.07.2004	OEB 12.20 3/PE~ 208-240V 50/60Hz				Stromlaufpläne 2	5115723 / 5315539		
		Bearbeiter	Böttlinger	+MP								
A	ÄM18/06	15.03.2006	KEE	Geprüft						Huber		
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Heizungen / heating elements	5115723 /5315539		Blatt 2 5 Bl.




Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

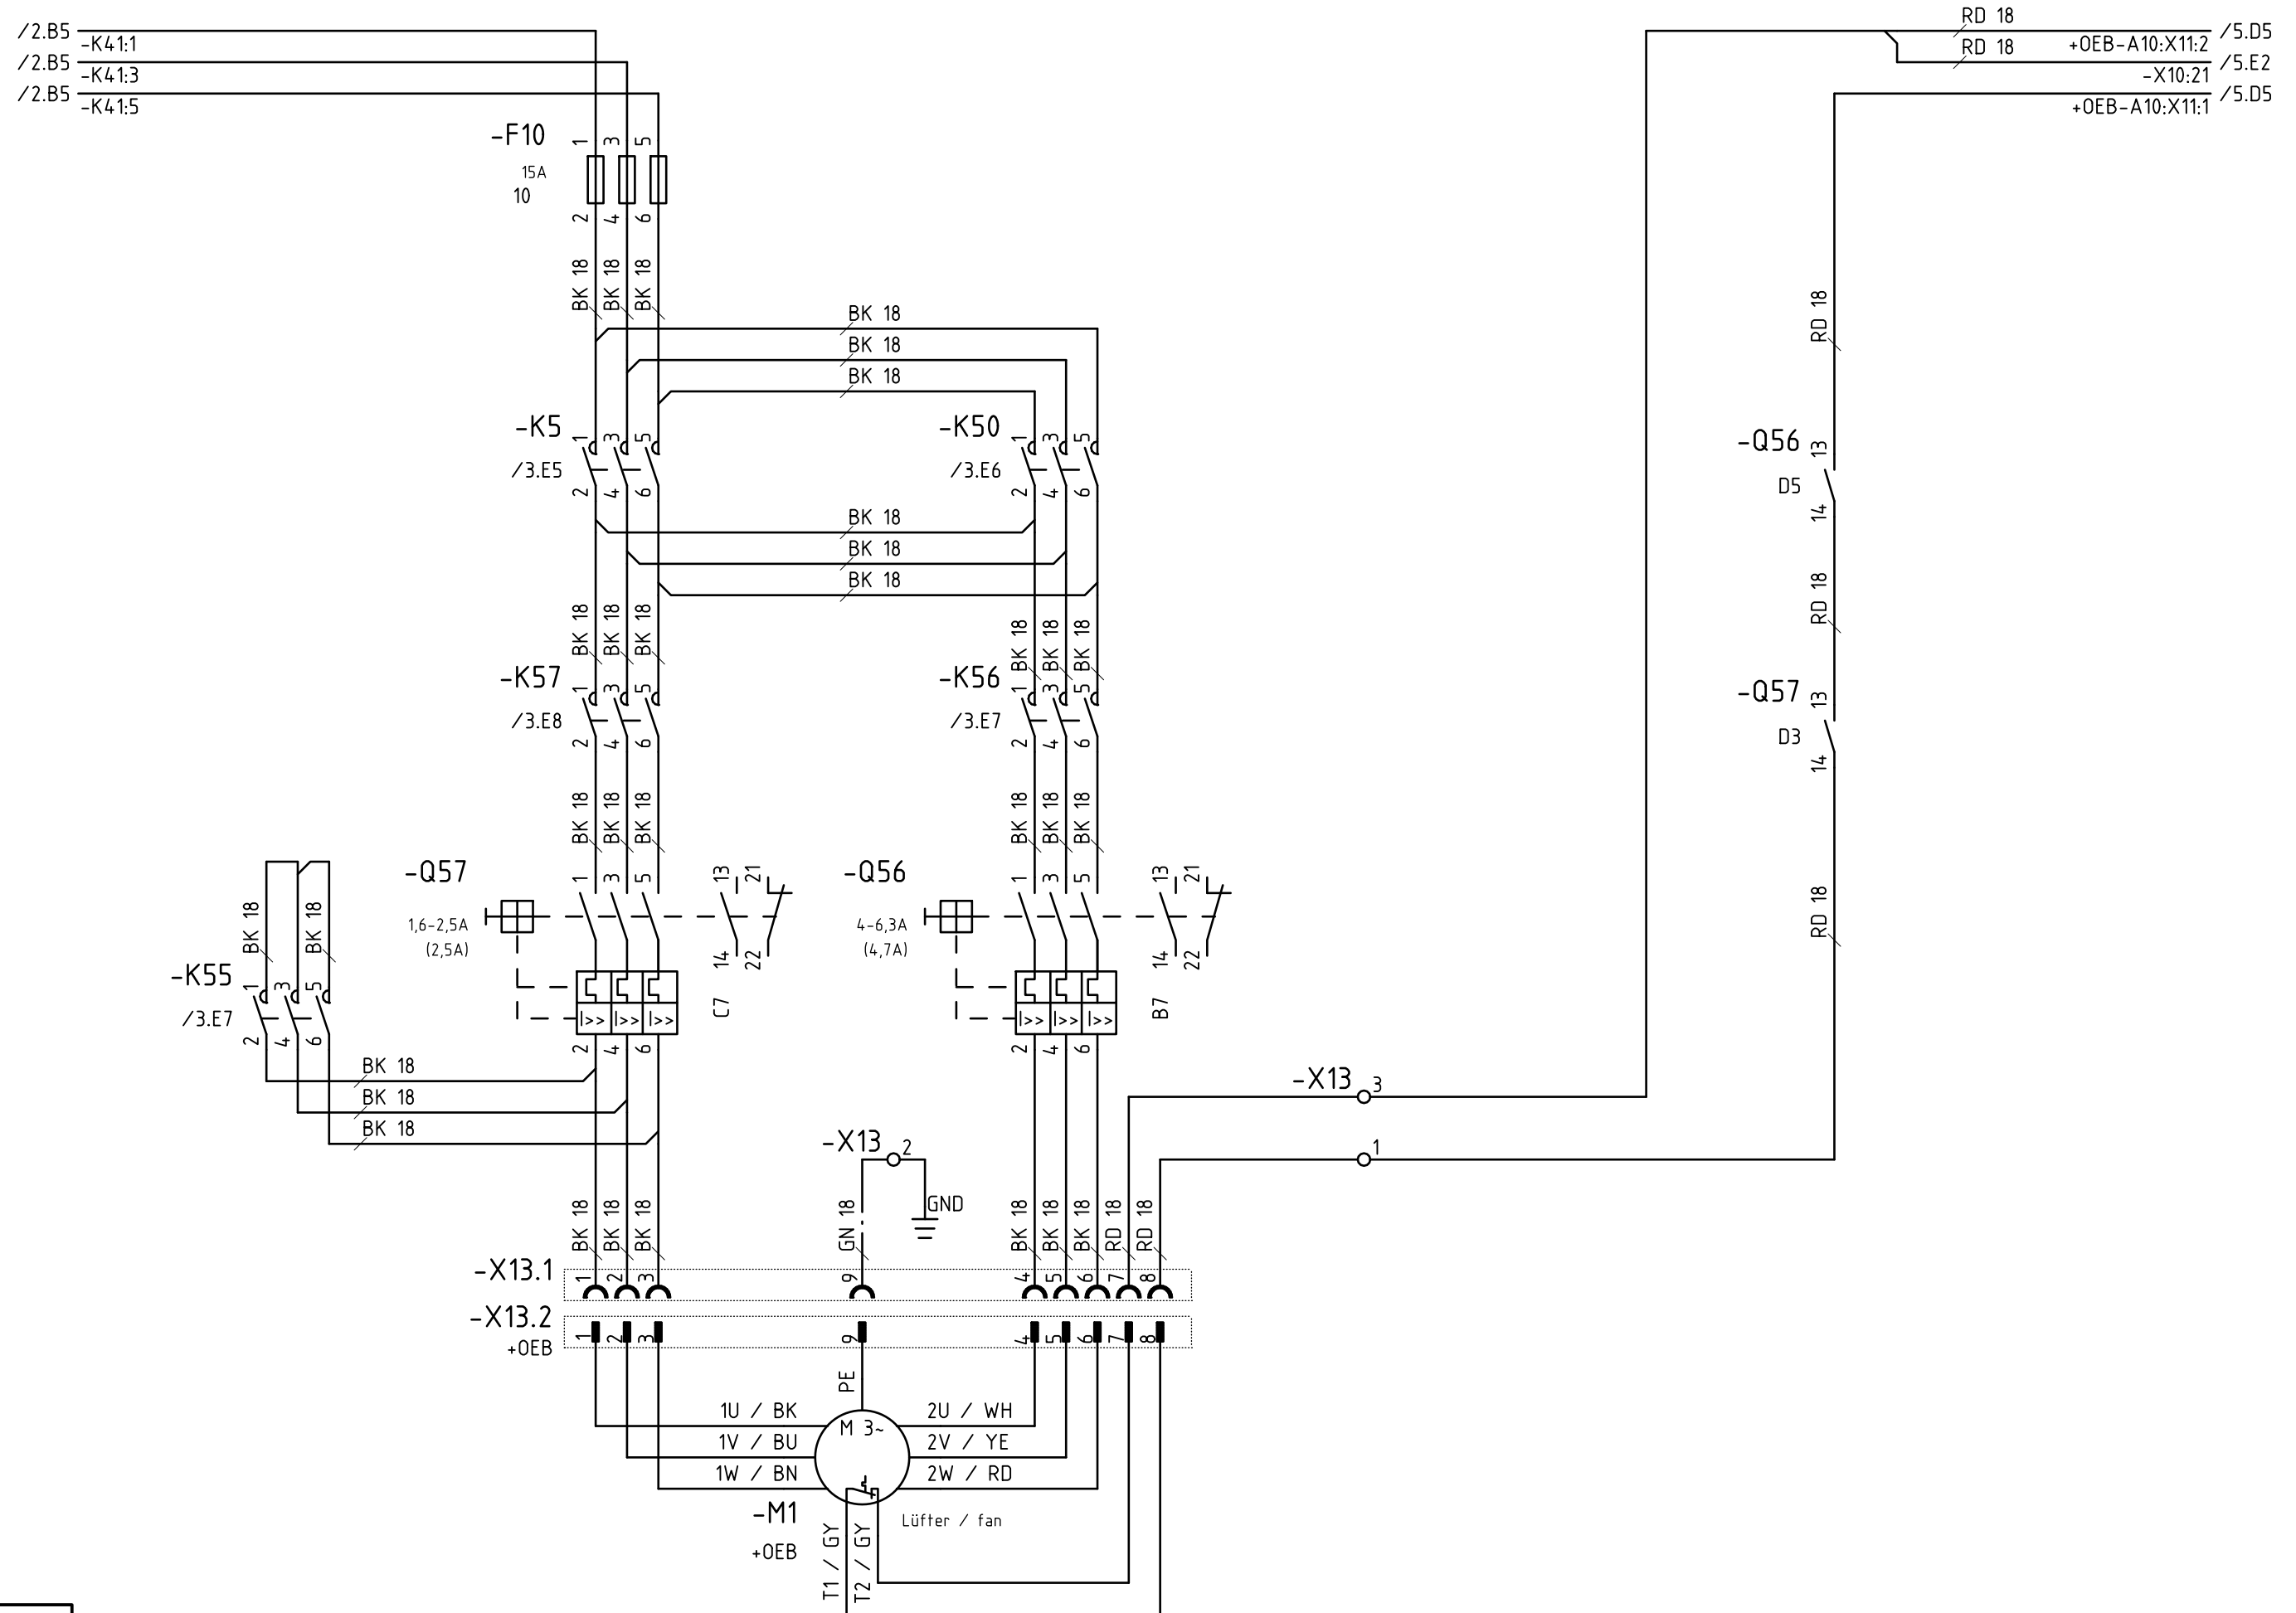

			Datum	18.07.2005	OEB 12.20 3/PE~ 208-240V 50/60Hz				Stromlaufpläne 4	5115723 / 5315539		
			Bearbeiter	Böttlinger								+MP
A	ÄM18/06	15.03.2006	KEE	Geprüft						Huber		
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Motore / motors	5115723 / 5315539		5 Bl.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

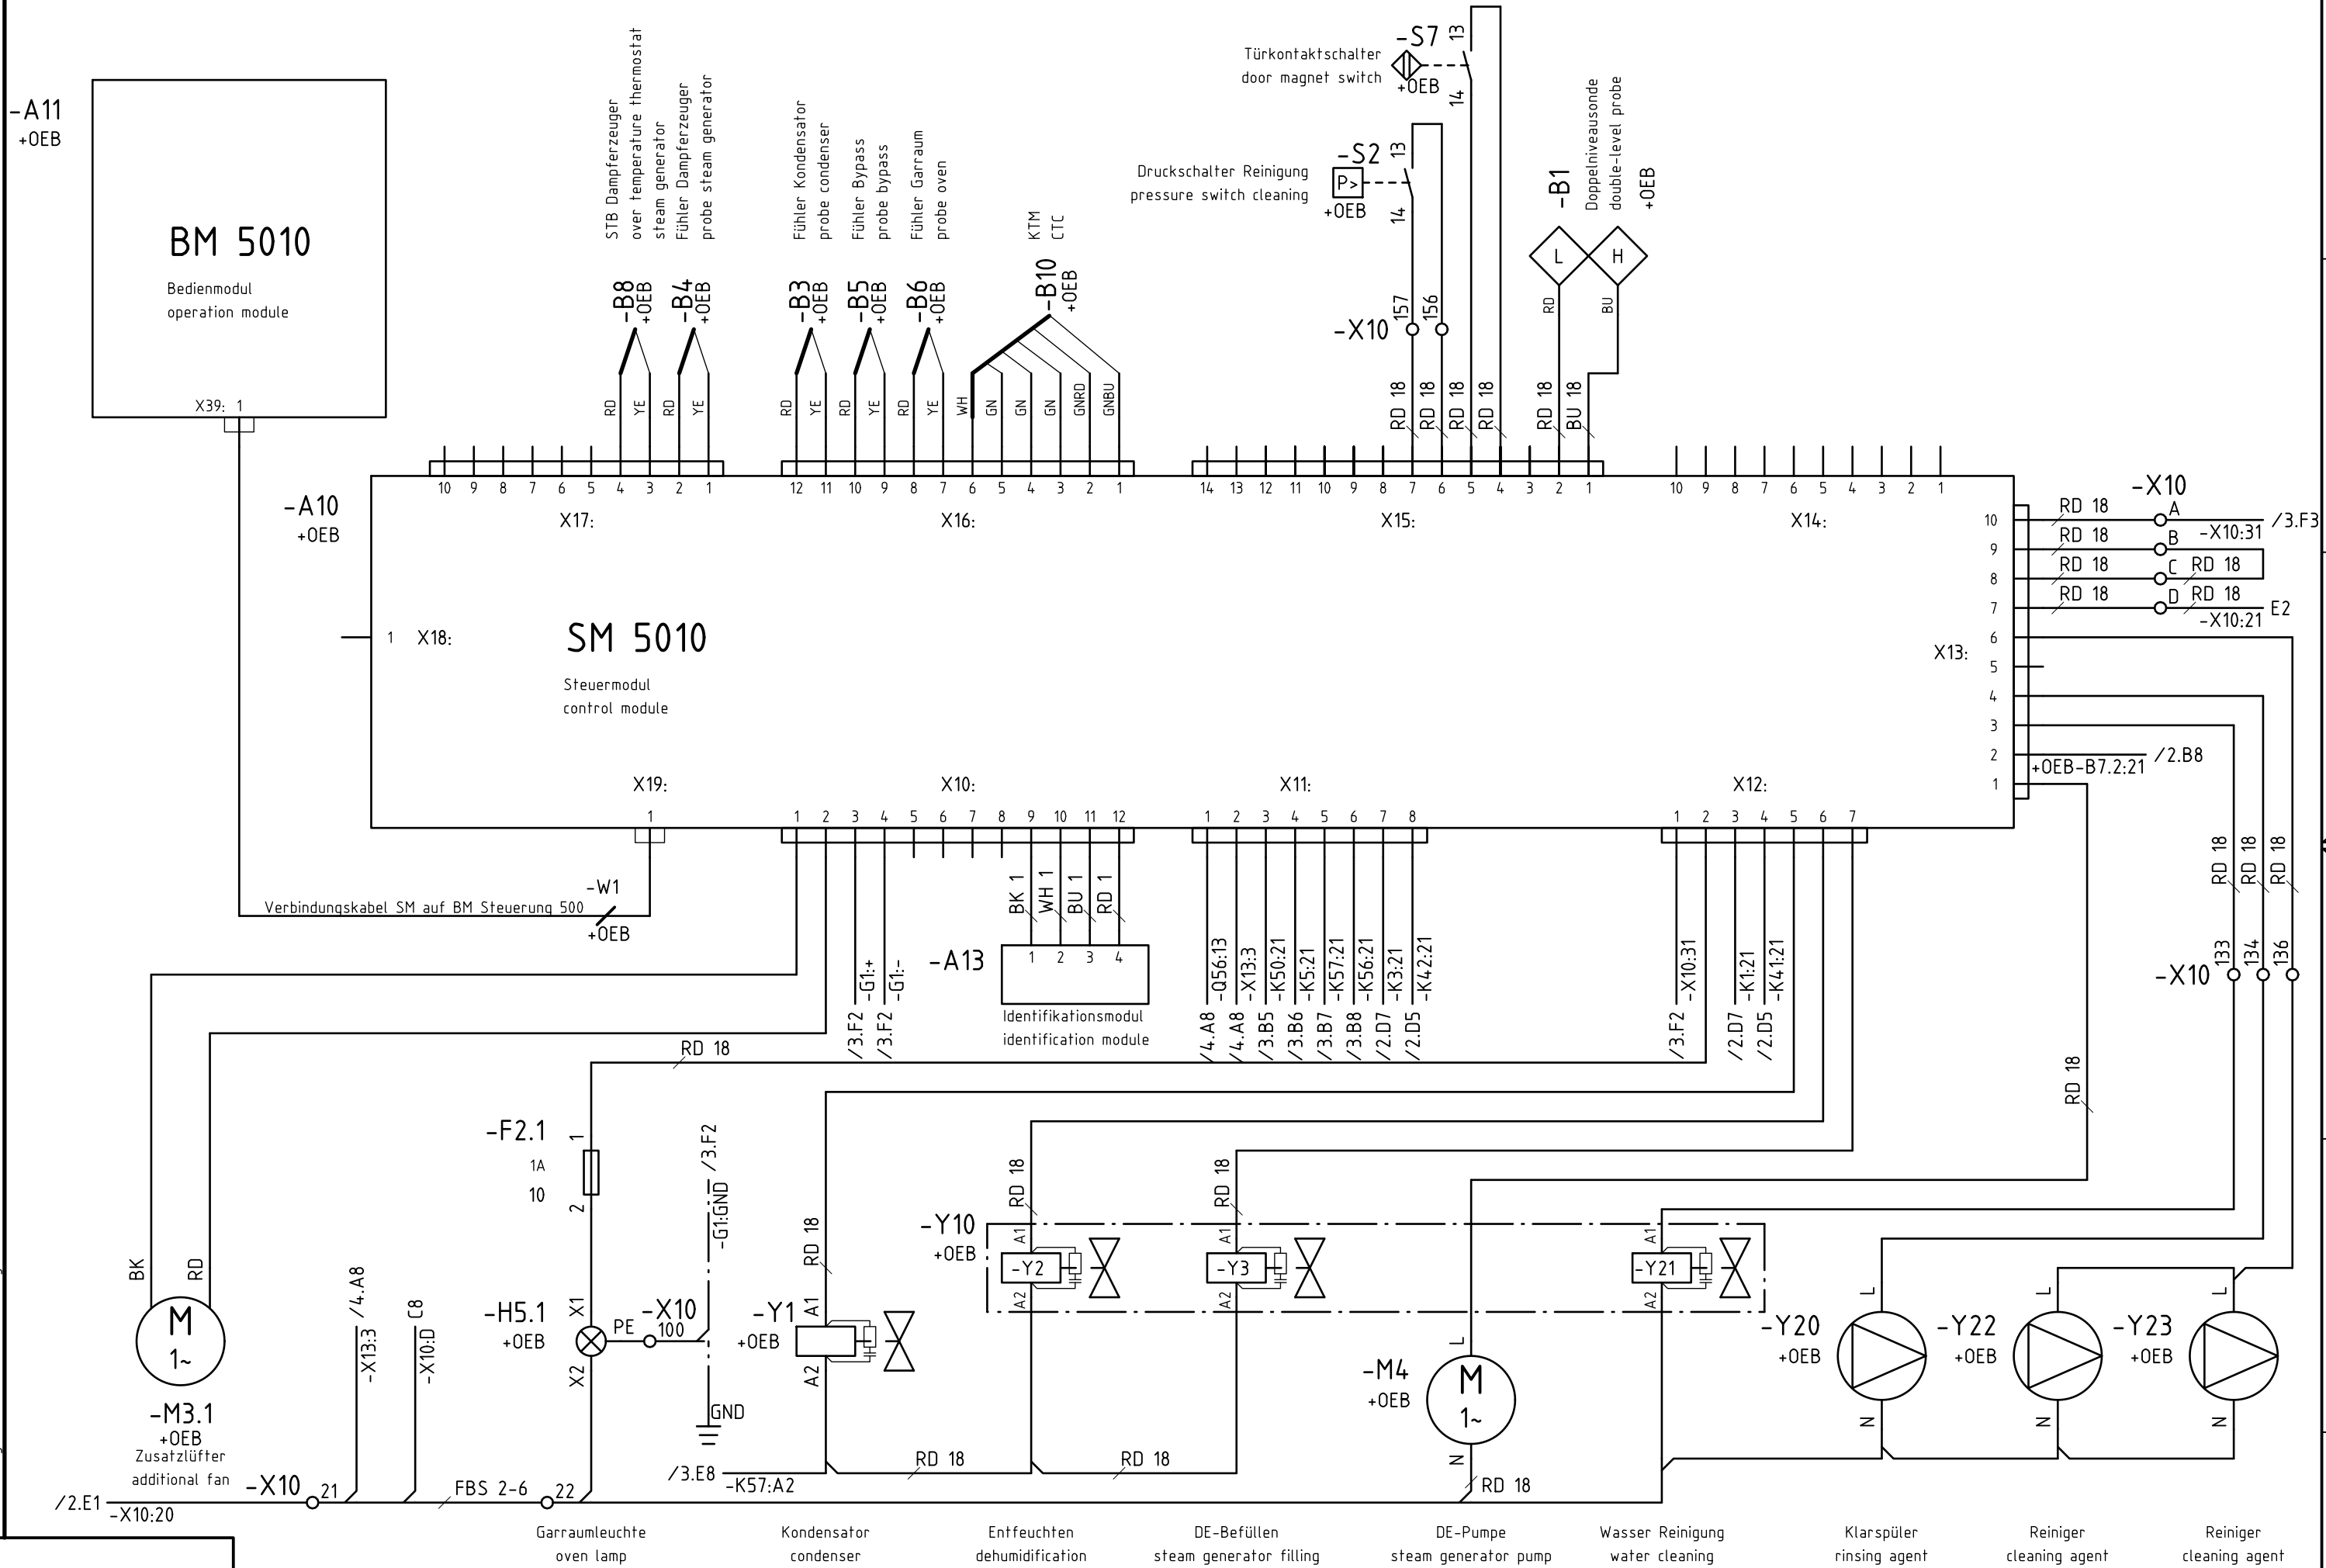

Datum	07.07.2004
Bearbeiter	Böttlinger
Geprüft	Huber

OEB 12.20
3/PE~ 208-240V 50/60Hz

Enodis

Stromlaufpläne
5

5115723 / 5315539

+MP

5115723 /5315539

Blatt 5
5 Bl.

1	2	3	4	5	6	7	8
R. Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	