

# Enodis

Talstr. 35  
82436 Eglfing  
Tel. +49 8847 67-0  
Fax +49 8847 67-191

Elektro-Dokumentation  
electrical-documentation

Montageplatte electric box	: 5115815
Stromlaufplan wiring diagram	: 5315635
Gerätetyp type	: OGB 10.20/12.20
Spannung voltage	: 1/N/PE ~ 220-240V
Frequenz frequency	: 50/60Hz
Nennleistung power consumption	: 1,8kW
Nennstrom current	: 6,2A

Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!  
Please look at local supply regulations!  
fuses on site!


				Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz	Enodis	Stromlaufpläne 1	5115815 / 5315635			
C	ÄM 73/08	03.07.2008	KEE	Bearbeiter	Schmid							
R.	Änderung	Datum	Name	Geprüft	Böttinger	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Deckblatt / overlay	5115815 / 5315635		Blatt 1 7 Bl.

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm<sup>2</sup>



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangaben sind mm²

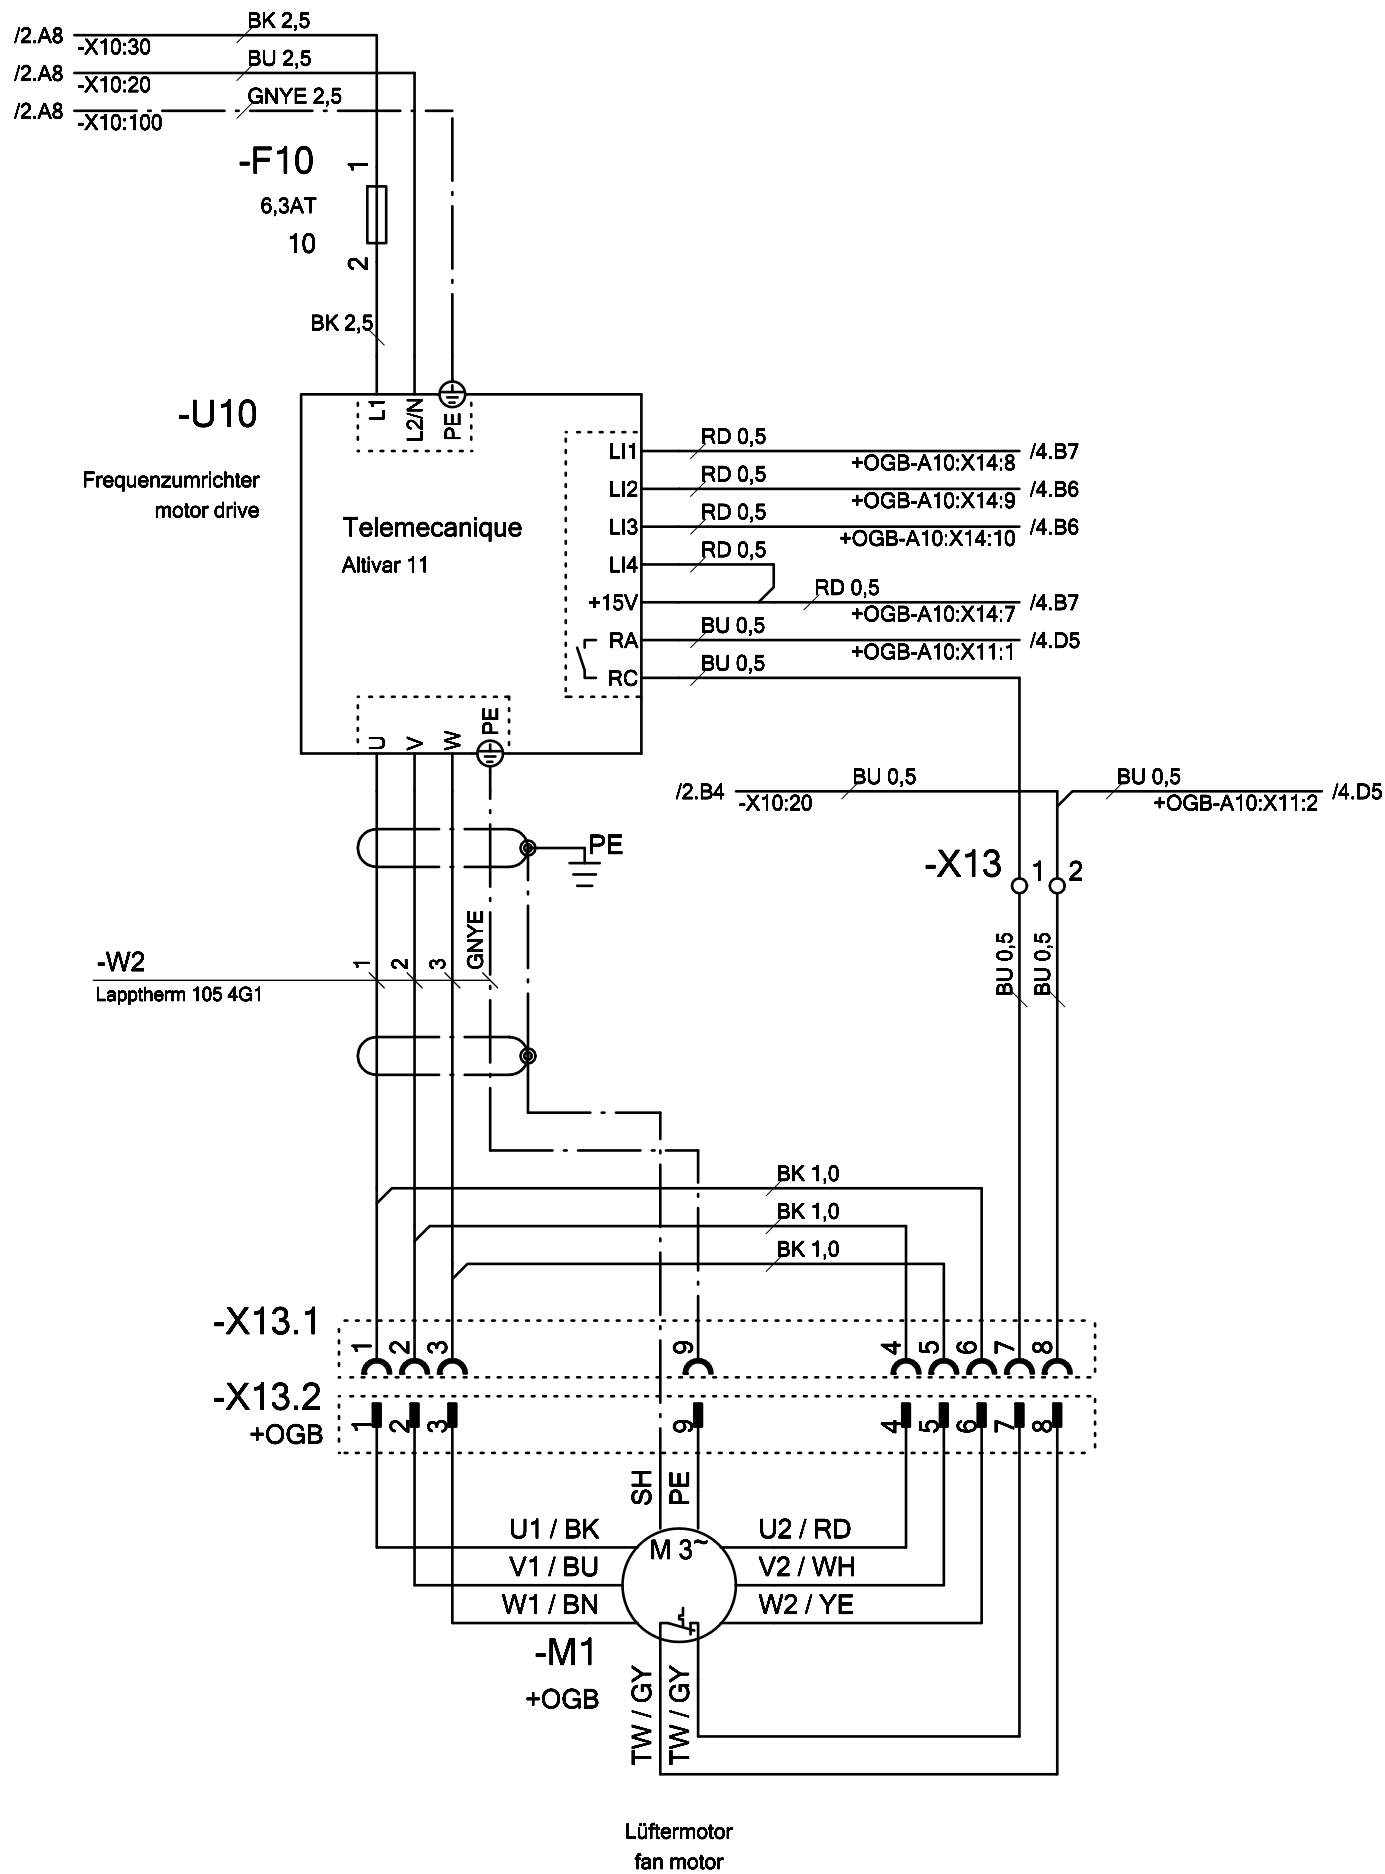

			Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz				Stromlaufpläne 3	5115815 / 5315635		
			Bearbeiter	Schmid						+MP		
C	ÄM 73/08	03.07.2008	KEE	Geprüft	Böttinger					5115815 /5315635	Blatt 3	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Lüftermotor / fan motor		7 Bl.	


Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm<sup>2</sup>



			Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz				Stromlaufpläne 4	5115815 / 5315635			
			Bearbeiter	Schmid								+MP	
C	ÄM 73/08	03.07.2008	KEE	Geprüft	Böttinger						5115815 /5315635		Blatt 4
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Steuerung / control	5115815 /5315635		7 Bl.	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

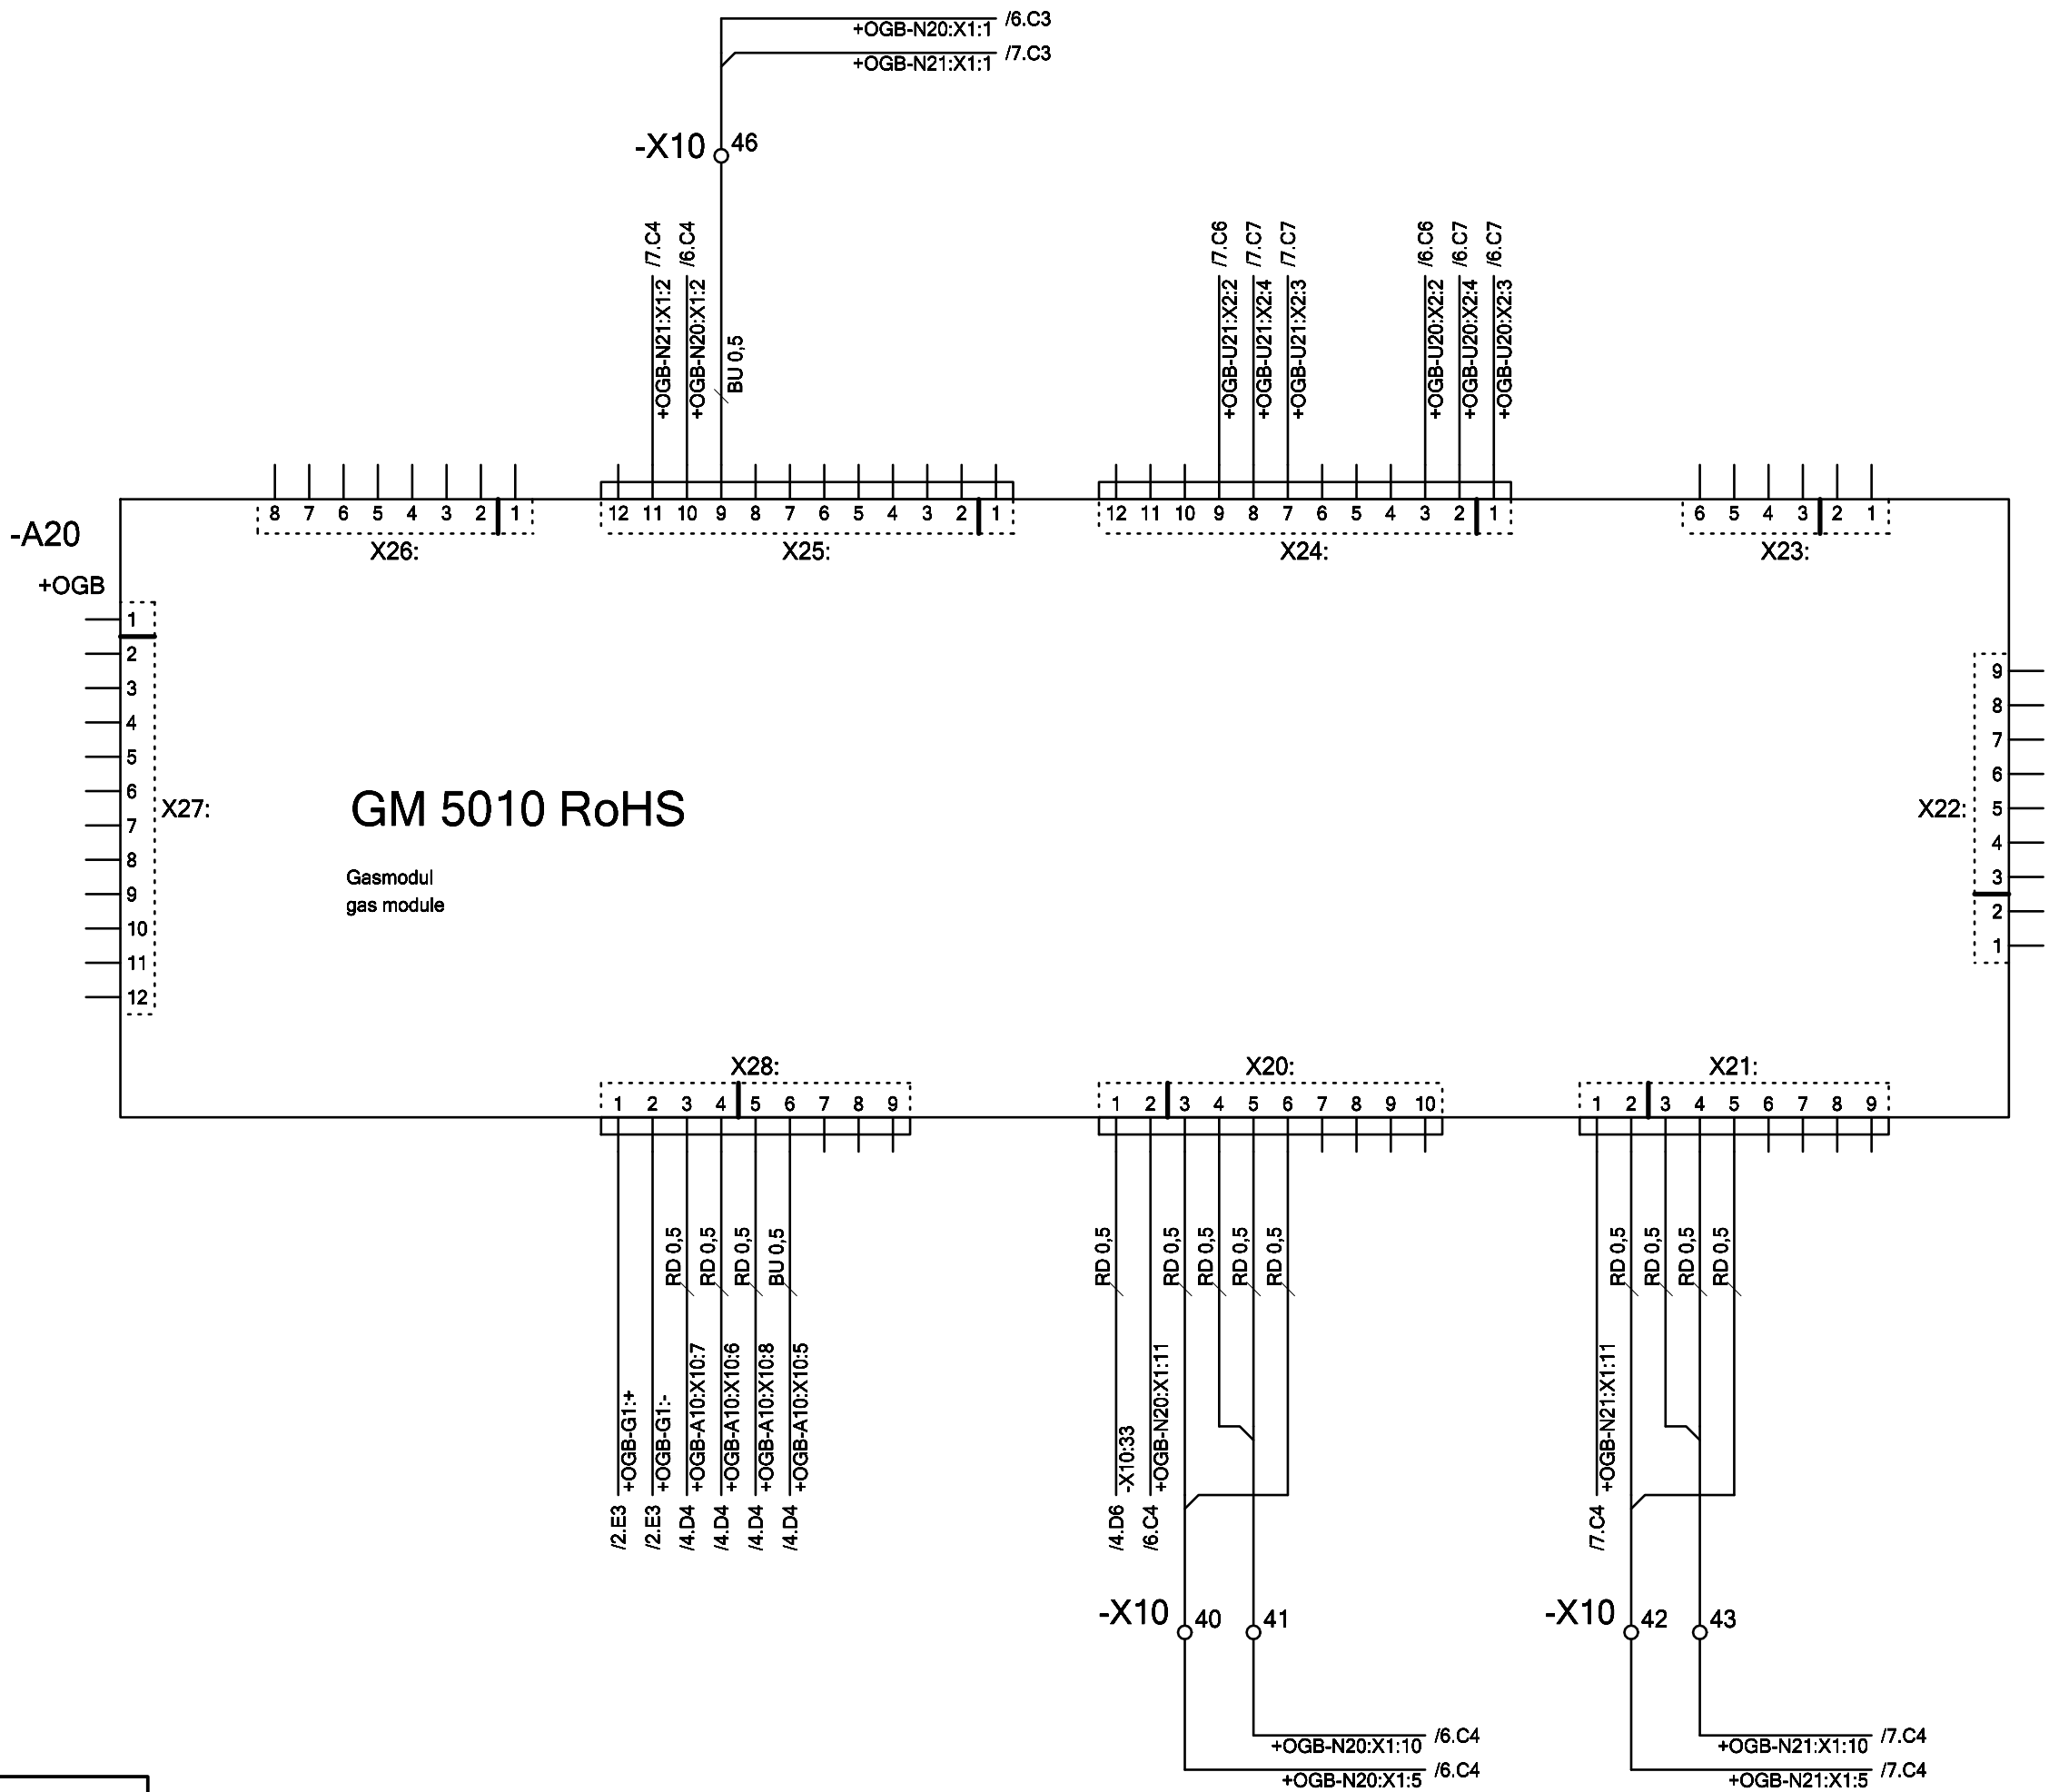

			Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz				Stromlaufpläne 5	5115815 / 5315635		
			Bearbeiter	Schmid								+MP
C	ÄM 73/08	03.07.2008	KEE	Geprüft	Böttinger						5115815 /5315635	Blatt 5
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Gasmodul / gas module		5115815 /5315635	7 Bl.

**Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm<sup>2</sup>**




	<b>Brenner Heissluft / burner convection</b>
--	--

+MP

Blatt 6
7

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

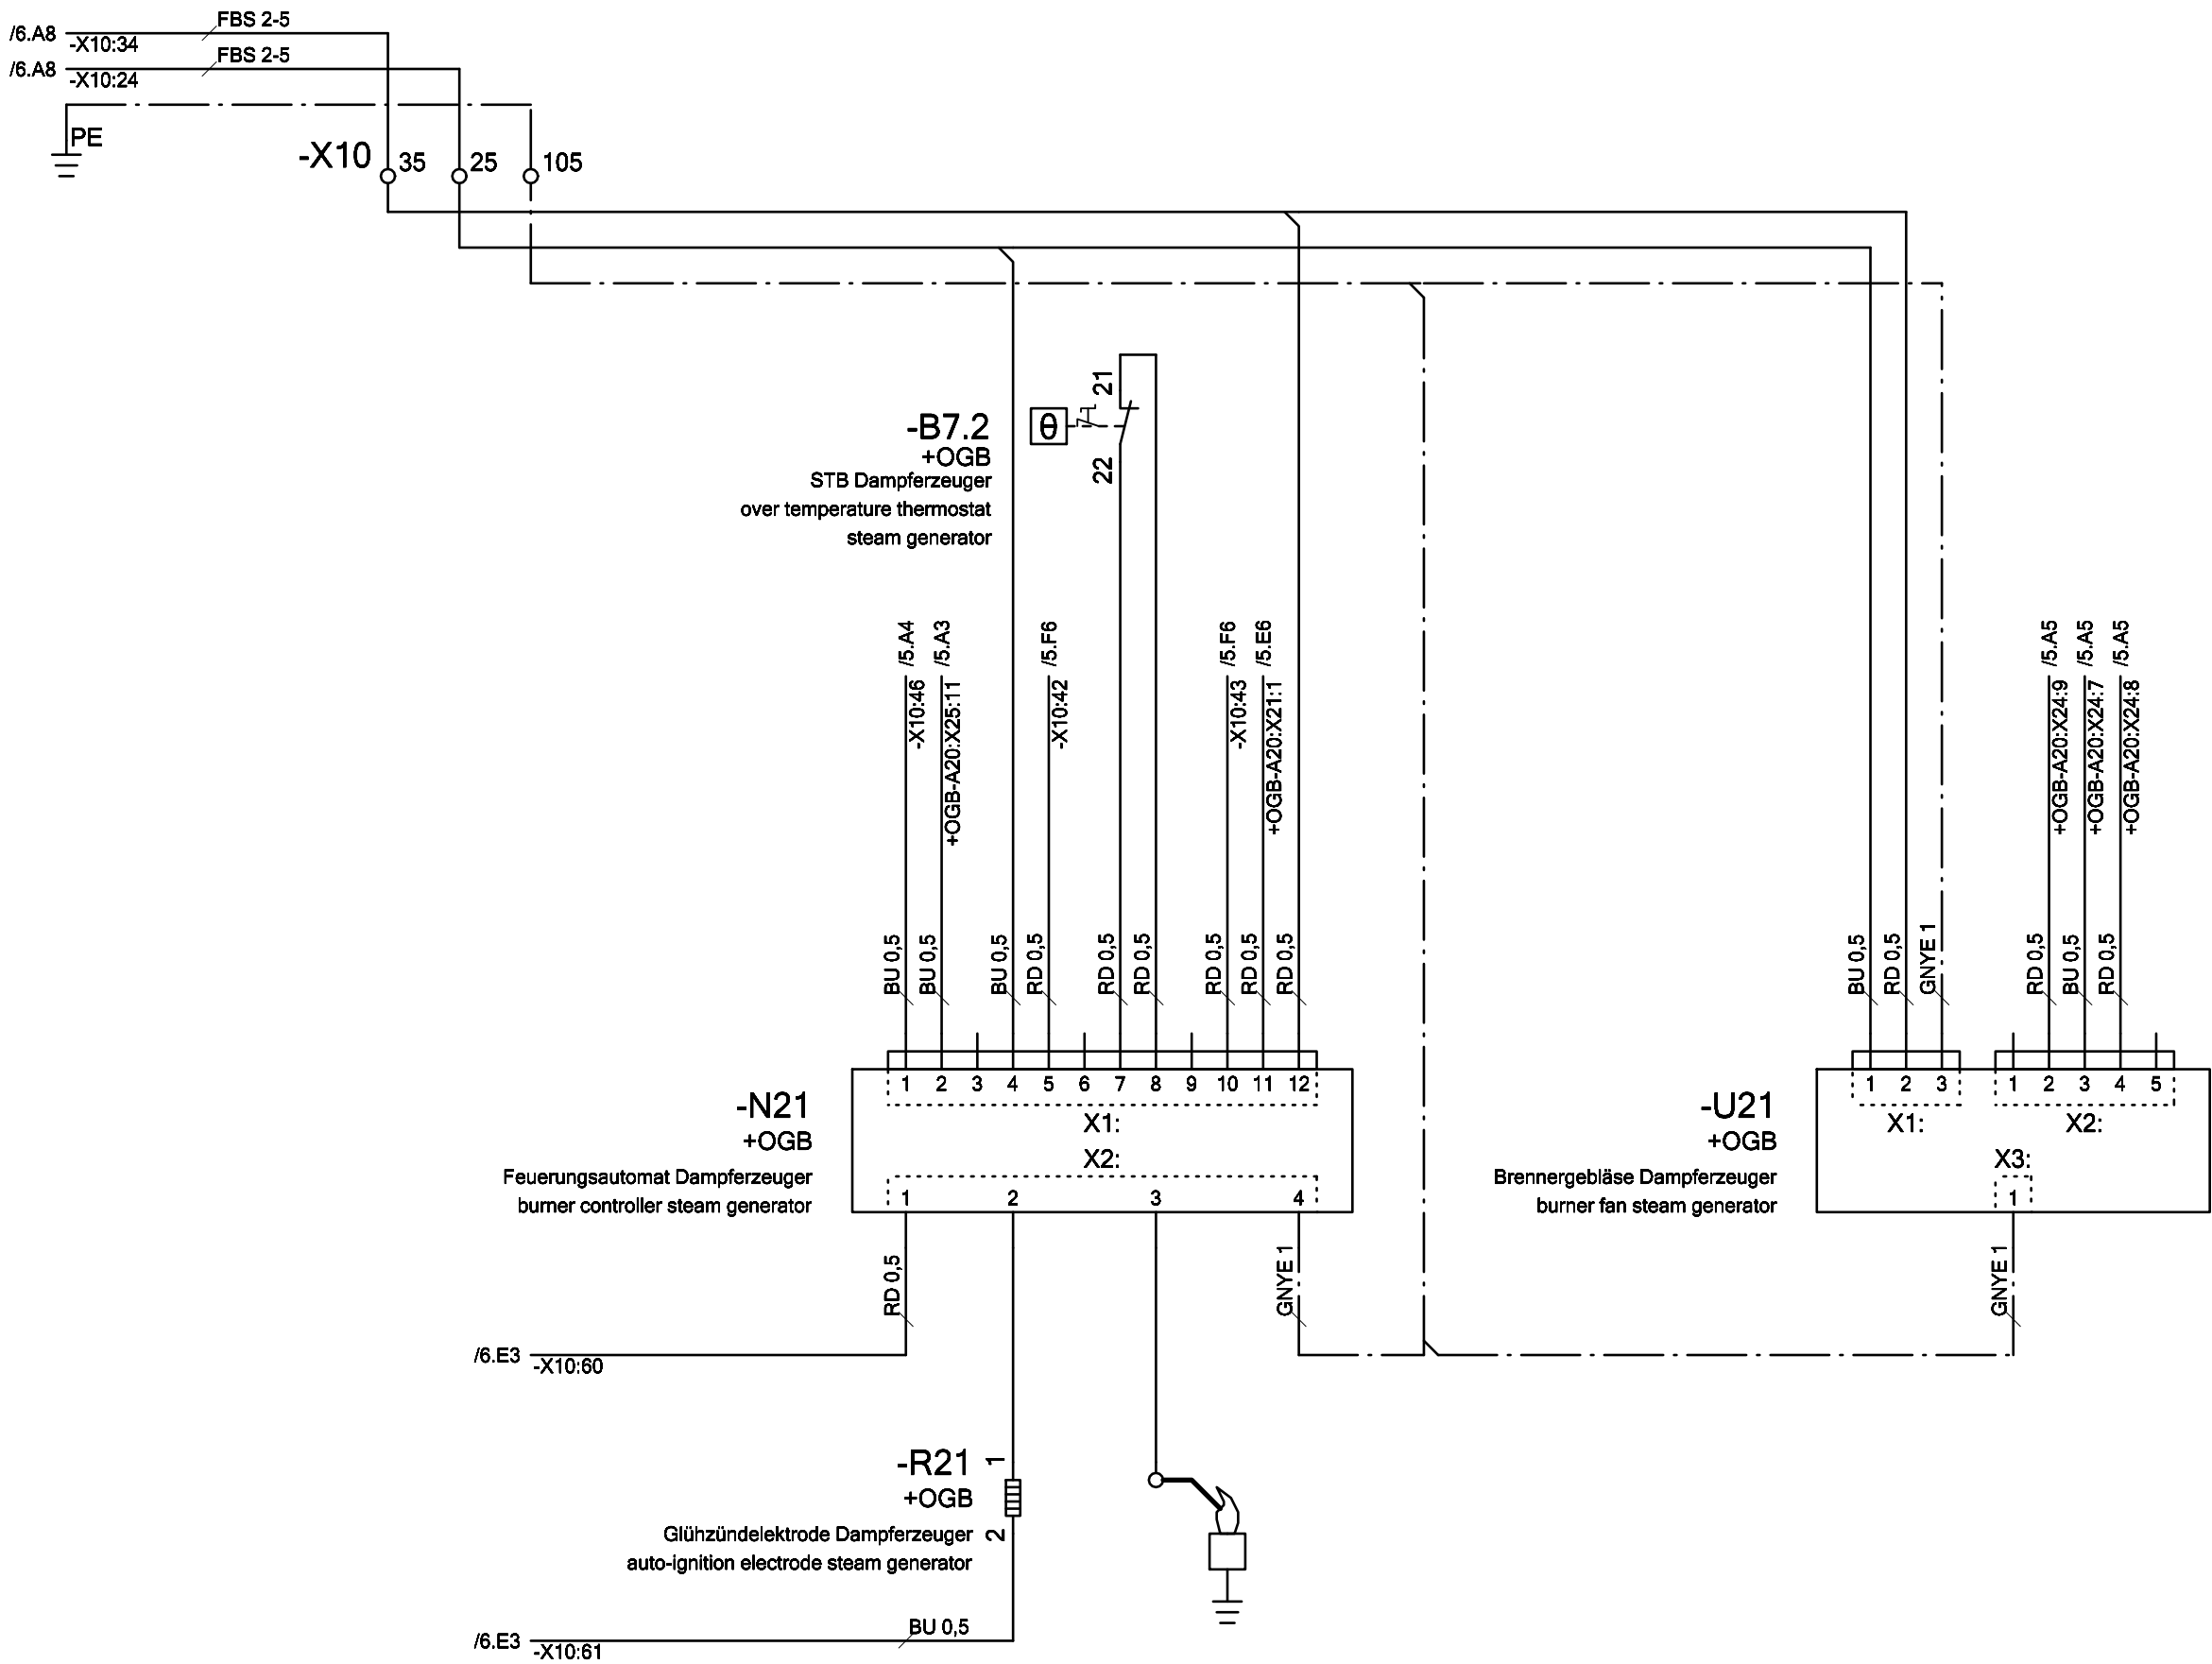

Datum				25.04.2008	OGB 10.20/12.20				Stromlaufpläne				5115815 / 5315635					
Bearbeiter				Schmid	1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz				7								+MP	
Geprüft				Böttinger													Blatt 7	
R. Änderung				Datum	Name				Ursprung				Ersatz für				5115815 /5315635	
																	7 Bl.	

## Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto

Nr.	Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción			Bezeichnung	description	désignation	designación
	Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero articulo						
	Darstellung/presentation/présentation/representación						
1		-A10	5019306	Steuerung 5010 RoHS SM P3	electronic board 5010 RoHS SM P3	commande électronique 5010 RoHS SM P3	mando 5010 RoHS SM P3
	+OGB /4.D3						
2		-A11	5019300	Steuerung 5010 RoHS BM P3	electronic board 5010 RoHS BM P3	commande électronique 5010 RoHS BM P3	mando 5010 BM RoHS P3
	+OGB /4.B2						
3		-A13	5019301	Steuerung 5010 Identifikationsmodul IDM (Identifikationsmodul) RoHS	electronic board 5010 IDM P3	commande électronique 5010 IDM P3	mando 5010 IDM P3
	+MP /4.B8						
4		-A20	5019302	Steuerung 5010 RoHS GM P3	electronic board 5010 RoHS GM P3	commande électronique 5010 RoHS GM P3	mando 5010 RoHS GM P3
	+OGB /5.D3						
5		-B1	5019000	Doppelniveausonde P3 kpl	water level probe	sonde de niveau	sonda de nivel
	+OGB /4.B6						
6		-B3	5002100	Thermoelementfühler OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple probe OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050 mm P2
	+OGB /4.B3						
7		-B4	5002100	Thermoelementfühler OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple probe OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050 mm P2
	+OGB /4.B3						
8		-B5	5002100	Thermoelementfühler OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple probe OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050 mm P2
	+OGB /4.B4						
9		-B6	5002100	Thermoelementfühler OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple probe OSC/OSP 3050 mm P2	Thermocouple sonde OSC/OSP 3050 mm	Termoelemento sonda OSC/OSP 3050 mm P2
	+OGB /4.B4						
10		-B7.1	5001041	Sicherheits-Temperaturbegrenzer eigenbruchsicher 340°	Safety temperature limiter	Thermostat sécurité résistant	Termostato seguridad resistente
	+OGB /6.B4						
11		-B7.2	5019002	Schutztemperaturbegrenzer eigenbruchs. 135°C -10K P3	Safety temperature limiter	Thermostat sécurité résistant	Termostato seguridad resistente
	+OGB /7.B4						
12		-B8	5016003	STB Thermoelementfühler 2800 mm P2	excess thermocouple probe 2800 mm P2	sonde pour température 2800 mm P2	sonda para sobret temperatura 2800 mm P2
	+OGB /4.B3						
13		-B10	5013001	Kerntemperatur-Meßfühler 12.20/20.20 kpl. P3	CTC 12.20/20.20	Sonde a coeur 12.20/20.20	Sonda central 12.20/20.20
	+OGB /4.B4						
14		-F1.1	4016002	Feinsicherung 5x20 4Af P3	glass fuse 5x20 4Af P3	fusible 5x20 4Af P3	fusible 5x20 4Af P3
	+MP /2.B3						
15		-F1.1	4014038	Zackband flach unbedruckt (Klemmenbreite 8,2)	sticker flat not printed (8,2)	vignette plaine pas imprimée (8,2)	etiqueta lisa non estampada (8,2)
	+MP /2.B3						
16		-F1.1	4014036	Zugfeder-Drehsicherungsklemme (5x20)	cage clamp terminal block (5x20)	pince ressort de traction (5x20)	pinza resorte de tracción (5x20)
	+MP /2.B3						
17		-F2.1	4005064	Feinsicherung 1A träge	glass fuse 1A	fusible 1A	fusible 1A
	+MP /4.D3						
18		-F2.1	4014038	Zackband flach unbedruckt (Klemmenbreite 8,2)	sticker flat not printed (8,2)	vignette plaine pas imprimée (8,2)	etiqueta lisa non estampada (8,2)
	+MP /4.D3						
19		-F2.1	4014036	Zugfeder-Drehsicherungsklemme (5x20)	cage clamp terminal block (5x20)	pince ressort de traction (5x20)	pinza resorte de tracción (5x20)
	+MP /4.D3						
20		-F10	4005068	Feinsicherung 6.3A träge	glass fuse 6.3At	fusible 6.3At	fusible 6.3At
	+MP /3.A2						

**Bemerkungen :**

			Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz			Listen Ersatzteilliste 1	5115815 / 5315635		
			Bearbeiter	Schmid							
			Geprüft	Böttinger							
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch		5115815 / 5315635	Blatt 1 4 Bl.	



Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto													
Nr.		Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción			Bezeichnung	description	désignation	designación					
		Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero articulo											
		Darstellung/presentation/présentation/representación											
21	+MP /3.A2	-F10	4014038	Zackband flach unbedruckt (Klemmenbreite 8,2)	sticker flat not printed (8,2)	vignette plaine pas imprimée (8,2)	etiqueta lisa non estampada (8,2)						
22	+MP /3.A2	-F10	4014037	Zugfeder-Drehsicherungsklemme (6,3x32)	cage clamp terminal block (6,3x32)	pince ressort de traction (6,3x32)	pinza resorte de tracción (6,3x32)						
23	+MP /4.E4	-FY1	4001075	Entstörfilter-Magnetventil 240V	Interference filter f.solenoid valve	filtre antiparasite electrovanne	Filtro antiparasitario p. válvua						
24	+OGB /2.D3	-G1	5019154	Netzteil 12V DC 60W KG P3	supply modul 12V DC 60W KG P3	commande électronique 12V DC 60W KG P3	mando 12V DC 60W KG P3						
25	+MP /6.C2	-G2	5019153	Netzteil 24V DC 60W P3	supply modul 24V DC 60W P3	commande électronique 24V DC 60W P3	mando 24V DC 60W P3						
26	+OGB /4.E3	-H5.1	2618780	KD-Set Garraumleuchte kpl. P3	CS set oven light comp. P3	Set SAV éclairage enceinte de cuisson P3	Kit CL Luz del área de cocción compl. P3						
27	+OGB /3.E2	-M1	2617287	KD-Set Drehstrommotor 4pol 0,9kW alle Spannungen P3	service set for motor 4-pol 0,9kW	Kit KD moteur triphasé 4pôl 0,9kW	Juego motor trifásico 4 polos 0,9kW						
28	+OGB /4.D1	-M3.1	5018023	Zusatzlüfter Sunon KD1212 PMBX-6A IP 54/55 P3	additional fan Sunon KD1212	ventilateur additional Sunon KD1212	ventilador adicional Sunon KD1212						
29	+OGB /4.E5	-M4	5008079	Entleerungspumpe mit Synchronmotor 200-240V P2 P3	emptiing pump with synchronous motor	pompe d'evacuation avec moteur synchrone	bomba evacuación con motor synchrono						
30	+OGB /6.D3	-N20	6016022	Feuerungsautomat 230V Glühzündung P3	Burner controller 230V	Coffret de contrôle 230V	Autómata de calefacción 230V						
31	+OGB /7.D3	-N21	6016022	Feuerungsautomat 230V Glühzündung P3	Burner controller 230V	Coffret de contrôle 230V	Autómata de calefacción 230V						
32	+OGB /6.E4	-R20	2617322	KD-Set Glühzündelegtrode lang GAS P3	service set for glowing ignition	Kit KD électrode d'allumage longue GAZ	Juego Serv.técn. electrodo encendido						
33	+OGB /7.E4	-R21	2617322	KD-Set Glühzündelegtrode lang GAS P3	service set for glowing ignition	Kit KD électrode d'allumage longue GAZ	Juego Serv.técn. electrodo encendido						
34	+OGB /4.A5	-S2	2619149	DS 200mbar M10x1 EPDM P3									
35	+OGB /4.A6	-S7	5003075	Türkontaktschalter berührungslos	door magnet switch	interrupteur magnétique de porte	interruptor magnético de puerta						
36	+MP /3.C2	-U10	5014013	FU 0,75kW 200-240V EU P3	FU 0,75kW 200-240V EU P3	FU 0,75kW 200-240V EU P3	FU 0,75kW 200-240V EU P3						
37	+OGB /6.D6	-U20	5018001	Gebälsebrenner RG148 230V	Burner fan	Ventilateur de brûleur	Ventilador de quemador						
38	+OGB /7.D6	-U21	5018001	Gebälsebrenner RG148 230V	Burner fan	Ventilateur de brûleur	Ventilador de quemador						
39	+OGB /4.D3	-W1	5009304	Verbindungskabel SM auf BM Steuerung 500	connection cable SM to BM	cable d'alimentation SM-BM	cable de conexión SM a BM						
40	+MP /6.D3	-X1N20	5012012	Molex Kontakt-Buchse	Molex contact socket								
Bemerkungen :													
				Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20		Enodis		Listen Ersatzteilliste 2		5115815 / 5315635	
				Bearbeiter	Schmid	1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz							
				Geprüft	Böttinger								
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch				5115815 / 5315635	Blatt 2 4 Bl.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !


Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0



Listen  
Ersatzteilliste  
2

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0

Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto														
Nr.	Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción			Bezeichnung	description	désignation	designación							
	Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero artículo													
	Darstellung/presentation/présentation/representación													
41	+MP	-X1N20	5012011	Molex Steckergehäuse 12-pol.	Molex terminal block 12pol. P3	Molex connecteur 12pol. P3	Molex conector 5pol. P3							
	/6.D3													
42	+MP	-X1N21	5012012	Molex Kontakt-Buchse	Molex contact socket									
	/7.D3													
43	+MP	-X1N21	5012011	Molex Steckergehäuse 12-pol.	Molex terminal block 12pol. P3	Molex connecteur 12pol. P3	Molex conector 5pol. P3							
	/7.D3													
44	+MP	-X1U20	5012008	MateNLok Steckgehäuse einreihig 3-pol.	MateNLok terminal block 3pol. P3	MateNLok connecteur 3pol. P3	MateNLok conector 3pol. P3							
	/6.D6													
45	+MP	-X1U20	5012007	MateNLok-Kontakt, Buchse CUZN	MateNLock contact socket									
	/6.D6													
46	+MP	-X1U21	5012008	MateNLok Steckgehäuse einreihig 3-pol.	MateNLok terminal block 3pol. P3	MateNLok connecteur 3pol. P3	MateNLok conector 3pol. P3							
	/7.D6													
47	+MP	-X1U21	5012007	MateNLok-Kontakt, Buchse CUZN	MateNLock contact socket									
	/7.D6													
48	+MP	-X2U20	5012009	Mini-Fit Jr. Kontakt-Buchse										
	/6.D6													
49	+MP	-X2U20	5012010	Mini-Fit Jr. Stecker 5-pol.	Mini-Fit Jr. terminal block 5pol. P3	Mini-Fit Jr. connecteur 5pol. P3	Mini-Fit conector 5pol. P3							
	/6.D6													
50	+MP	-X2U21	5012009	Mini-Fit Jr. Kontakt-Buchse										
	/7.D6													
51	+MP	-X2U21	5012010	Mini-Fit Jr. Stecker 5-pol.	Mini-Fit Jr. terminal block 5pol. P3	Mini-Fit Jr. connecteur 5pol. P3	Mini-Fit conector 5pol. P3							
	/7.D6													
52	+MP	-X10	5012003	Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3	terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3	connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3	conector 12pol. RM 3,5 mm P3							
	/4.C5													
53	+MP	-X11	5012002	Stecker direkt 8pol. RM 5 mm P3	terminal block 8pol. RM 5 mm P3	connecteur 8pol. RM 5 mm P3	conector 8pol. RM 5 mm P3							
	/4.C6													
54	+MP	-X12	5012001	Stecker direkt 7pol. RM 5 mm P3	terminal block 7pol. RM 5 mm P3	connecteur 7pol. RM 5 mm P3	conector 7pol. RM 5 mm P3							
	/4.C7													
55	+MP	-X13	5002094	Stecker X2 direkt 10 pol. RM 5mm P2 P3	terminal block 10 pol. RM 5 P2 P3	connecteur 10 pol. RM 5 P2 P3	conector X2 10 pol. RM 5 P2 P3							
	/4.B7													
56	+MP	-X13.1	4014071	ST-Combi-Kupplung 9pol. P3	ST-Combi coupler plug 9pol. P3	ST-Combi fiche de couplage	ST-Combi ficha de acomplimiento							
	/3.D2													
57	+MP	-X13.1	4014040	Zackband flach unbedruckt (Klemmenbreite 5,2)	sticker flat not printed (5,2)	vignette plaine pas imprimée (5,2)	etiqueta lisa non estampada (5,2)							
	/3.D2													
58	+OGB	-X13.2	4014072	ST-Combi-Stecker 9pol. P3	ST-Combi plug 9pol. P3	ST-Combi connecteur	ST-Combi connecteur							
	/3.D2													
59	+MP	-X14	5002094	Stecker X2 direkt 10 pol. RM 5mm P2 P3	terminal block 10 pol. RM 5 P2 P3	connecteur 10 pol. RM 5 P2 P3	conector X2 10 pol. RM 5 P2 P3							
	/4.B6													
60	+MP	-X15	5012003	Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3	terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3	connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3	conector 12pol. RM 3,5 mm P3							
	/4.B5													
Bemerkungen :														
			Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz				Listen Ersatzteilliste 3		5115815 / 5315635			
			Bearbeiter	Schmid										
			Geprüft	Böttinger										
ng	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch			5115815 / 5315635		Blatt 3 4 Bl.		

Enodis

Listen  
Ersatzteilliste  
3

## Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto

Nr.	Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción			Bezeichnung	description	désignation	designación
	Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero articulo						
	Darstellung/presentation/présentation/representación						
61	+OGB /4.B3	-X16	5012003	Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3	terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3	connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3	conector 12pol. RM 3,5 mm P3
62	+OGB /4.B2	-X17	5012004	Stecker direkt 10pol. RM 3,5 mm P3	terminal block 10pol. RM 3,5 mm P3	connecteur 10pol. RM 3,5 mm P3	conector 10pol. RM 3,5 mm P3
63	+MP /5.D4	-X20	5002094	Stecker X2 direkt 10 pol. RM 5mm P2 P3	terminal block 10 pol. RM 5 P2 P3	connecteur 10 pol. RM 5 P2 P3	conector X2 10 pol. RM 5 P2 P3
64	+MP /5.D6	-X21	5002090	Stecker X1 OSC, OSG, OSP P2	terminal block X1 OSC, OSG, OSP P2	connecteur X1 OSC, OSG, OSP P2	conector X1 OSC, OSG, OSP P2
65	+MP /5.B4	-X24	5012003	Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3	terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3	connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3	conector 12pol. RM 3,5 mm P3
66	+MP /5.B3	-X25	5012003	Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3	terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3	connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3	conector 12pol. RM 3,5 mm P3
67	+MP /5.D3	-X28	5012015	Stecker direkt 9pol. RM 3,5 mm P3	terminal block 9pol. RM 3,5 mm P3	connecteur 9pol. RM 3,5 mm P3	conector 9pol. RM 3,5 mm P3
68	+OGB /4.E4	-Y1	5001059	Einfachmagnetventil 220-240V 180° ODgas	solenoid valve	electrovanne simple	válvula magnética
69	+OGB /4.E7	-Y20	5018028	Schwingkolbenpumpe MOD CP6 230V P3	Swung ram pump MOD CP6 230V P3	Pompe au Piston balancé MOD CP6 230V P3	Bomba a piston agitomte MOD CP6 230V P3
70	+OGB /4.E7	-Y22	5018028	Schwingkolbenpumpe MOD CP6 230V P3	Swung ram pump MOD CP6 230V P3	Pompe au Piston balancé MOD CP6 230V P3	Bomba a piston agitomte MOD CP6 230V P3
71	+OGB /4.E8	-Y23	5018028	Schwingkolbenpumpe MOD CP6 230V P3	Swung ram pump MOD CP6 230V P3	Pompe au Piston balancé MOD CP6 230V P3	Bomba a piston agitomte MOD CP6 230V P3
72	+MP /2.C1	-Z0	5014011	Filter 8A 250V P3	filter 8A 250V P3		

**Bemerkungen :**

			Datum	25.04.2008	OGB 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz				Listen Ersatzteilliste 4	5115815 / 5315635		
		Bearbeiter	Schmid									
		Geprüft	Böttinger									
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch		5115815 / 5315635	Blatt 4	4 Bl.	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

-A10 : X14; X15  
[l = 550 mm]  
-A20 : X24; X25  
[l = 550 mm]  
-A10 : X11; X12  
[l = 500 mm]  
-A20 : X20; X21  
[l = 500 mm]  
-A10 : X13  
[l = 550 mm]  
-S7  
(>> Kabelbaum 1)  
-G1 / L; N; PE  
[l = 350 mm]

-MP  
+MP

-N20 : X1 / -R20  
[l = 500 mm]  
-N20 : X2  
[l = 550 mm]  
-U20 : X1; X3  
[l = 750 mm]  
-U20 : X2  
[l = 650 mm]  
-B1  
(>> Kabelbaum 1)  
-B7.1  
[l = 250 mm]  
-X13.1  
(>> Kabelbaum 3)

-N21 : X1 / -R21  
[l = 800 mm]  
-N21 : X2  
[l = 850 mm]  
-U21 : X1; X3  
[l = 1050 mm]  
-U21 : X2  
[l = 950 mm]  
-B7.2  
[l = 850 mm]  
-M4  
[l = 1200 mm]  
-Y1 / -Y2 / -Y3  
[l = 500 mm]  
Entstörfilter Magnetventil 4001075

- Klemmverbindungen in Federzugtechnik ohne Aderendhülsen!
- Bündelung der nach Aussen führenden Litzen mit Kabelbindern im Abstand von ca. 100mm, wenn kein Isolier- bzw. Spiralschlauch vorgesehen ist!
- Verlegung der Litzen gemäß VDE 0100 Teil520!
- Bei mehr als einer Verbindung an einer Klemmstelle (z. B. Direktstecker) sind Zwillingsaderendhülsen zu verwenden!
- Kantenschutz am Seitenteil oben anbringen!
- El. Bauteile auf der Montageplatte sind maschinell zu Kennzeichnen!
- Aderenden sind mit ihrem Zielkennzeichen gut leserlich zu beschriften!
- Aderm gemäß Herstellerangaben (Telemecanique / Phoenix Contact) abisolieren!

(1) Mit Kabelbinder an Montageplatte montieren

Montage-Position  
OGB/OGS 10.20

Schirmklemme

Skalierung Maßstab : 1:3  
Maßeinheit : mm

Datum	22.04.2008
Bearbeiter	Schmid
Geprüft	Böttiger

OGB 10.20/12.20  
1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz

Enodis

Aufbaupläne  
1

5115815 / 5315635

5115815 / 5315635

Blatt 1  
7 Bl.