

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.20 ES	3~ 200V	50/60Hz	66,4kW	191,9A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany

+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414

www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

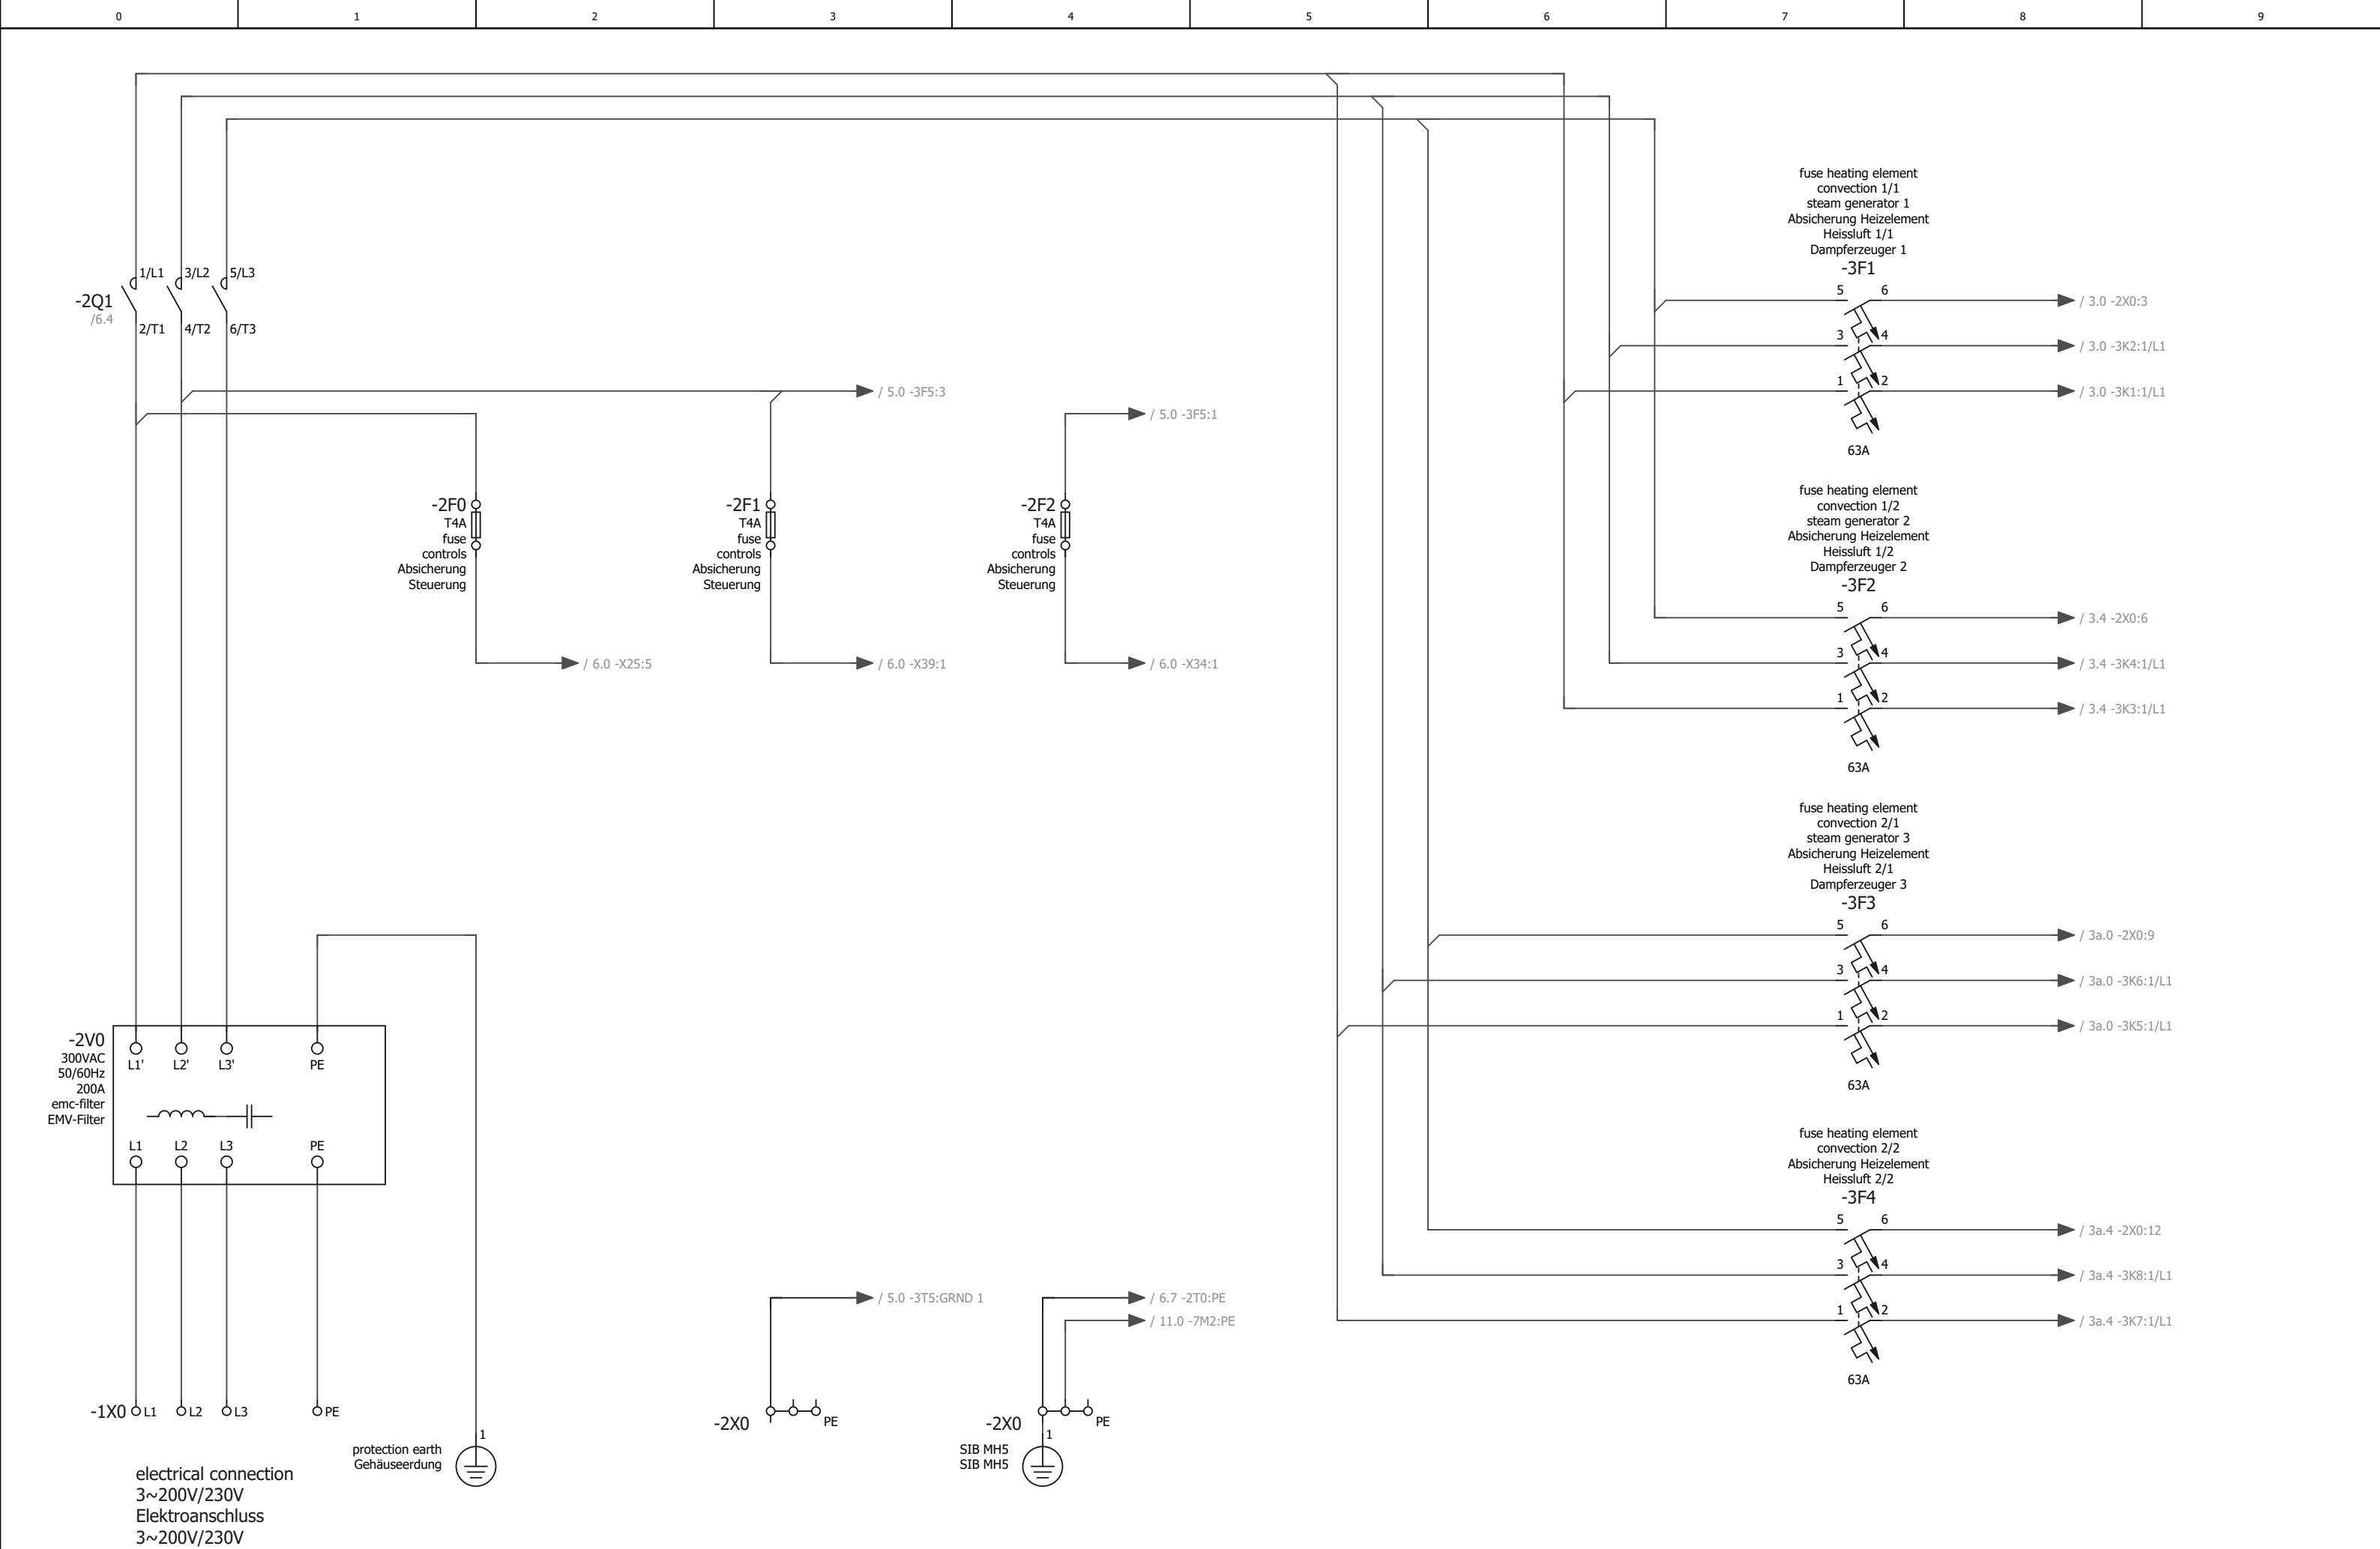

1											3											
02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 20.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP											
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Name	Boe				5354069		+ MPL											
				App.	SchM																	
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Drg. No.											
											5153041		Blatt		2							
											Seite 2 / 12											

02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 20.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No.		= SLP	
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Name	Boe				5354069		+ MPL	
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153041		Seite	3 / 12

