

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.20 GB	1N~ 100V	50/60Hz	1,1kW	10,9A
C4e 20.20 GB	1N~ 120V	50/60Hz	1,1kW	9,9A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
www.convotherm.com

fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

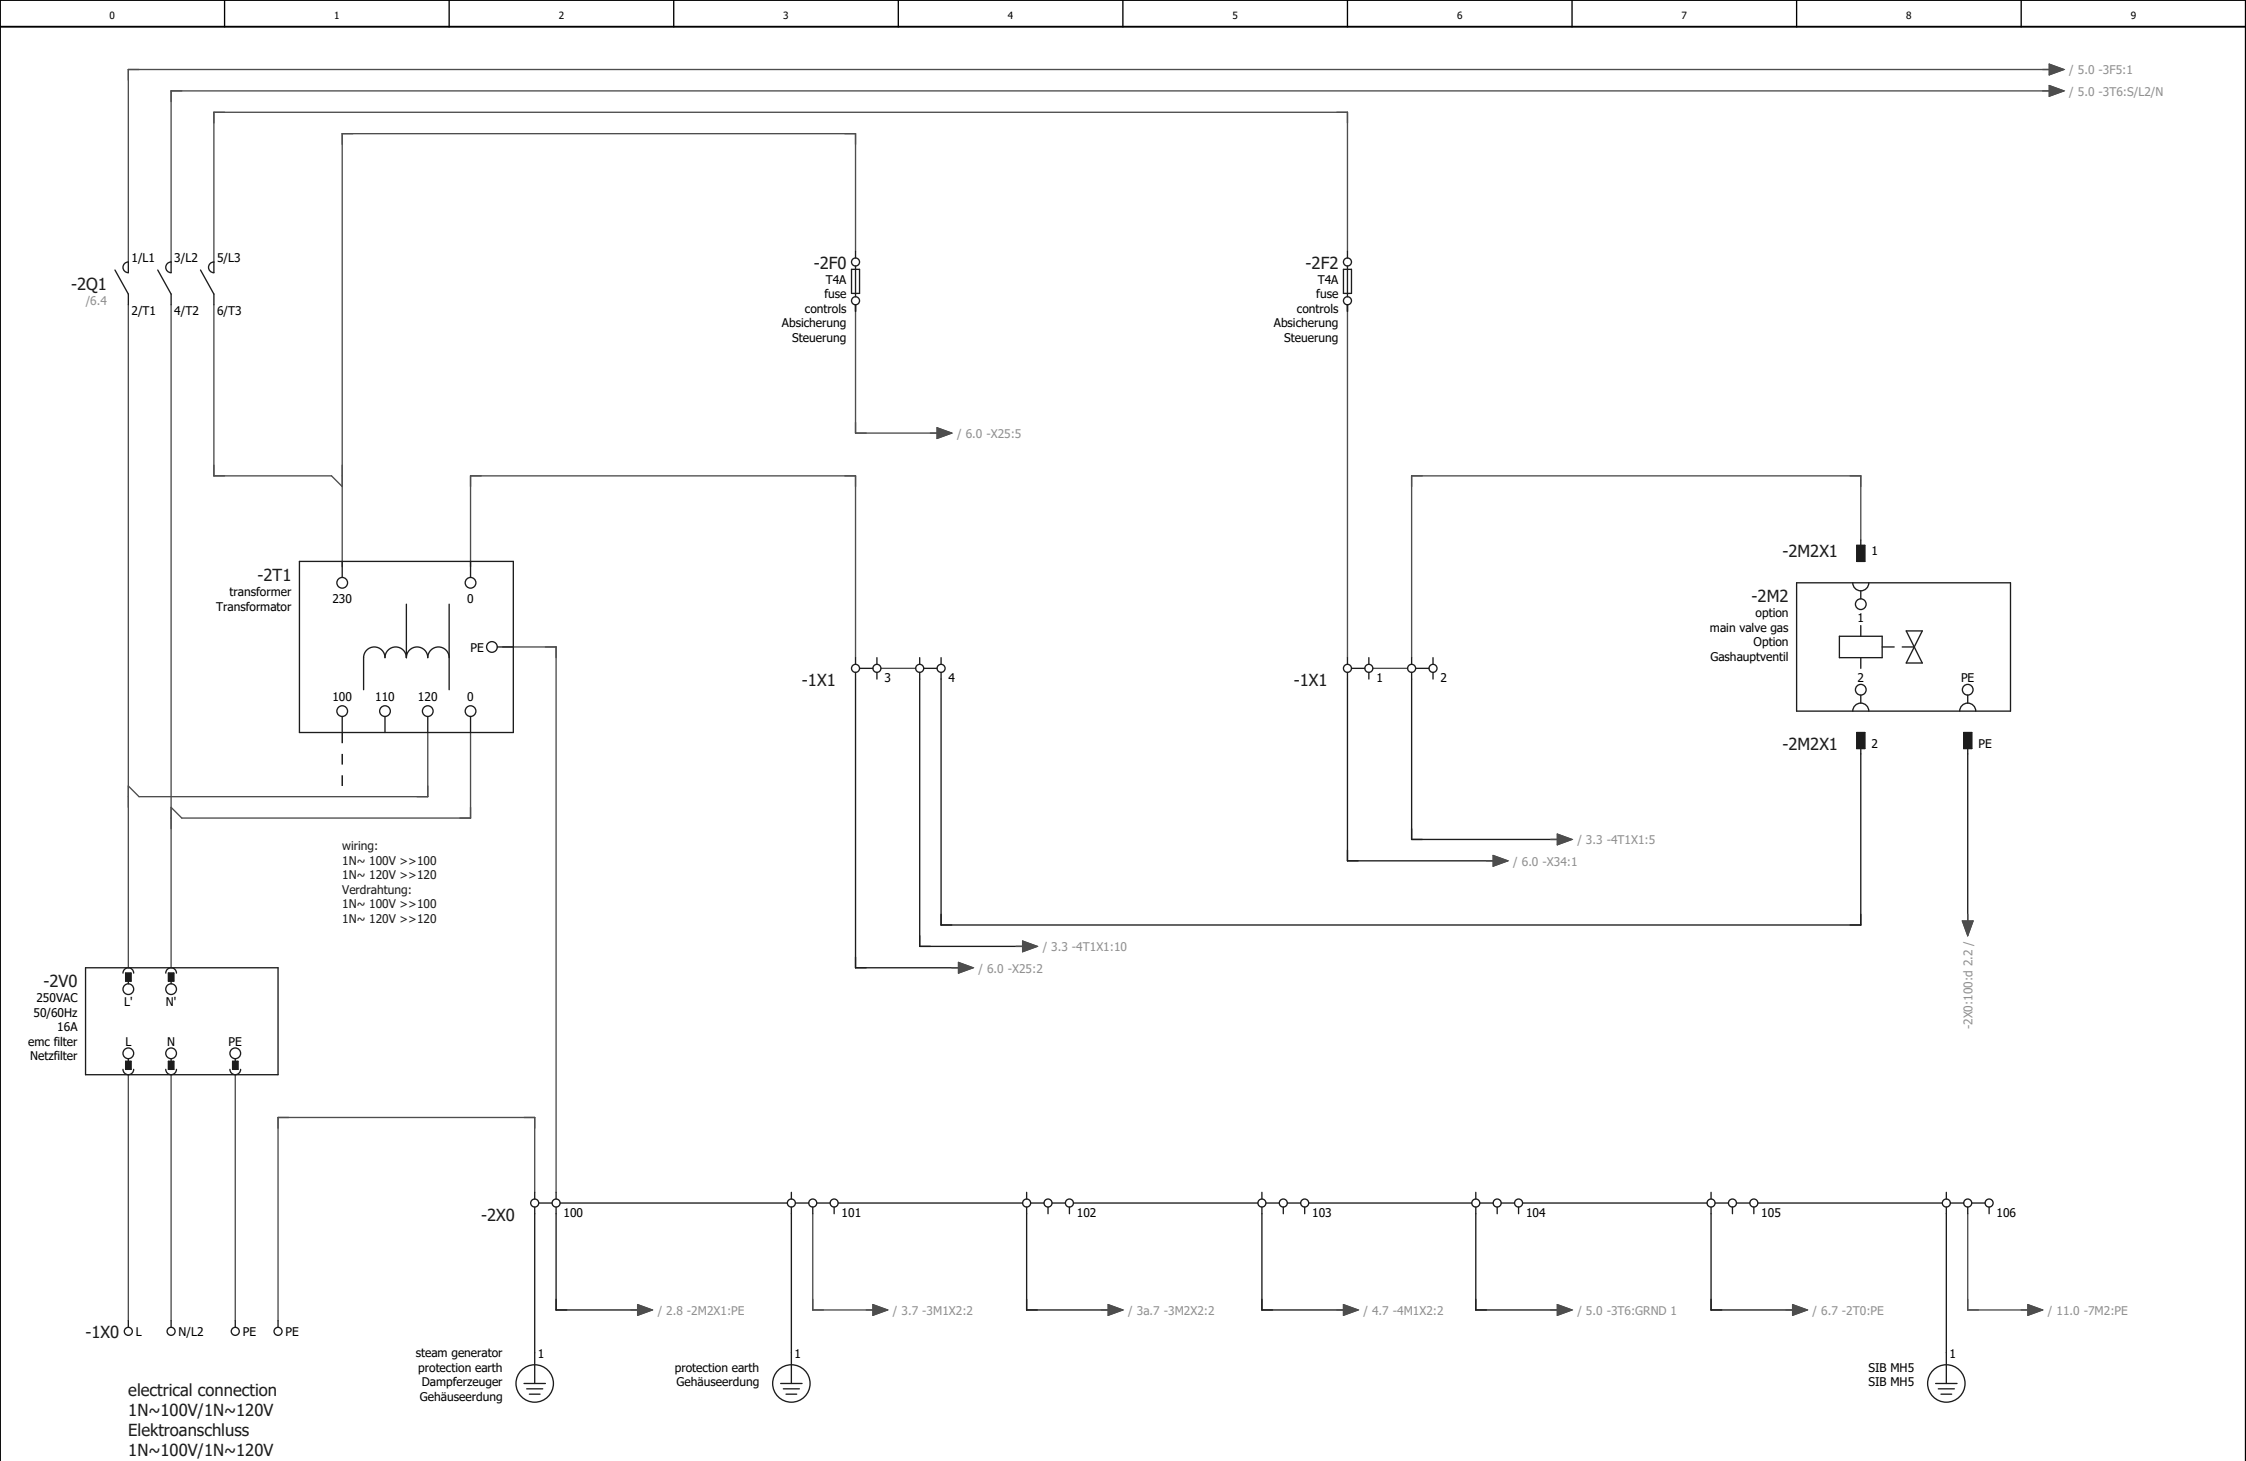

01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/17/2022	C4e 20.20 GB	Welbilt Deutschland GmbH	supply	Project No.	= SLP
02	ÄM006/2015	13.01.2015	Taf	Name	Boe	C4e 20.20 GB	Talstraße 35	Einspeisung	5354146	+ MPL
03	ÄM158/2015	10.08.2015	SchM	App.	SchM		D-82436 Eglfing / Germany		Drg. No.	Blatt
REV	Remarks	Date	Name	Norm			@ 2014		5153090	Seite 2 / 14

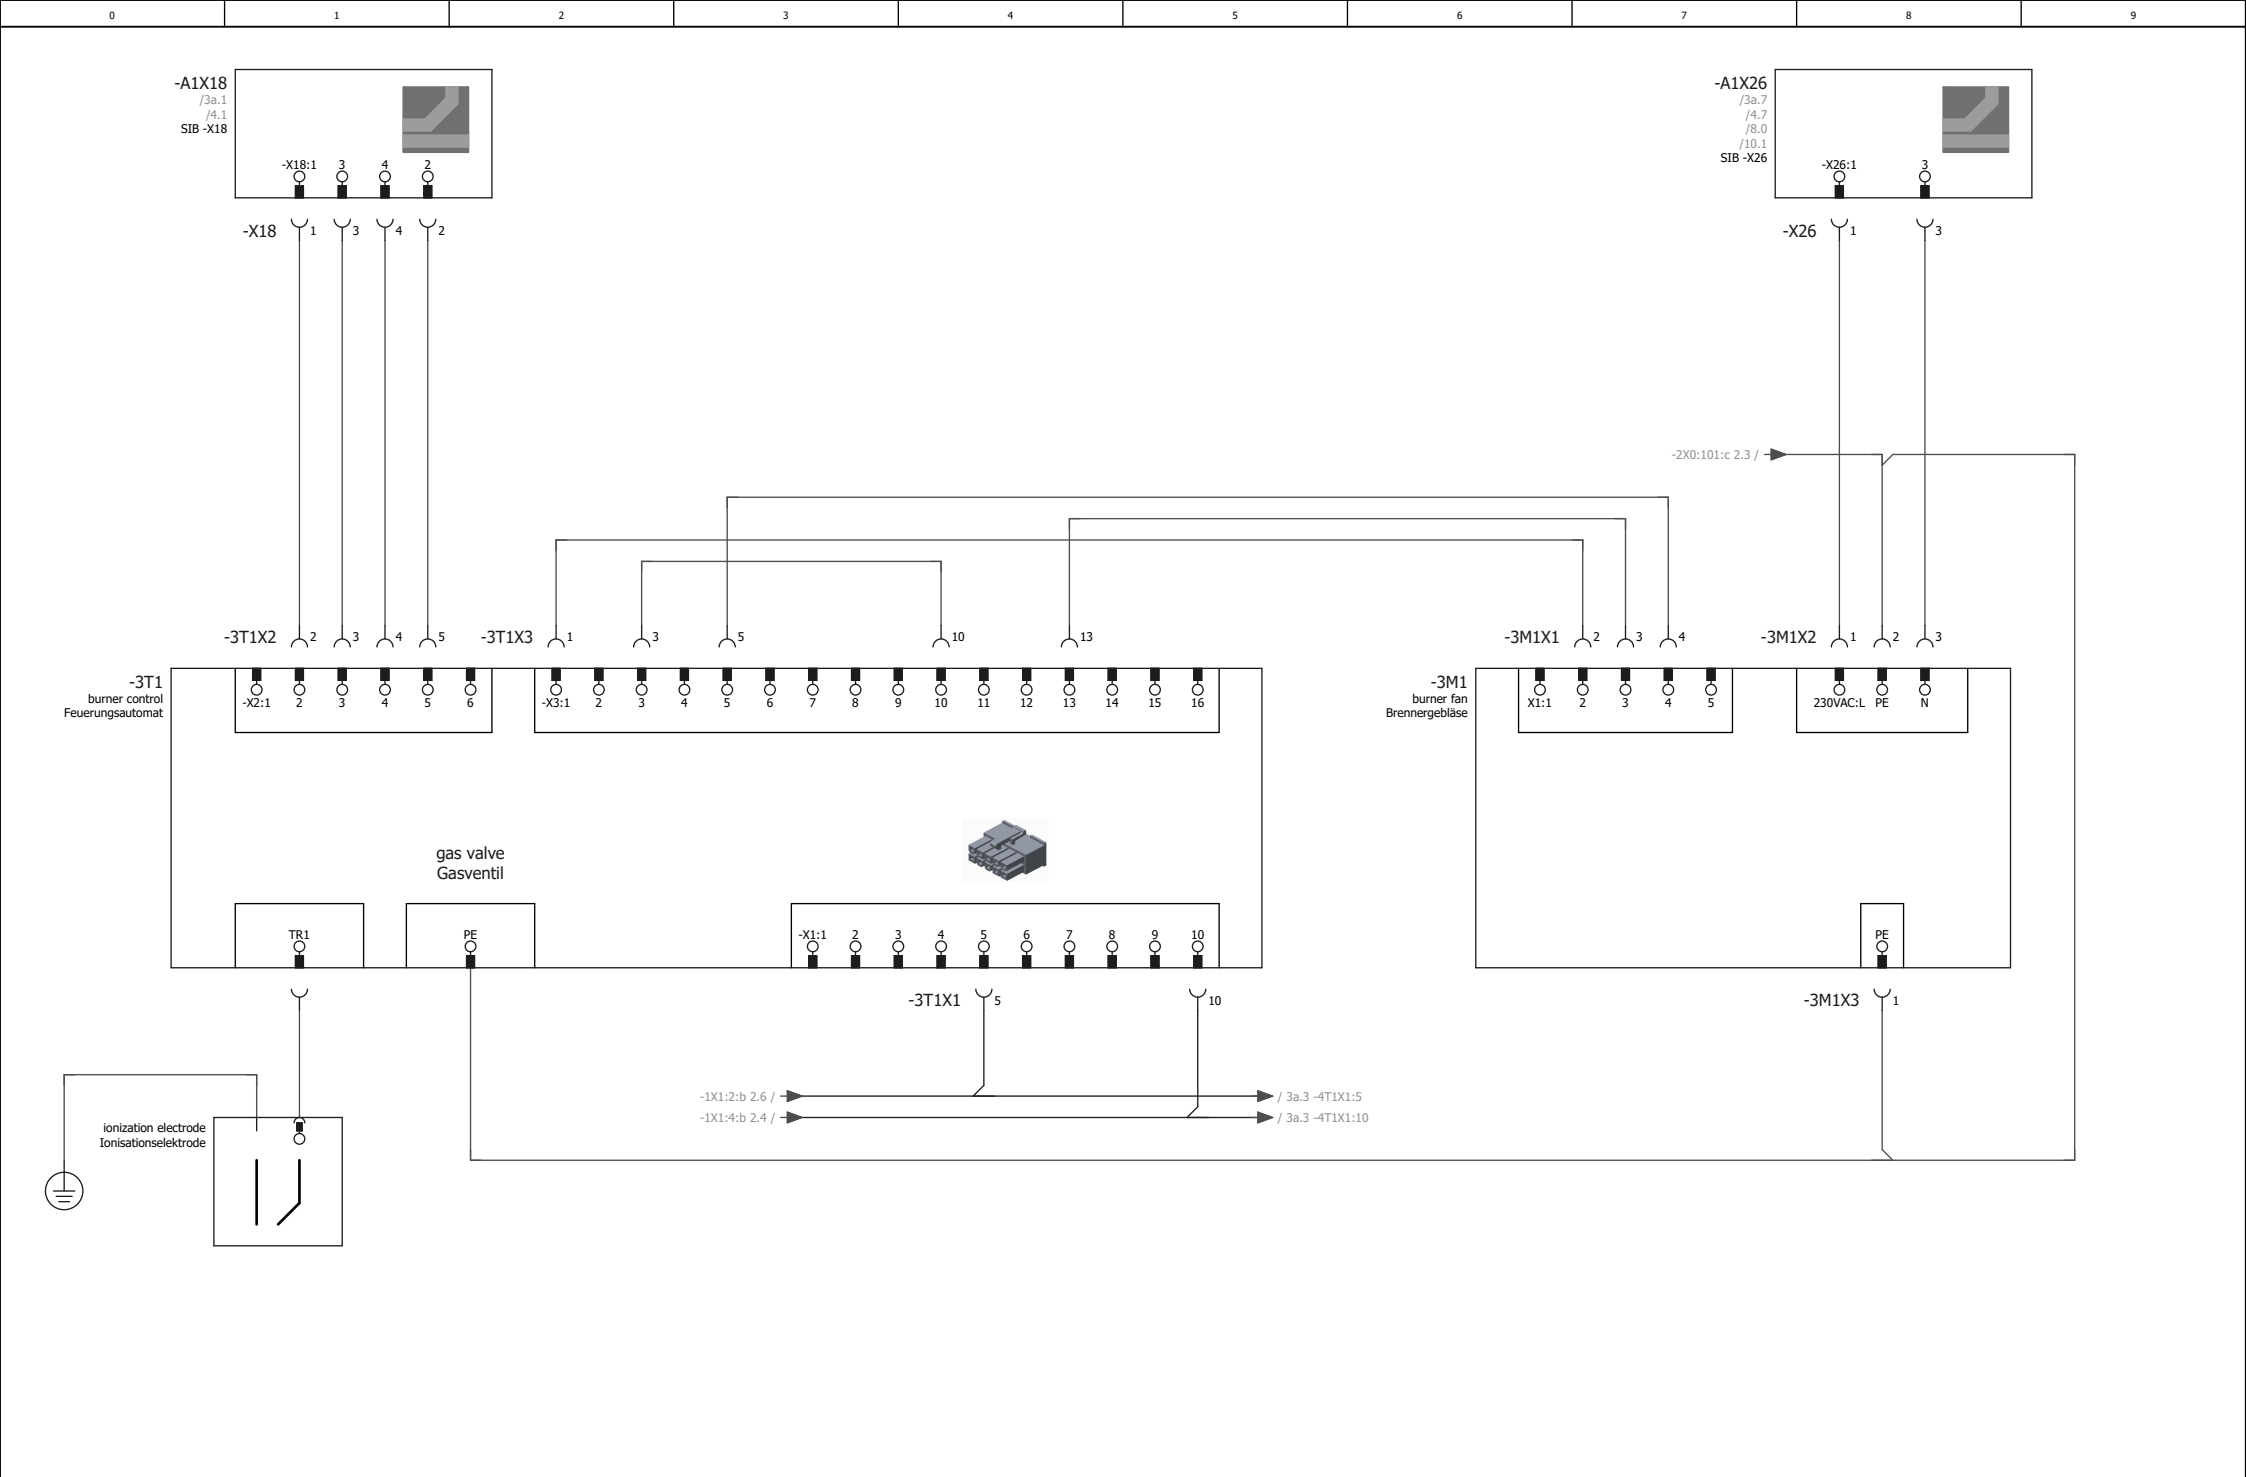

2														3a			
01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/17/2022	C4e 20.20 GB C4e 20.20 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @ 2014	convection 1 Heissluft 1	Project No.		= SLP						
02	ÄM006/2015	13.01.2015	Taf	Name	Boe				5354146		+ MPL						
03	ÄM158/2015	10.08.2015	SchM	App.	SchM				Drg. No.								
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153090								
											Blatt	3					
											Seite	3 / 14					

