

Enodis

Talstr. 35
82436 Eglfing
Tel. +49 8847 67-0
Fax +49 8847 67-191

Elektro-Dokumentation electrical-documentation


Montageplatte electric box	: 5115772
Stromlaufplan wiring diagram	: 5315590
Gerätetyp type	: OES 10.20
Spannung voltage	: 3/PE ~ 480V
Frequenz frequency	: 60Hz
Nennleistung power consumption	: 36,6kW
Nennstrom current	: 49,4 A

Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!
Please look at local supply regulations!
fuses on site!


				Datum	09.06.2004	OES 10.20 3/PE ~ 480V 60Hz	Enodis	Stromlaufpläne 1	5115772 / 5315590			
				Bearbeiter	Böttinger							
A				ÄM75/07	20.08.2007							
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Deckblatt / overlay	5115772 / 5315590		Blatt 1 4 Bl.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

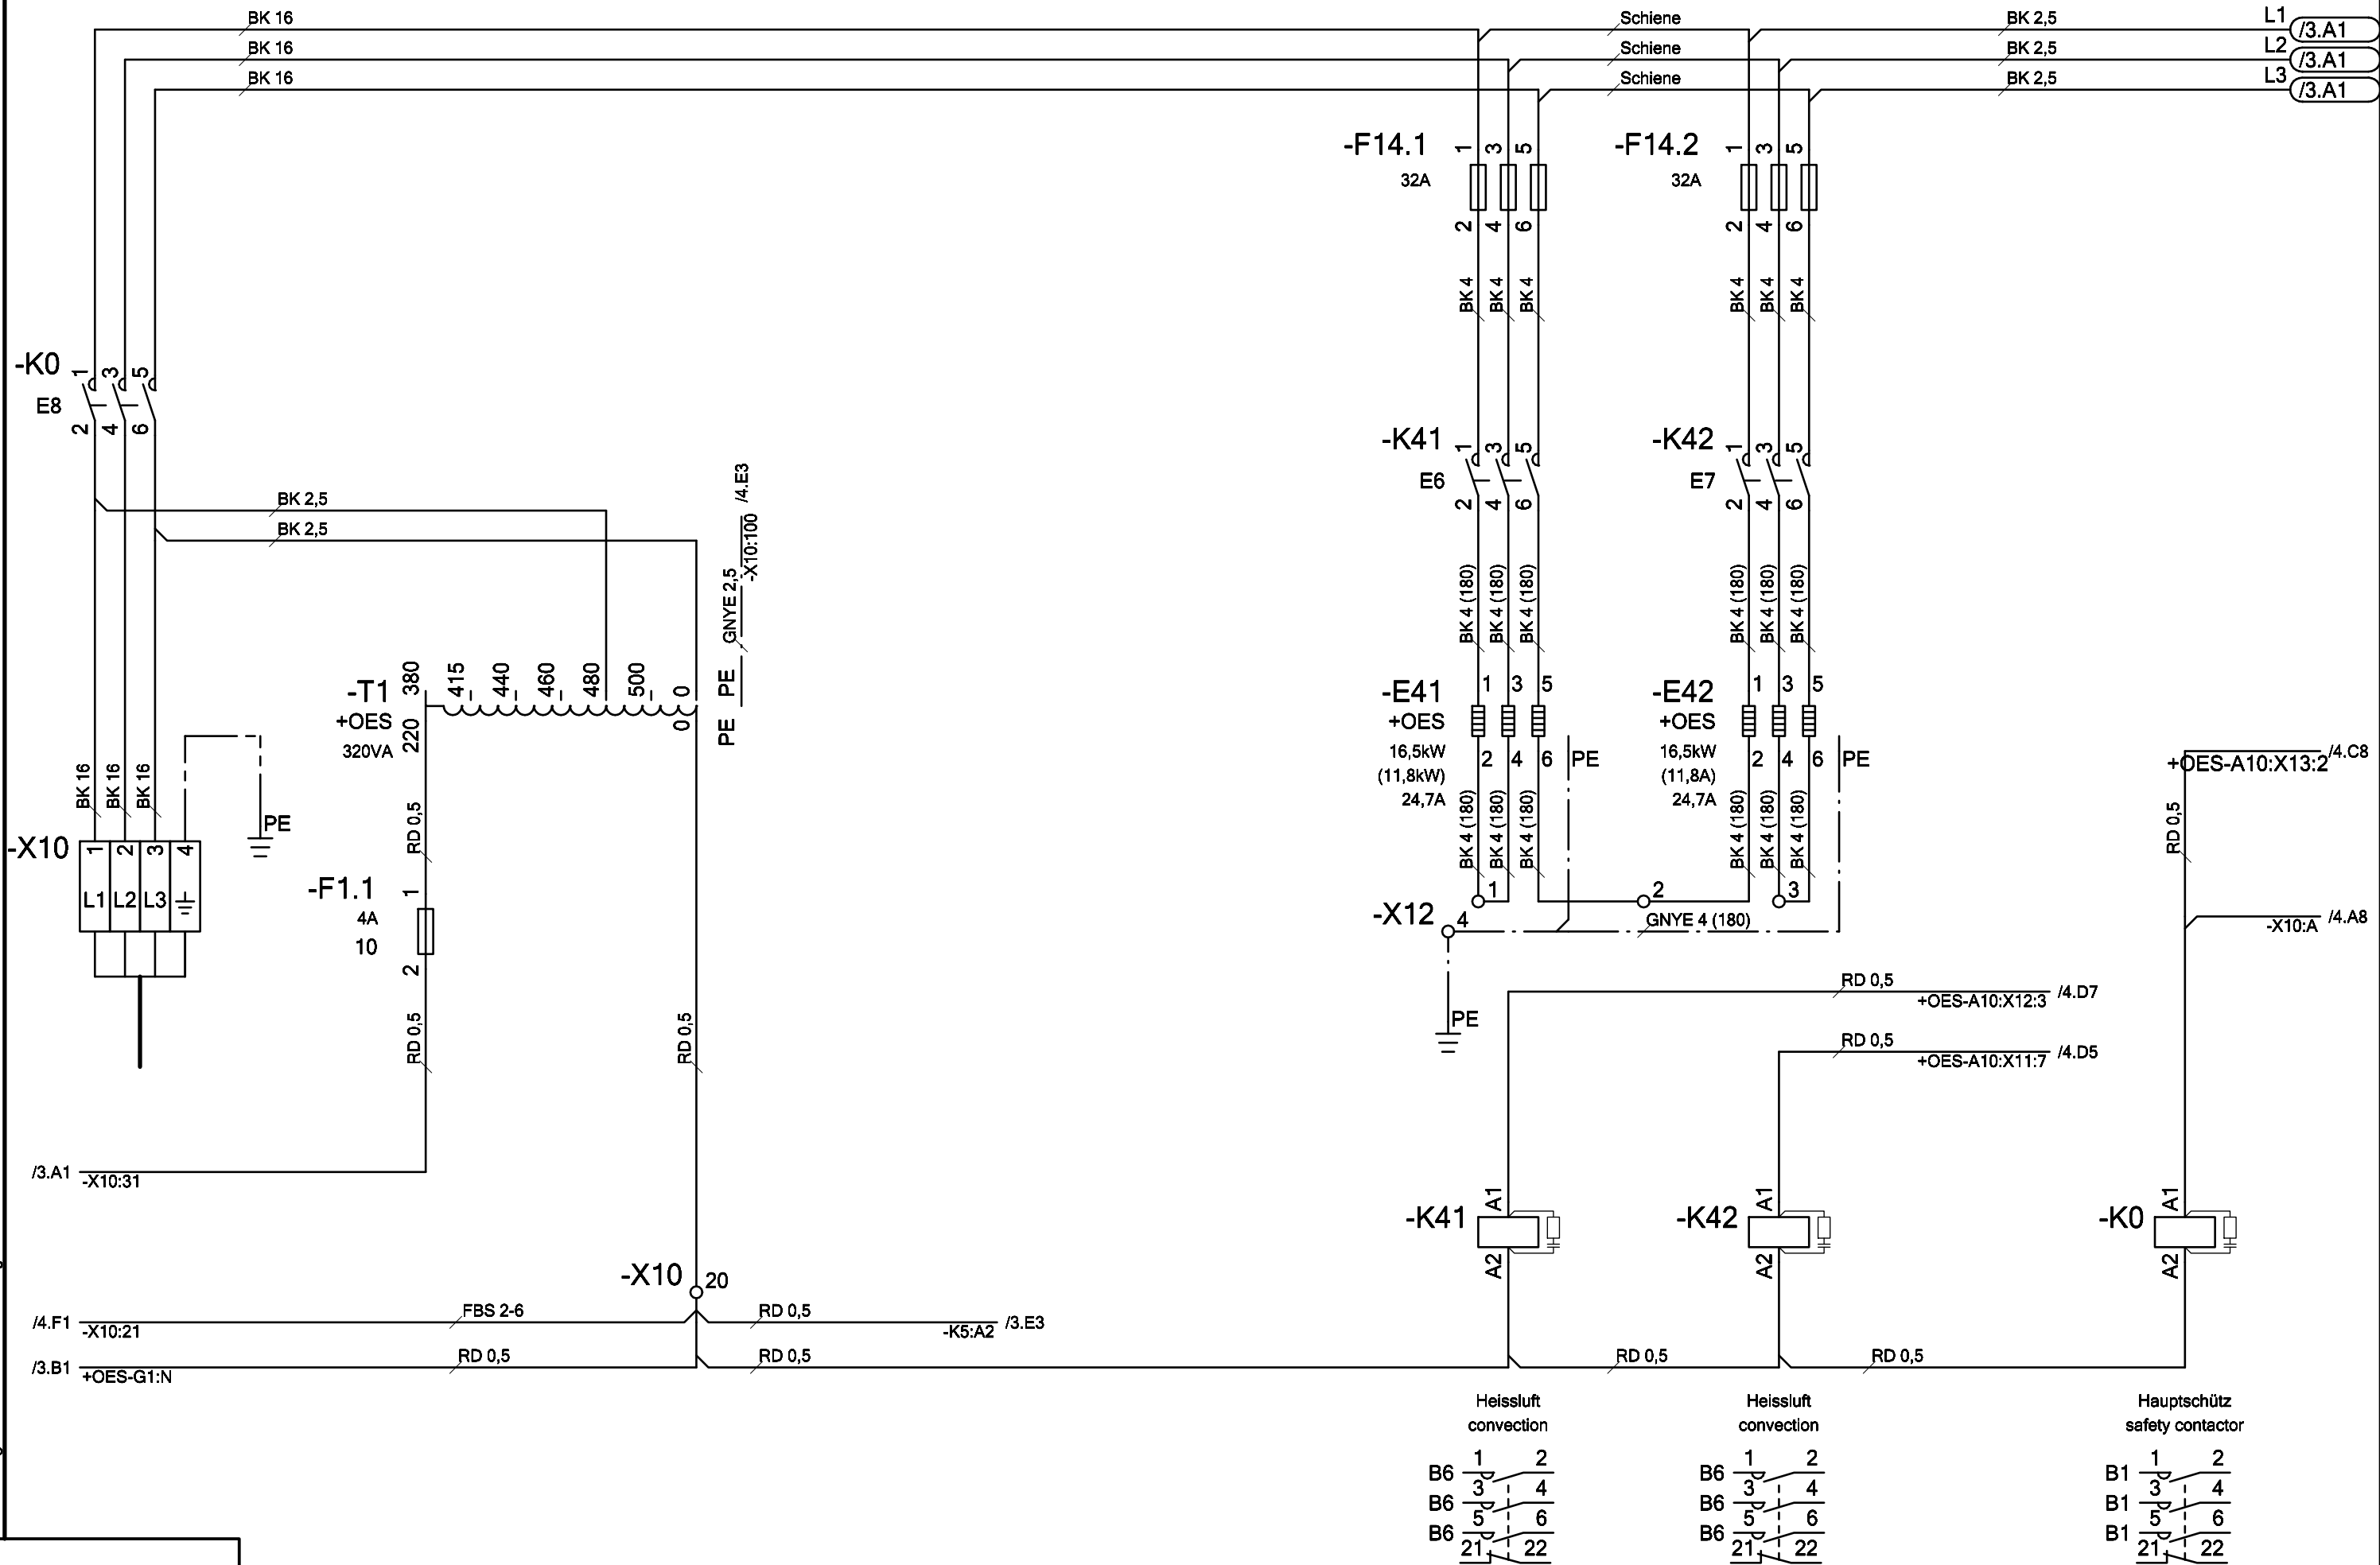


Datum		09.06.2004	OES 10.20		Stromlaufpläne		5115772 / 5315590			
Bearbeiter		Böttiger	3/PE ~ 480V 60Hz		2				+MP	
A	ÄM75/07	20.08.2007	KEE	Geprüft	Huber					
R.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Heizungen / heating elements	5115772 / 5315590
1		2		3		4		5		Blatt 2
										4 Bl.

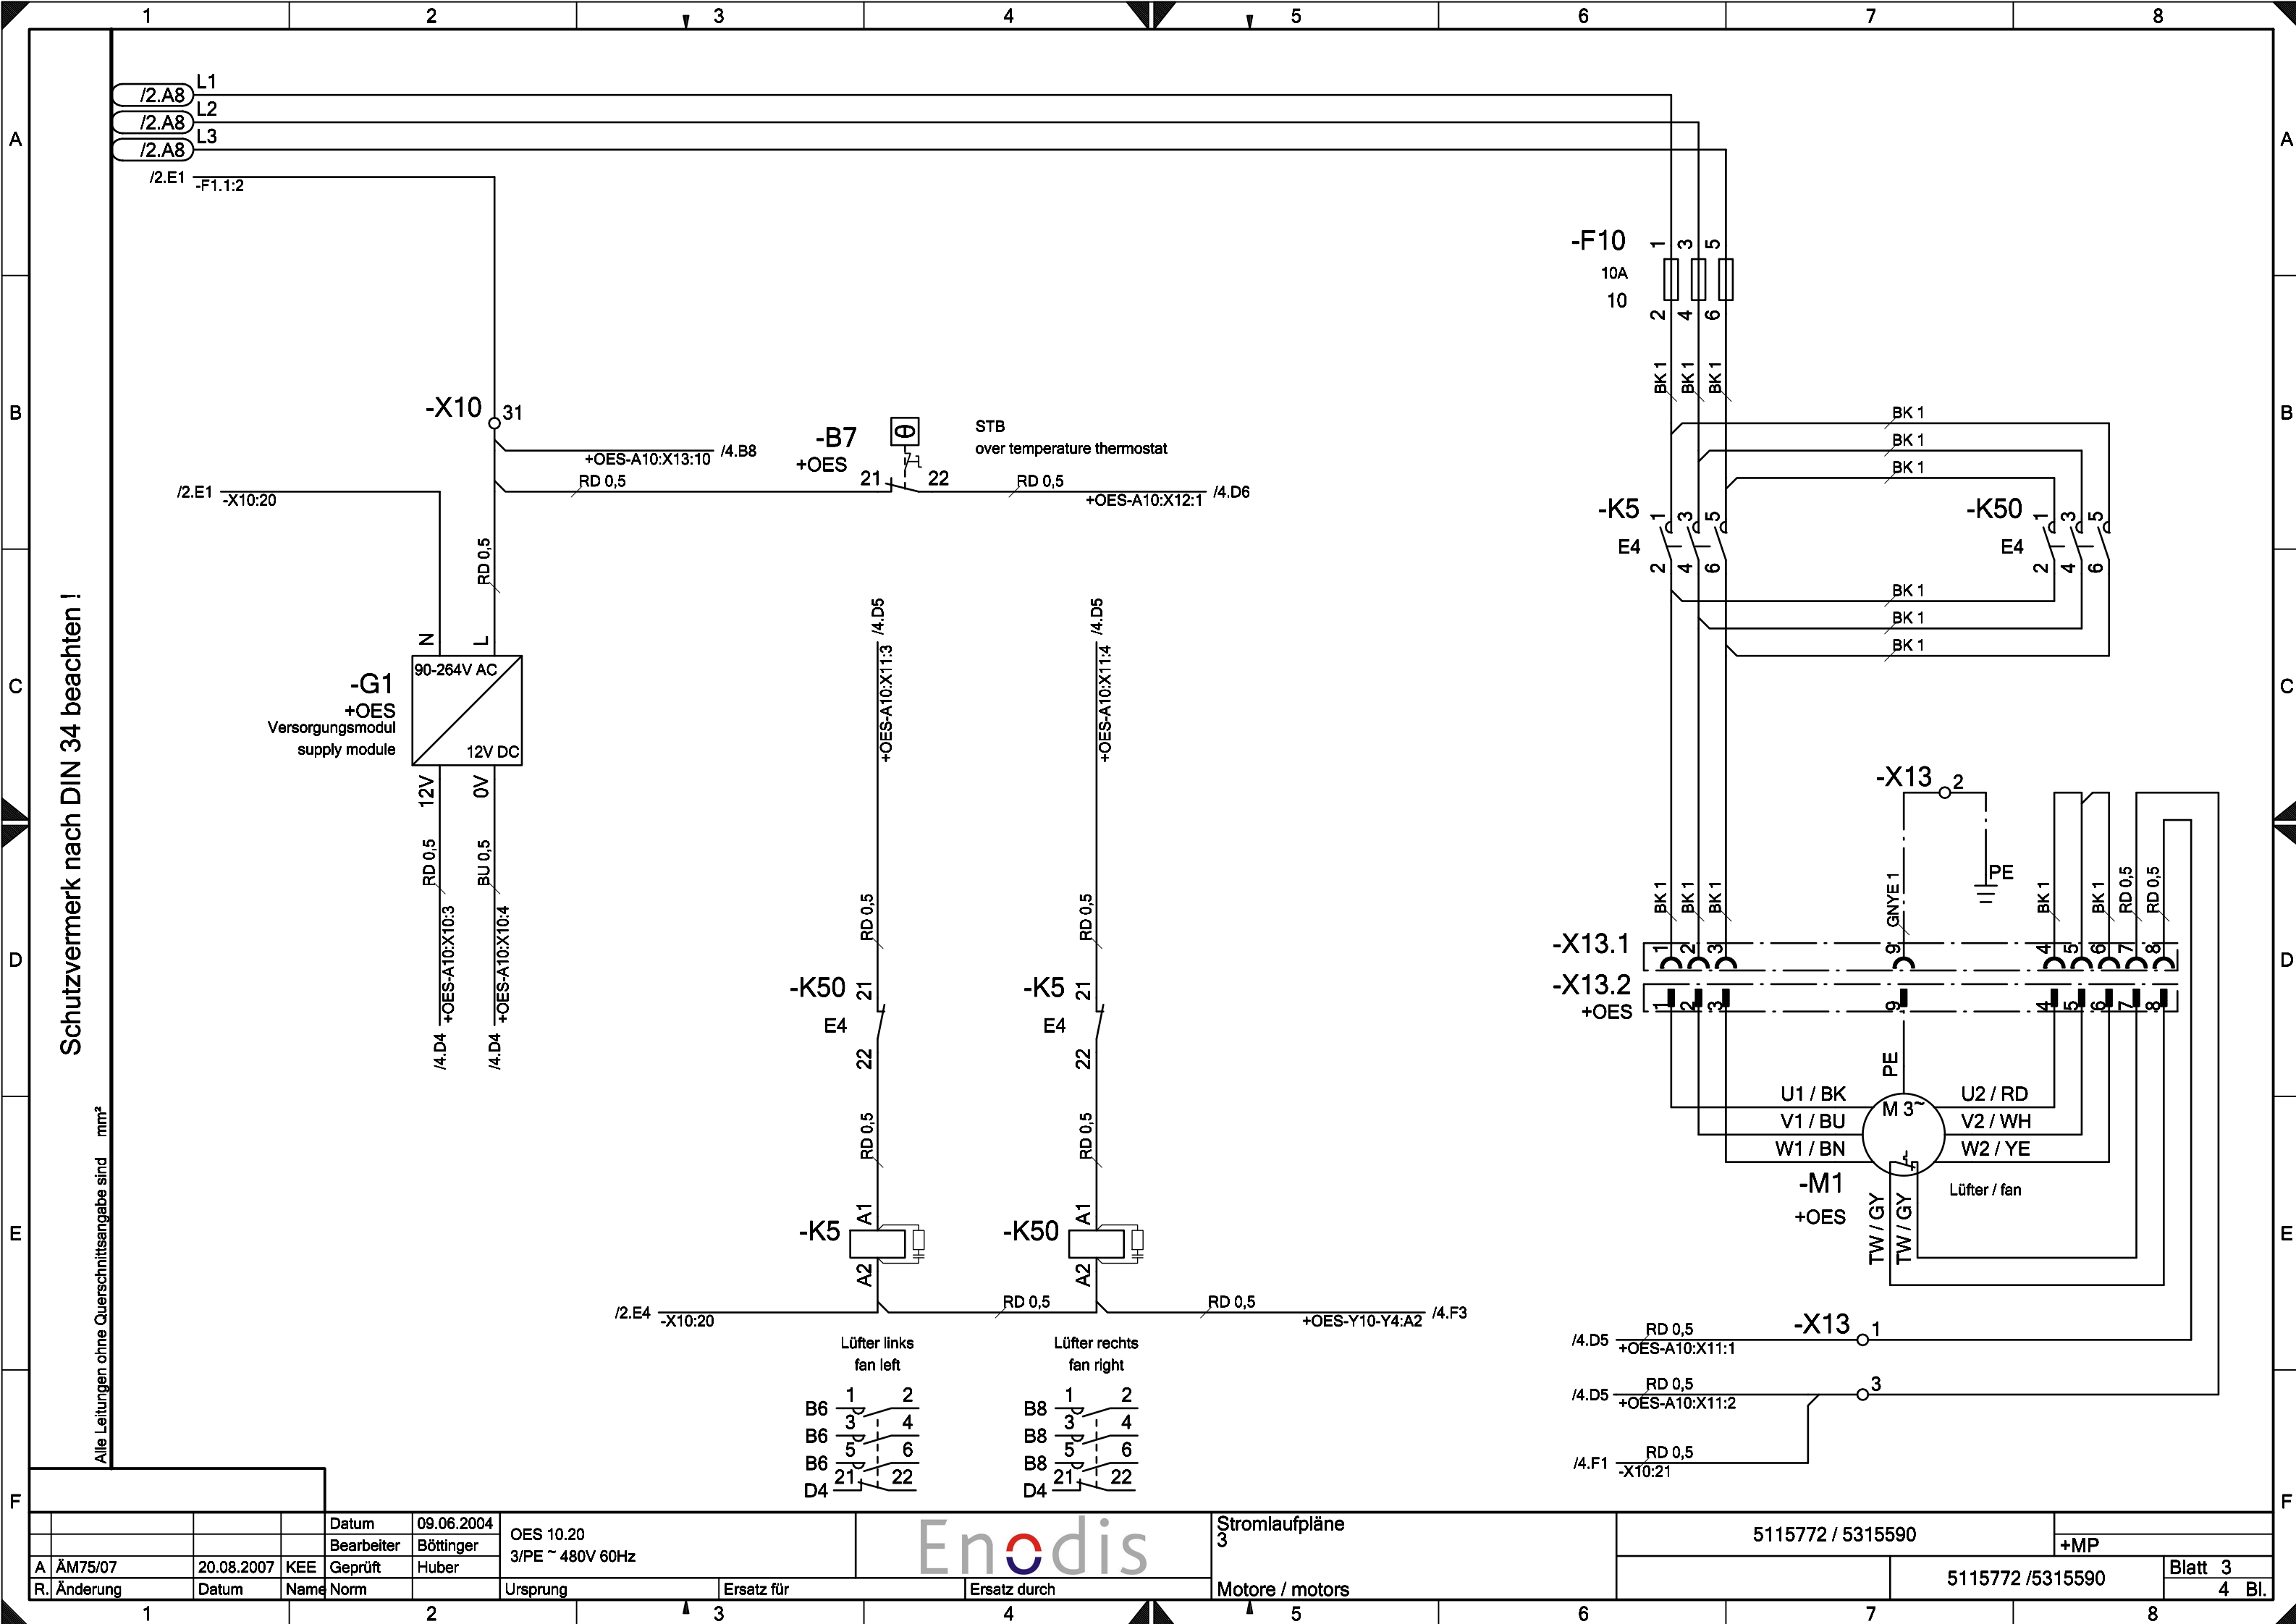

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangaben sind mm²

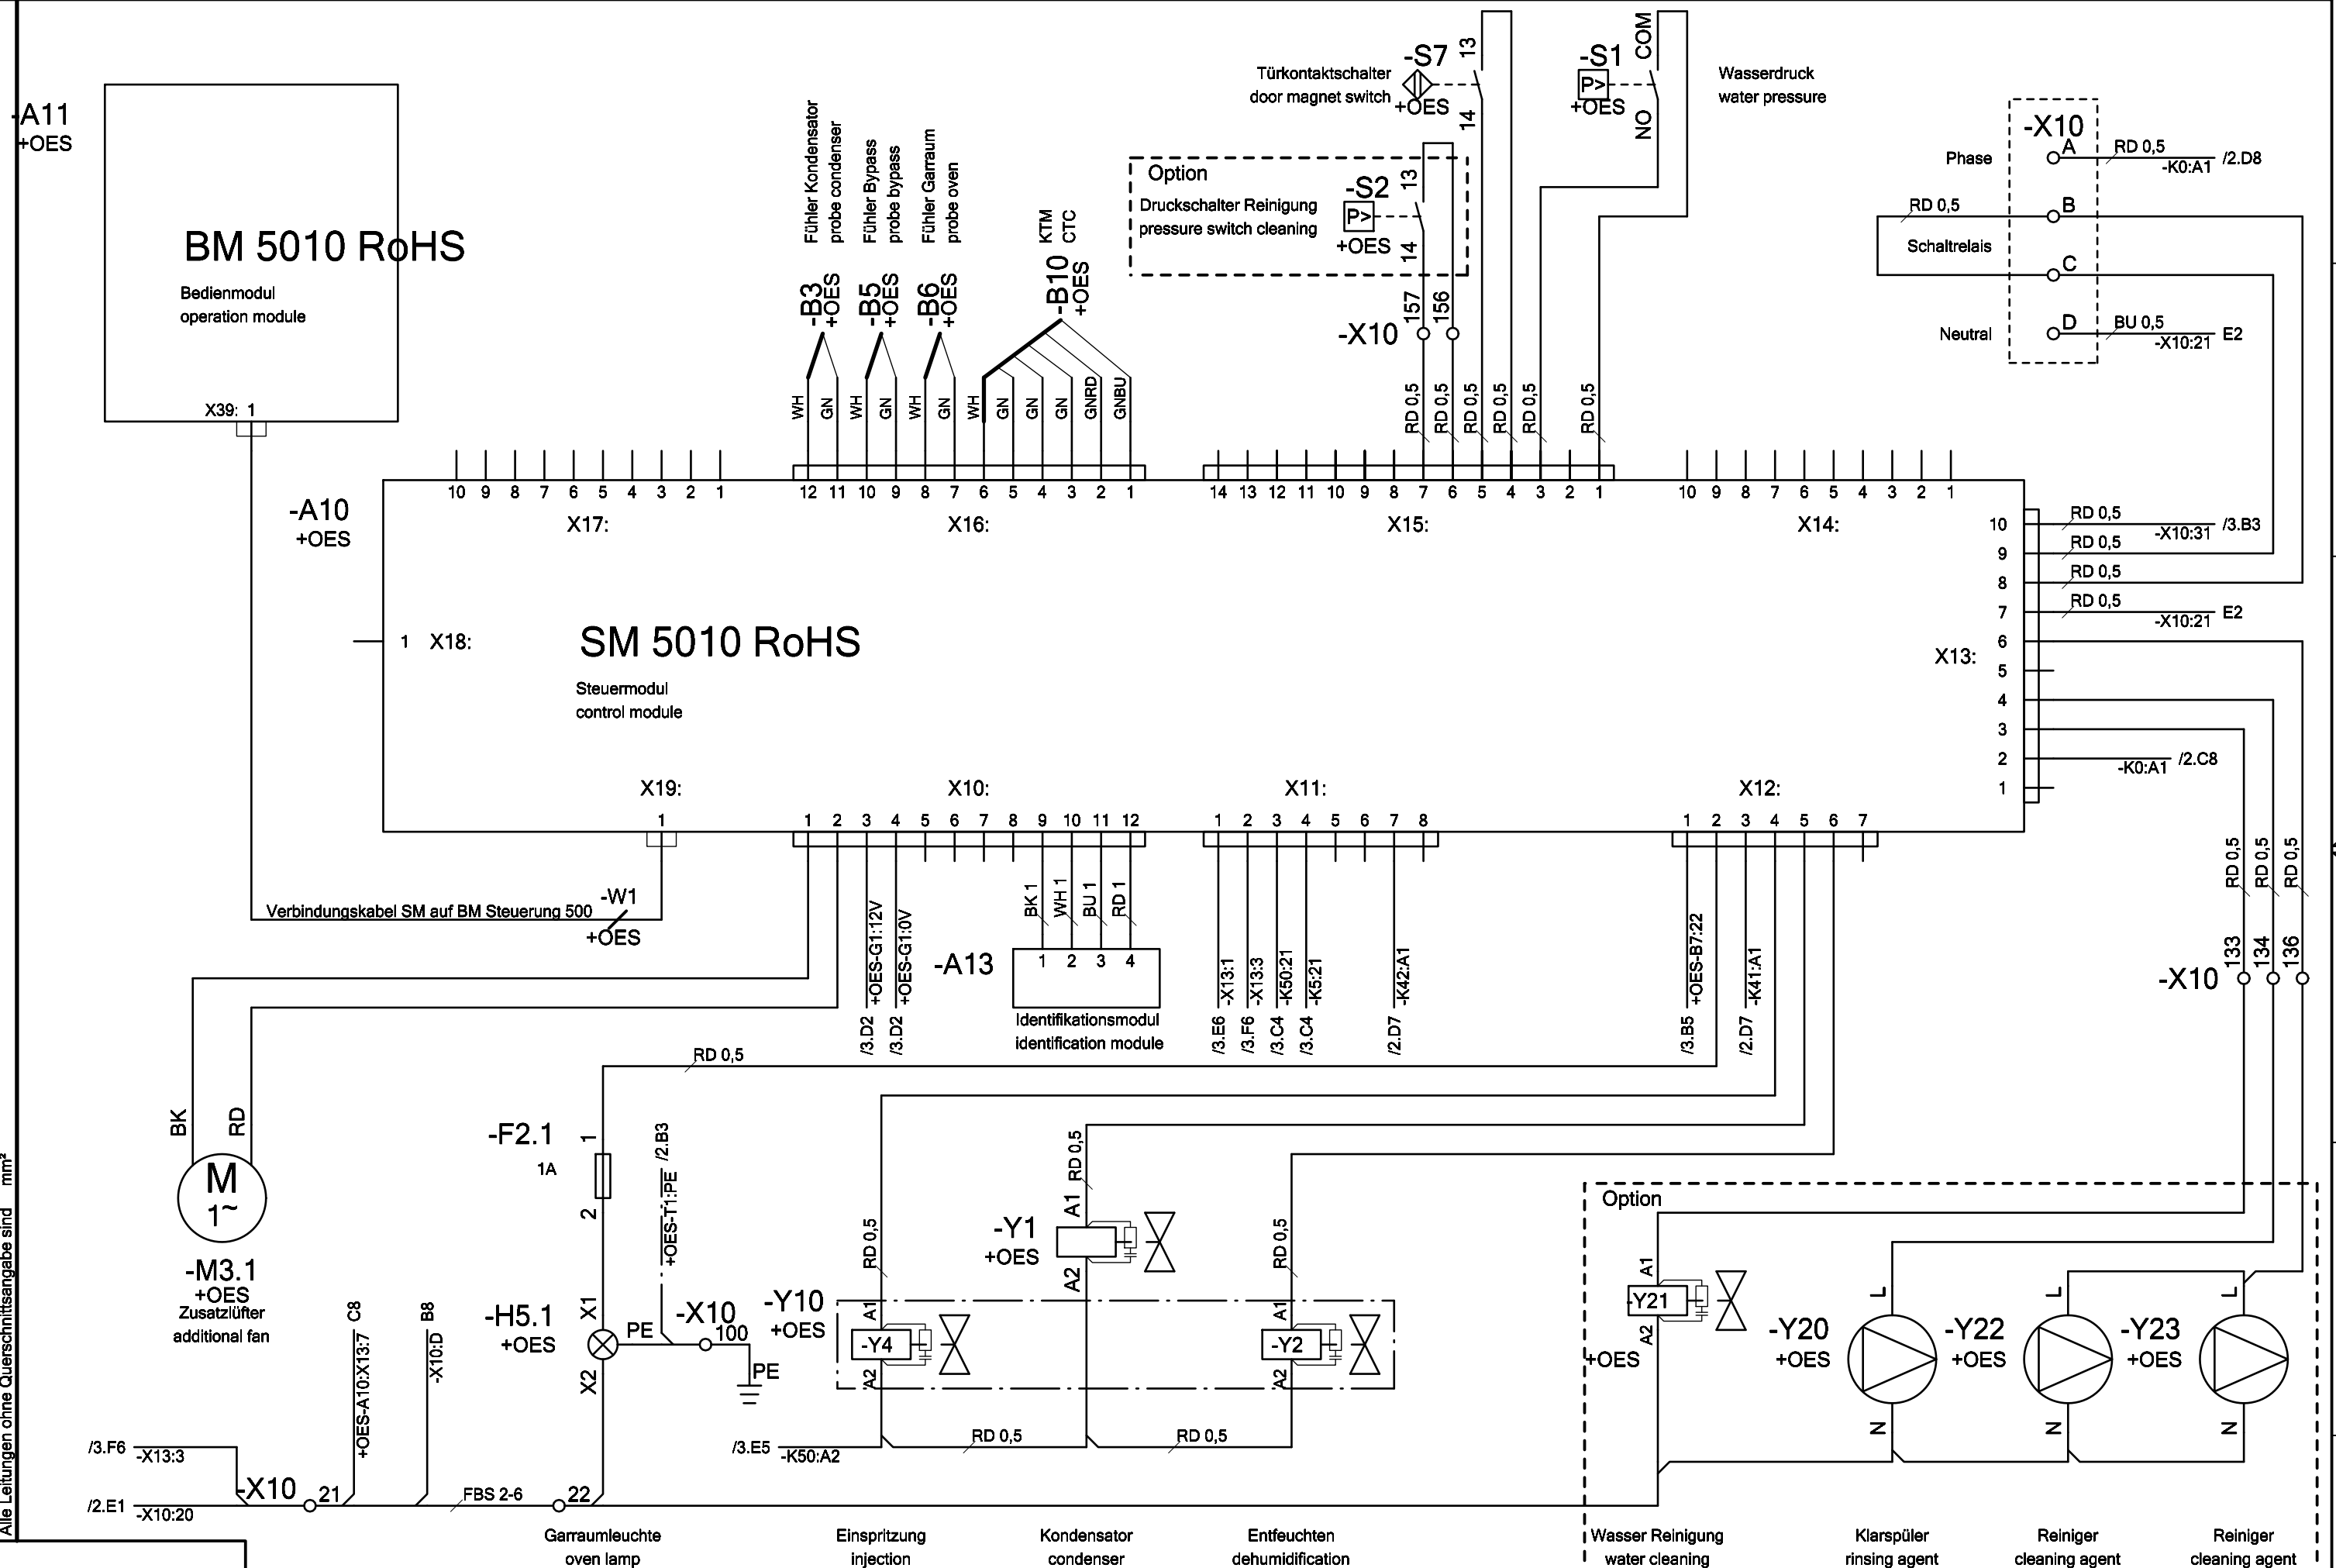

Datum		09.06.2004	OES 10.20		Stromlaufpläne		5115772 / 5315590			
Bearbeiter		Böttiger	3/PE ~ 480V 60Hz		4				+MP	
A	ÄM75/07	20.08.2007	KEE	Geprüft	Huber					Blatt 4
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	5115772 / 5315590		4 Bl.

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

Skalierung Maßstab : 1:3
Maßeinheit : mm