

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 10.20 EB	3~ 200V	50/60Hz	33,4kW	96,6A
C4e 10.20 EB	3~ 230V	50/60Hz	33,4kW	84,0A

Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
  
www.convotherm.com


fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

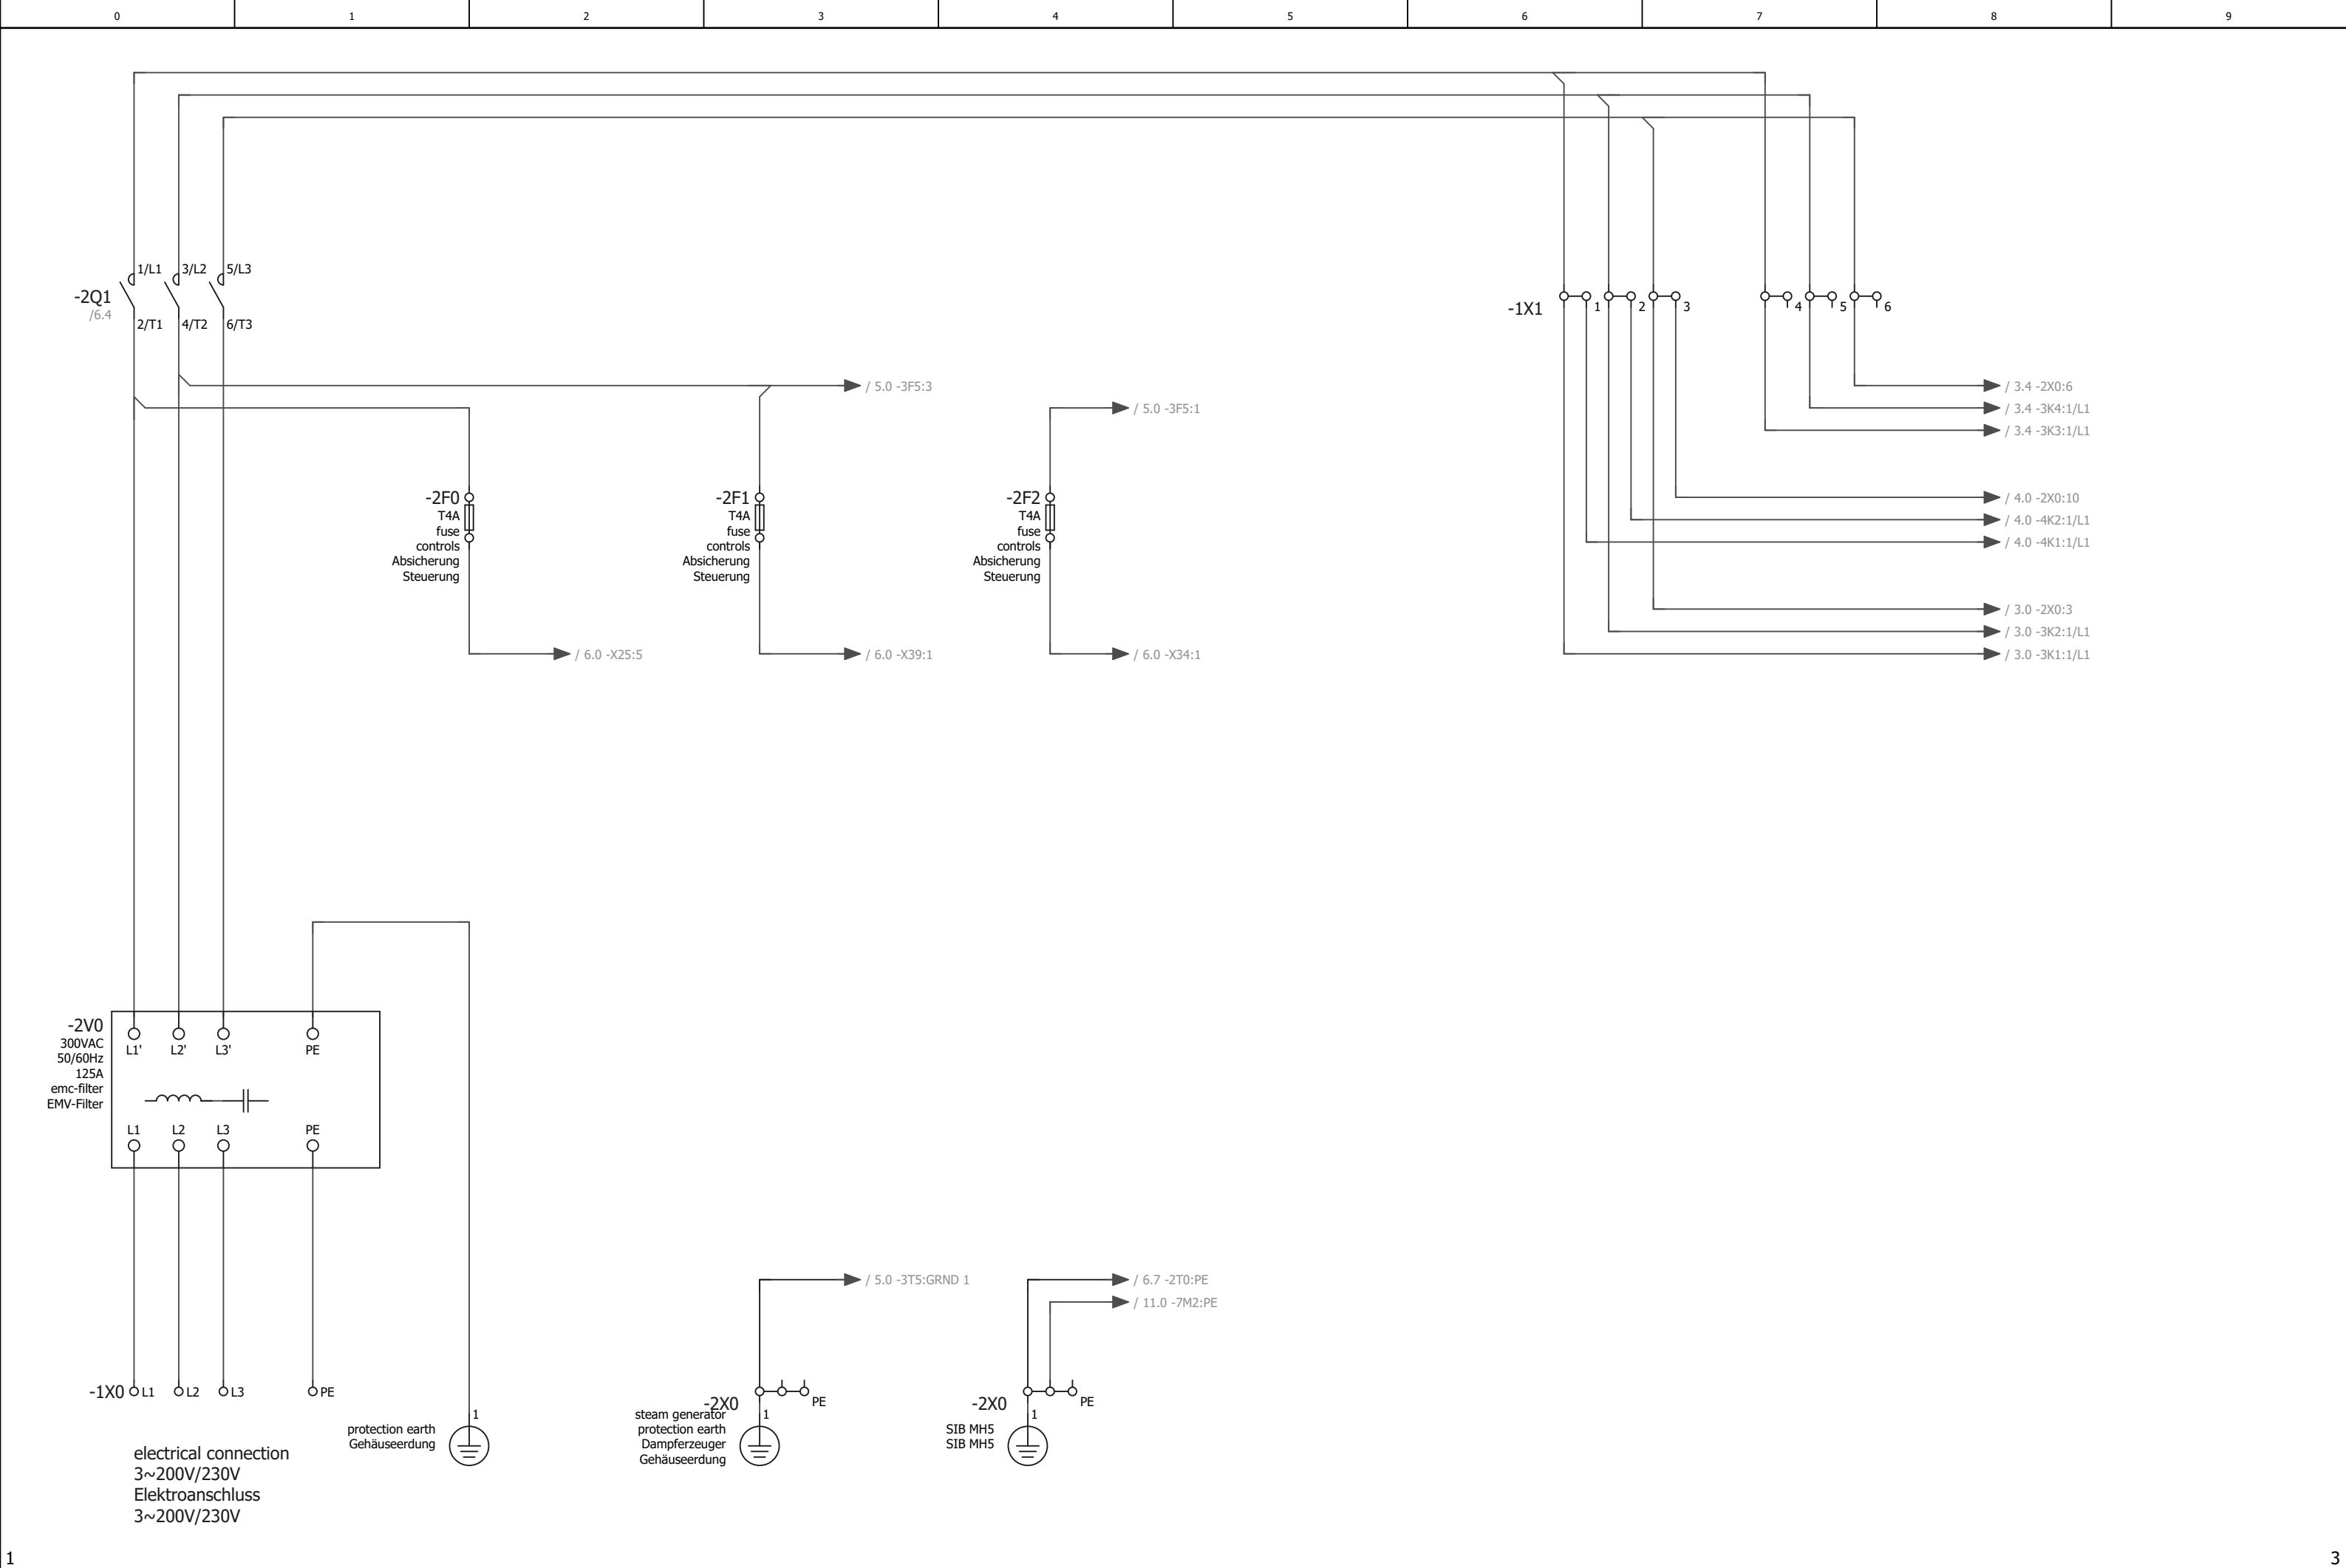

01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/8/2022	C4e 10.20 EB C4e 10.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No. 5354052		= SLP			
				Name	Boe				+ MPL					
				App.	SchM									
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Drg. No. 5153031		Blatt 2	
											Seite 2 / 12			

01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/8/2022	C4e 10.20 EB C4e 10.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354052		= SLP	
				Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No. 5153031		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	3 / 12

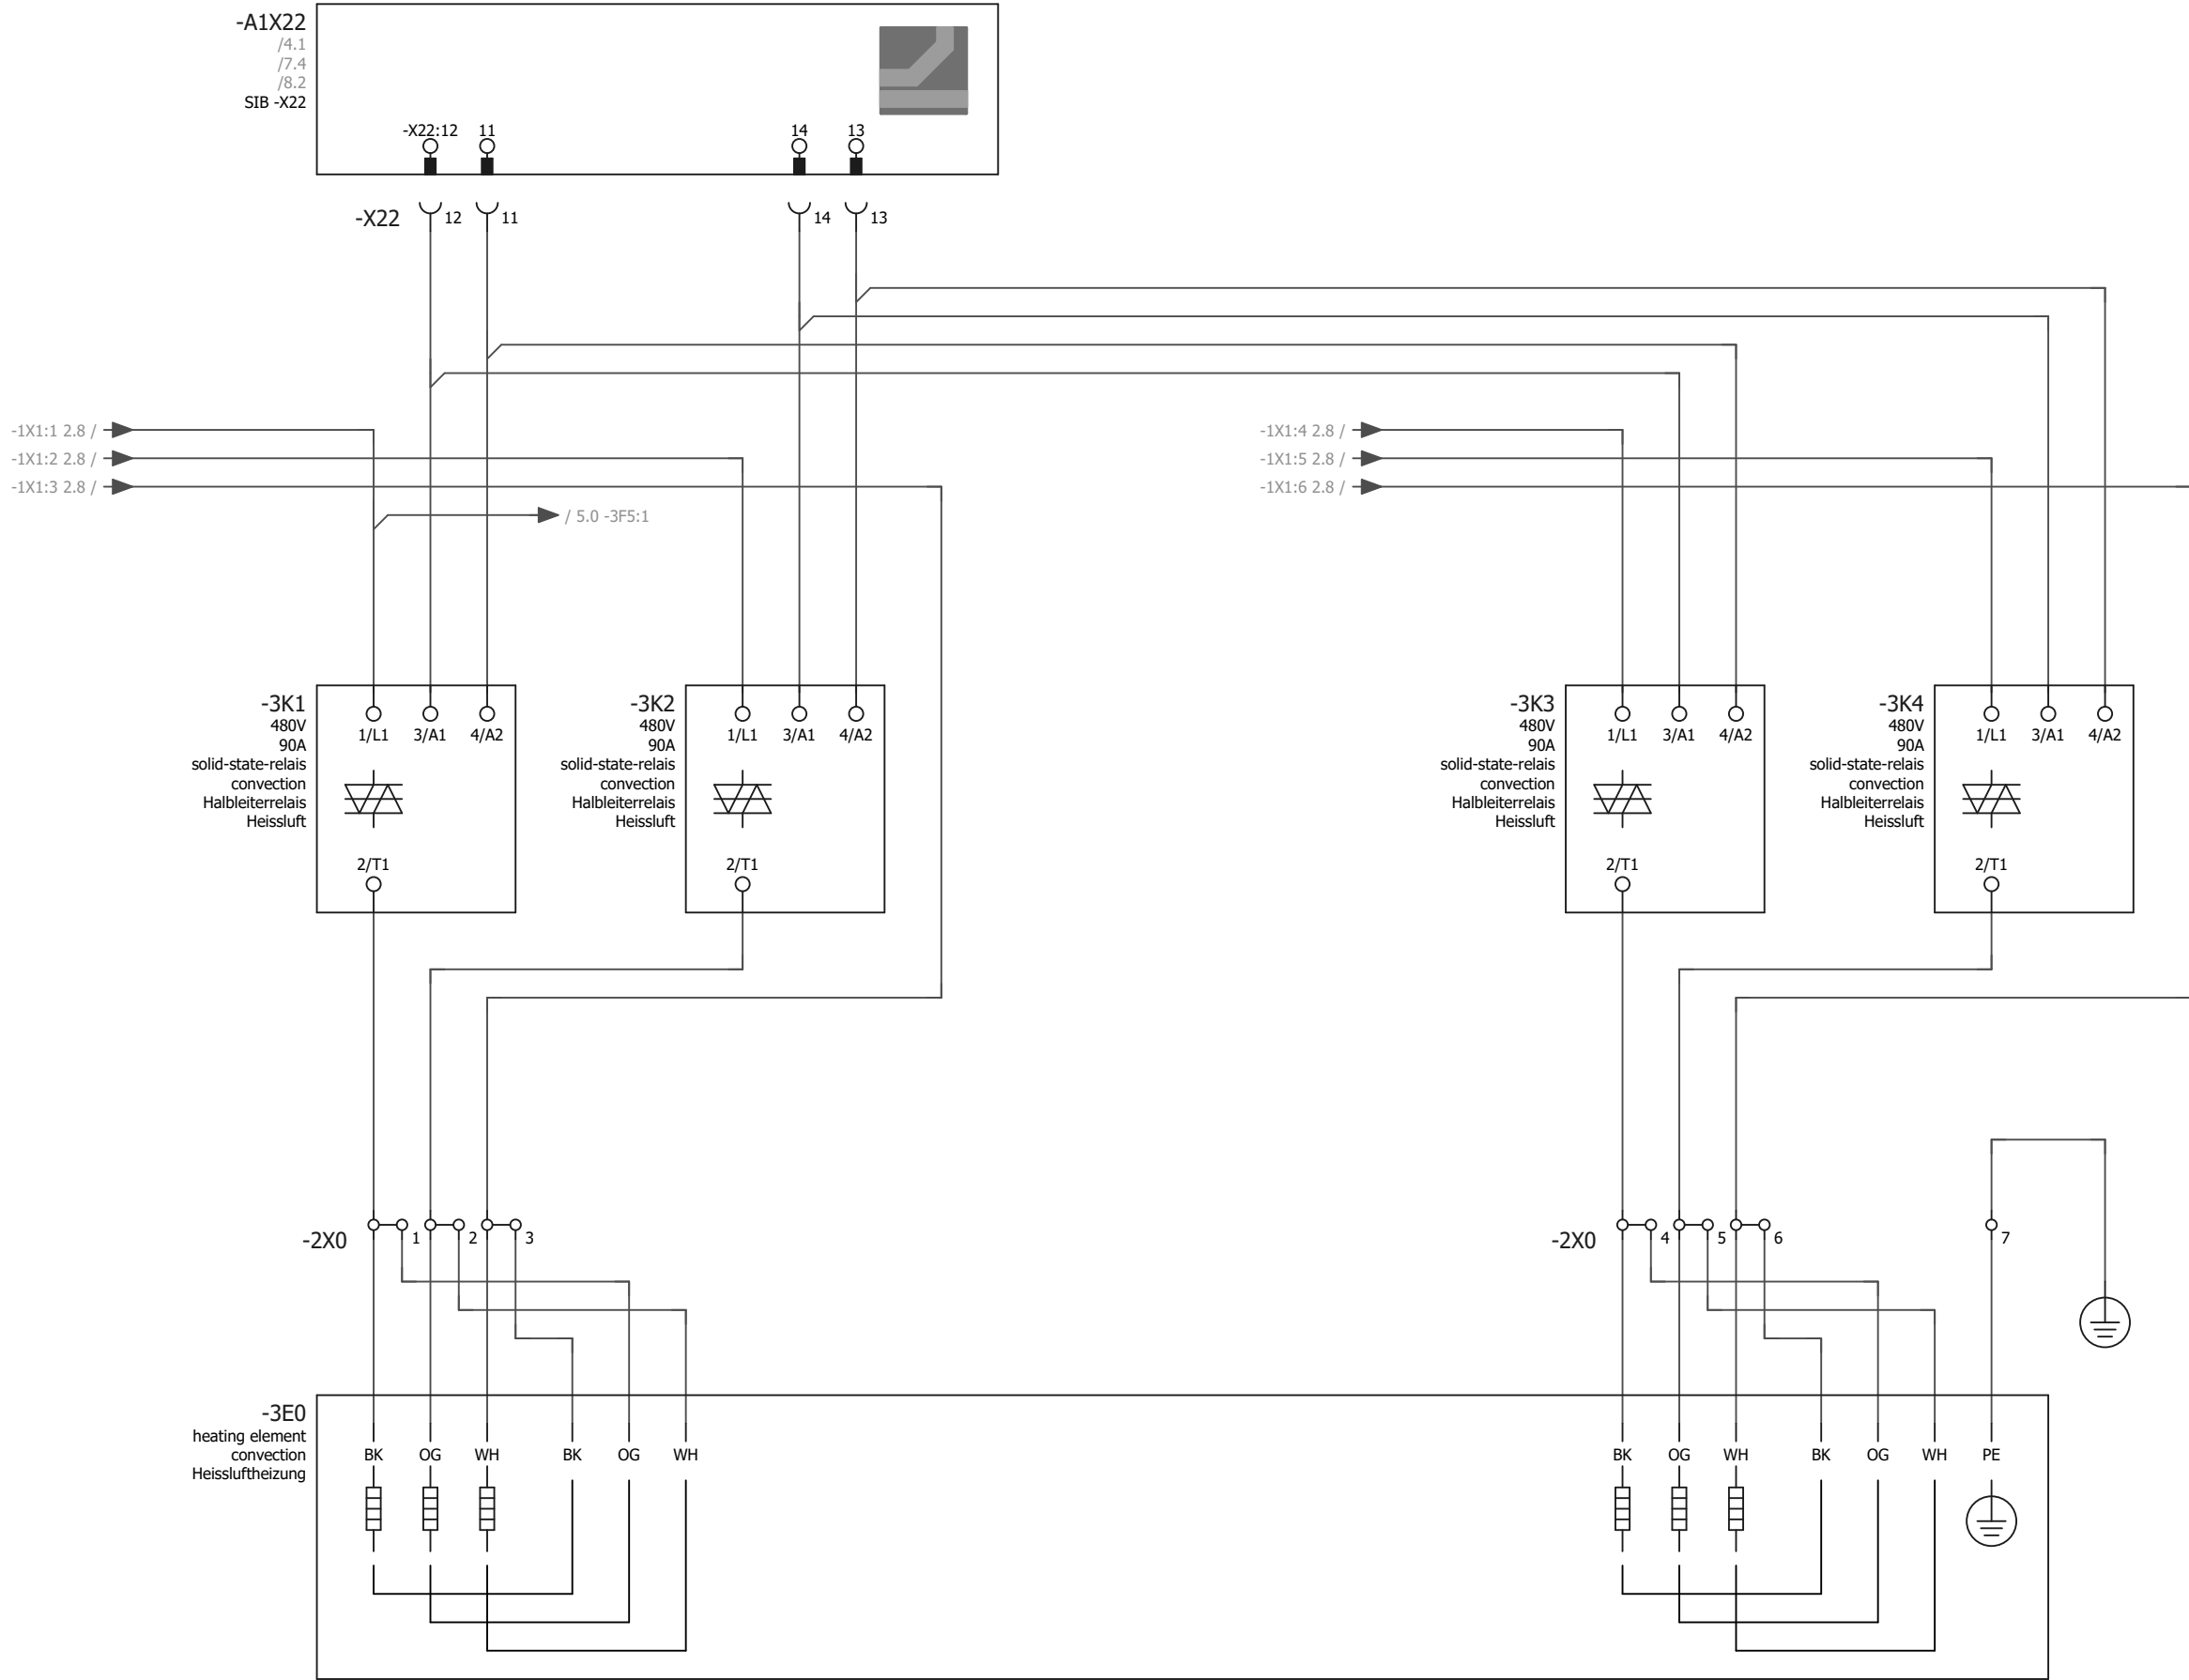

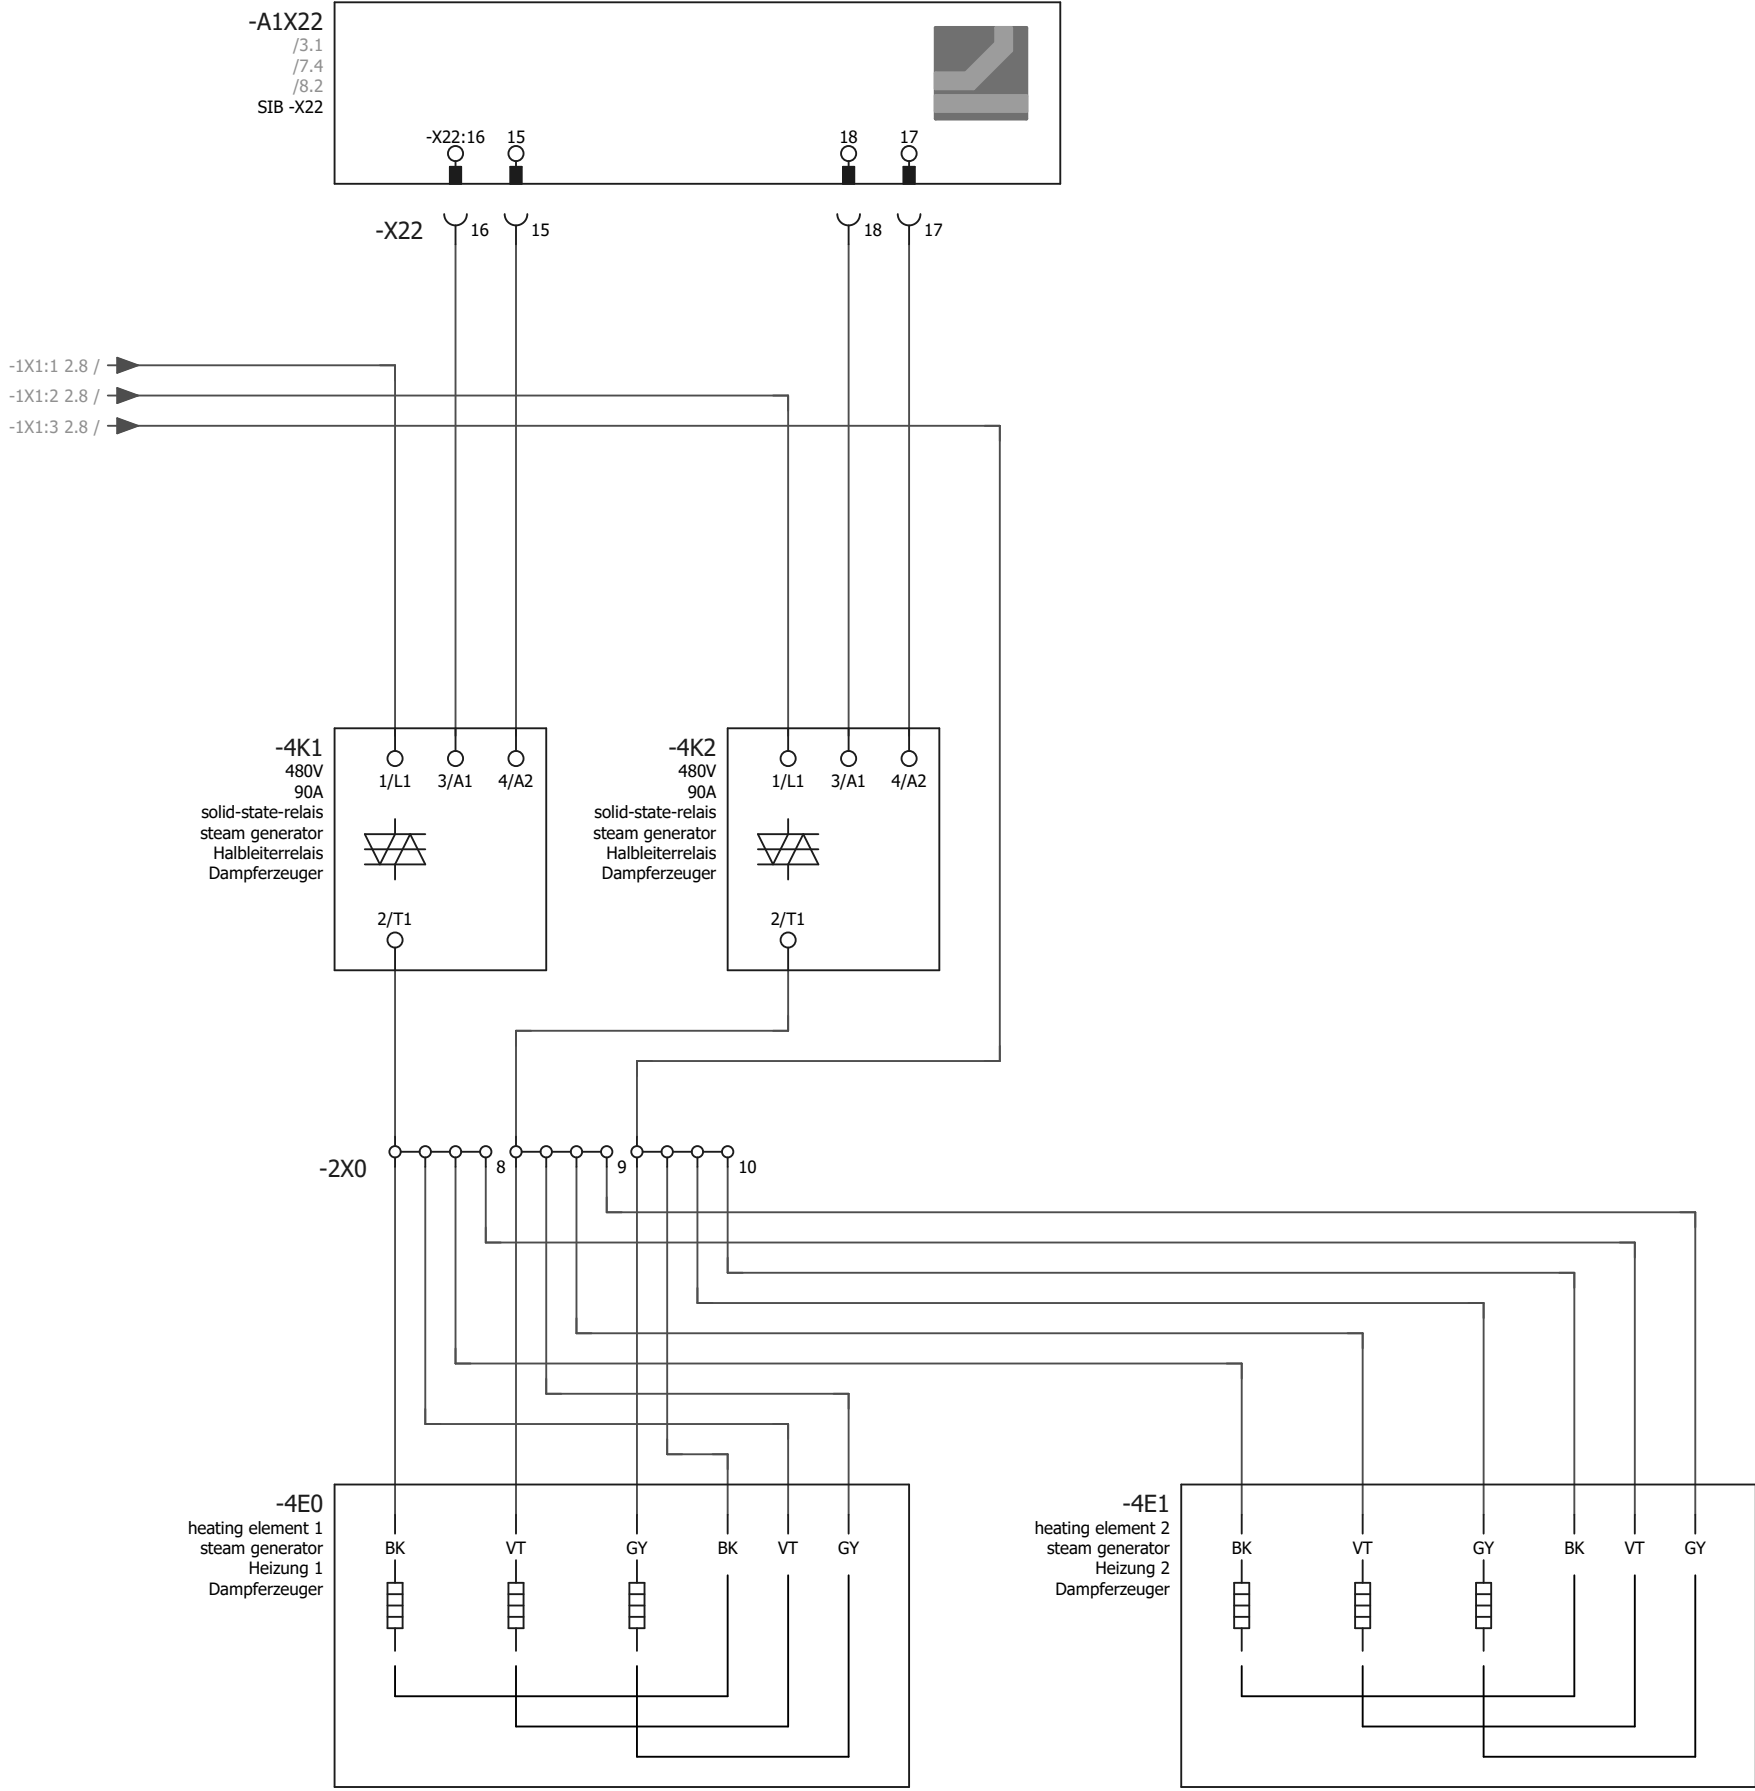

01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/8/2022	C4e 10.20 EB C4e 10.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	motor Motor	Project No.		= SLP	
				Name	Boe				5354052		+ MPL	
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt 5	
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153031		Seite 5 / 12	

