

electrical documentation
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.20 GS	1N~ 230V	50/60Hz	0,6kW	2,3A
C4e 6.20 GS	1N~ 220V	50/60Hz	0,6kW	2,3A
C4e 6.20 GS	2~ 230V	50/60Hz	0,6kW	2,3A

Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

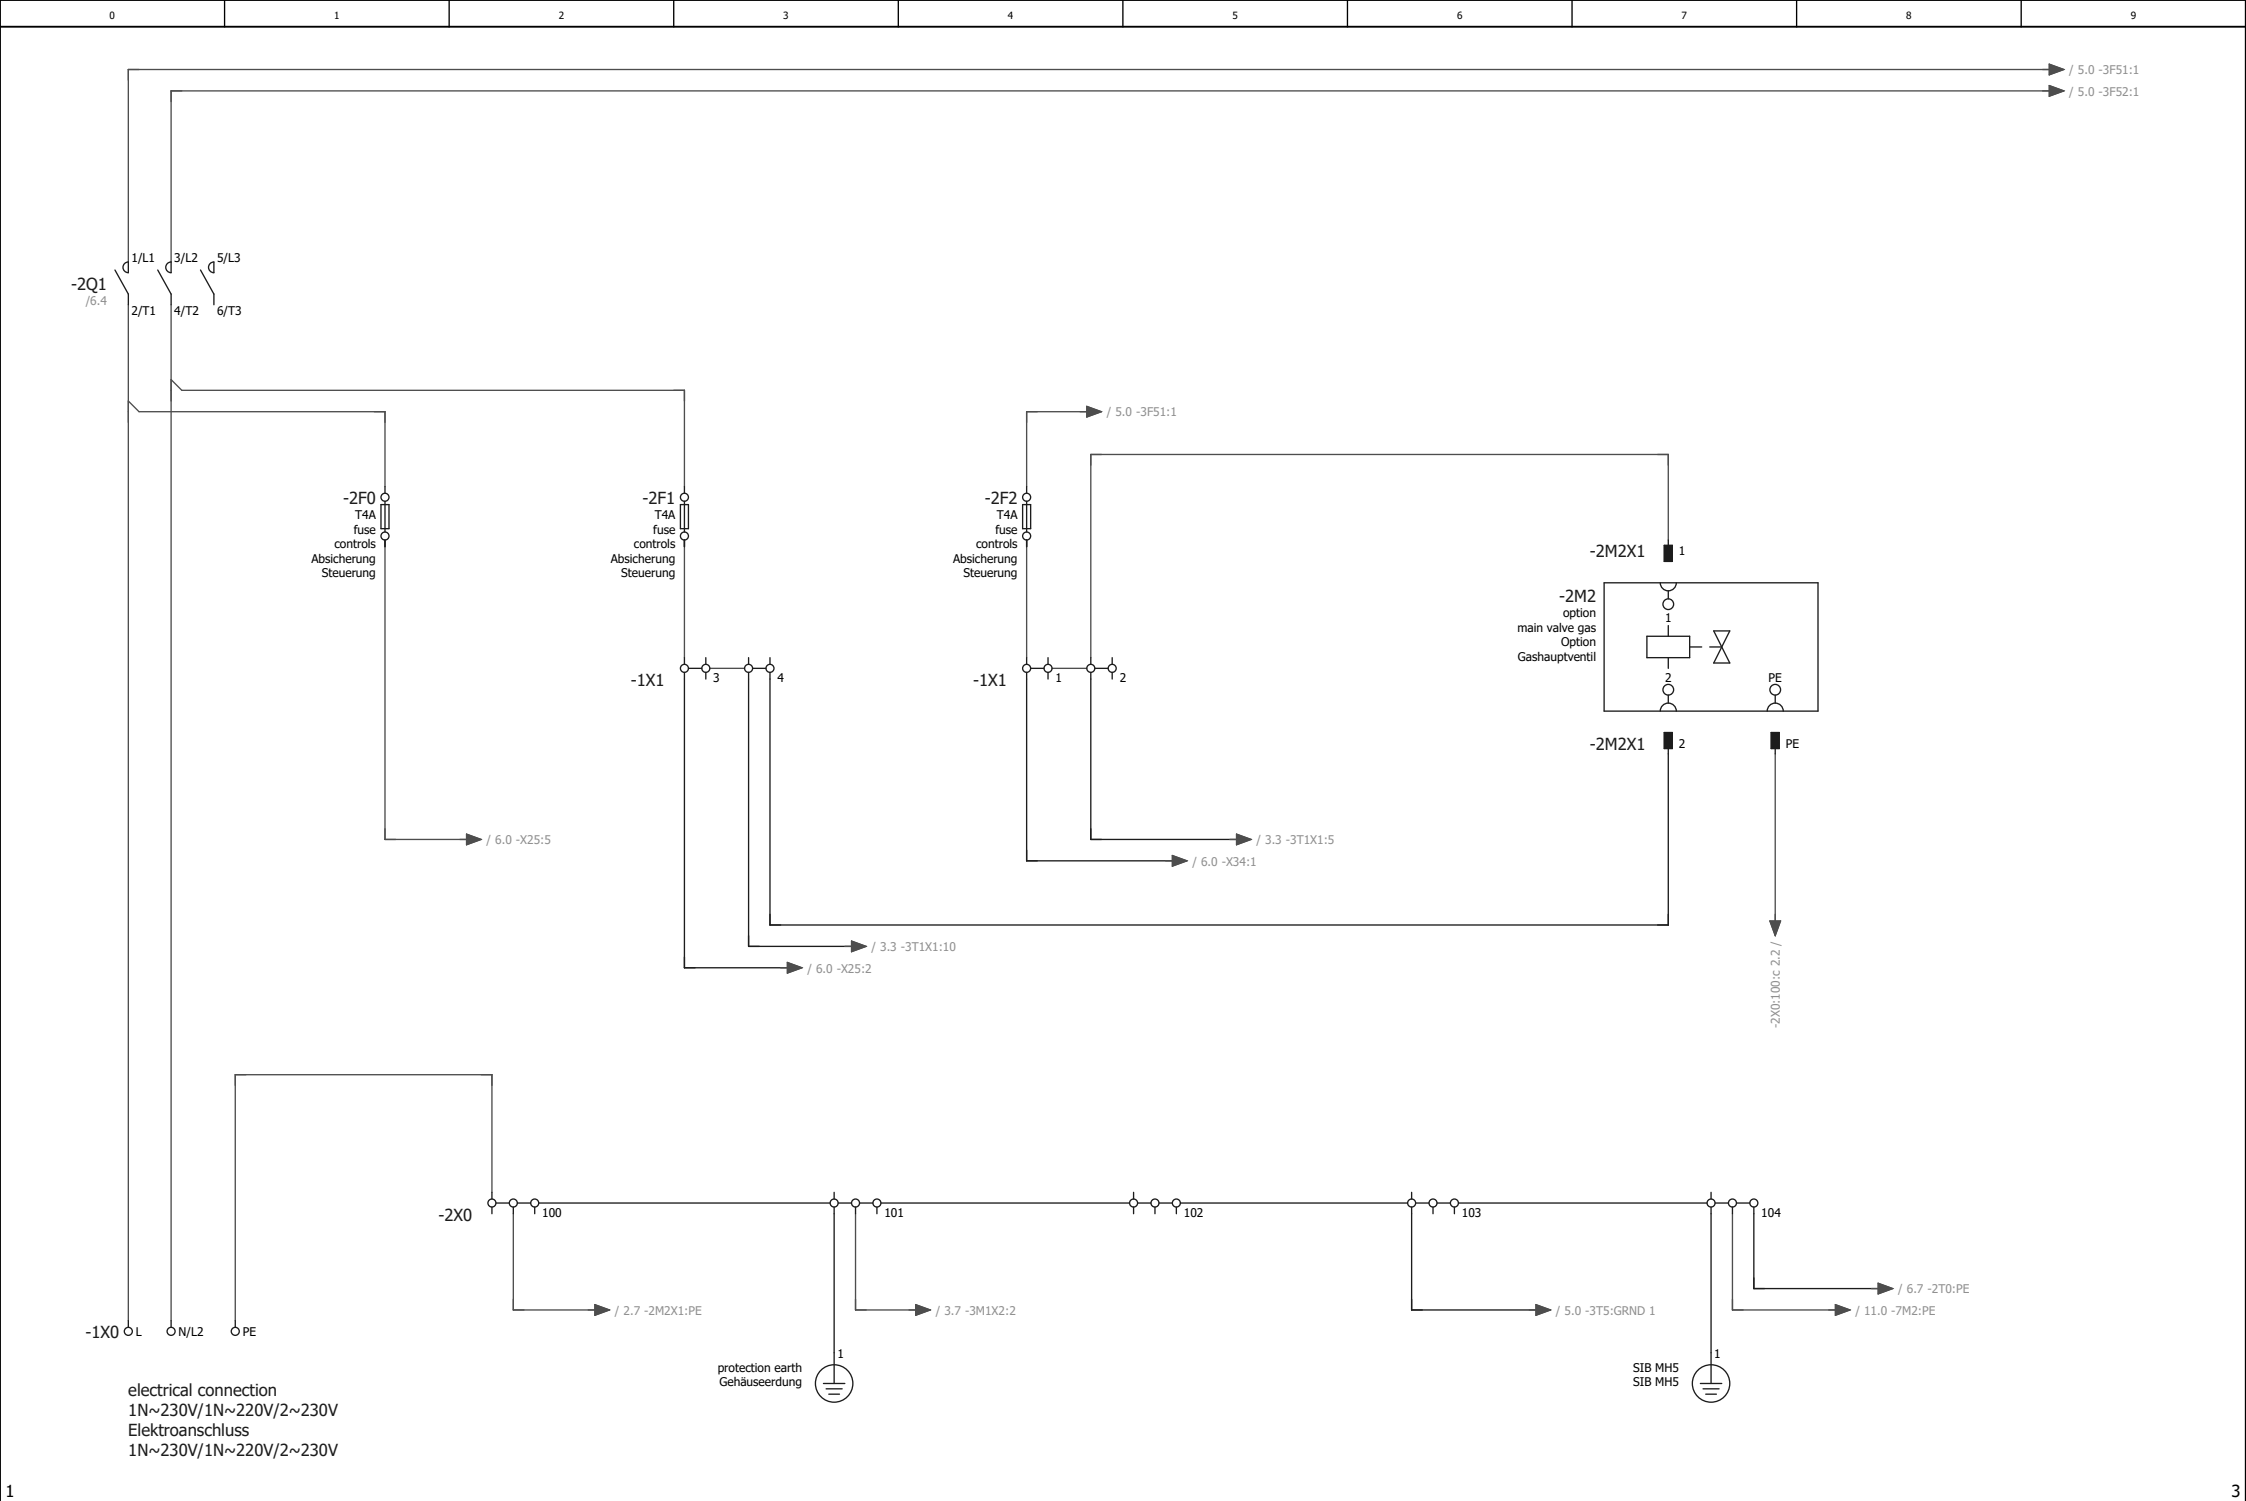

01	ÄM037/2018	14.05.2018	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 6.20 GS C4e 6.20 GS C4e 6.20 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2017	supply Einspeisung	Project No. 5354271	= SLP	Blatt 2
REV	Remarks	Date	Name	App.	Taf				Drg. No. 5154281	+ MPL	Seite 2 / 11

